



инжиниринг

Общество с ограниченной ответственностью «А7 Инжиниринг»

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛА НОВОМИХАЙЛОВКА НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 – 2019 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2025 Г.**

A7.029-ПИР.15.ВС

Новосибирск

2015 г.



инжиниринг

Общество с ограниченной ответственностью «А7 Инжиниринг»

УТВЕРЖДАЮ

Глава Новомихайловского сельсовета Татарского
района Новосибирской области
Р.М. Ахметшин

«____» _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «А7 Инжиниринг»
А.Ю. Годлевский

«____» _____ 2015 г.

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛА НОВОМИХАЙЛОВКА НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 – 2019 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2025 Г.**

A7.029-ПИР.15.ВС

Руководитель проекта

В.А. Небураковский

Руководитель группы ВиВ

А.Е. Фролов

Новосибирск

2015 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Руководитель проекта | В.А. Небураковский |
| Руководитель группы ВиВ | А.Е. Фролов |
| Администратор проекта | А.С. Пехова |
| Инженер-проектировщик систем ВиВ | О.В. Шувалова |
| Инженер-энергоаудитор | Д.С. Горюнов |

СОДЕРЖАНИЕ

| | Лист |
|---|------|
| ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 7 |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 10 |
| 1.1 Основание для разработки схемы водоснабжения | 10 |
| 1.2 Цели и задачи разработки схемы водоснабжения | 10 |
| 1.3 Исходные данные для разработки схемы водоснабжения | 11 |
| 1.4 Нормативно-правовая база для разработки схемы водоснабжения | 11 |
| 1.5 Краткая характеристика муниципального образования | 12 |
| 1.6 Природно-климатические условия района | 12 |
| 1.7 Гидрография и гидрогеология района | 13 |
| 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 15 |
| 2.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление его территории на эксплуатационные зоны | 15 |
| 2.2 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 15 |
| 2.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения | 15 |
| 2.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 2.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 19 |
| 2.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 20 |
| 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 21 |
| 3.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 21 |
| 3.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в | |

| | |
|---|----|
| зависимости от различных сценариев развития муниципального образования | 22 |
| 4. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ | 23 |
| 4.1 Общий баланс подачи и реализации воды | 23 |
| 4.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения | 23 |
| 4.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов | 23 |
| 4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды | 24 |
| 4.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 25 |
| 4.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования | 26 |
| 4.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды с учетом различных сценариев развития муниципального образования | 26 |
| 4.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения | 28 |
| 4.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 29 |
| 4.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам | 31 |
| 4.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 31 |
| 4.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке | 31 |
| 4.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения | 31 |
| 4.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 33 |
| 4.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 33 |
| 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 34 |
| 5.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам | 34 |

| | | |
|-----|---|----|
| 5.2 | Технические обоснования основных мероприятий схемы водоснабжения | 34 |
| 5.3 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 40 |
| 5.4 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 40 |
| 5.5 | Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 40 |
| 5.6 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования и их обоснование | 40 |
| 5.7 | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 41 |
| 5.8 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 41 |
| 5.9 | Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 42 |
| 6. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 45 |
| 6.1 | Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 45 |
| 6.2 | Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 45 |
| 7. | ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 46 |
| 8. | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 48 |
| 9. | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 50 |
| 10. | ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 51 |

| | |
|---|-----|
| 10.1 Общие положения | 51 |
| 10.2 Графическое представление объектов системы водоснабжения | 51 |
| 10.3 Обозначения, принятые на схемах водоснабжения | 52 |
| 10.4 Описание объектов системы водоснабжения | 54 |
| 10.5 Гидравлический расчет водопроводных сетей | 58 |
| 10.6 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях системы водоснабжения | 61 |
| 10.7 Моделирование существующего положения | 61 |
| 10.8 Моделирование перспективы до 2025 года | 62 |
| Приложение А. Перечень абонентов на перспективное положение 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме максимального потребления | 65 |
| Приложение Б. Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме максимального потребления | 72 |
| Приложение В. Перечень абонентов на перспективное положение 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме пожаротушения | 79 |
| Приложение Г. Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме пожаротушения | 86 |
| Приложение Д. Схема водопроводной сети с. Новомихайловка на существующее положение | 93 |
| Приложение Е. Расчетная схема водопроводной сети с. Новомихайловка на перспективное положение 2025 г. в режиме максимального потребления | 95 |
| Приложение Ж. Расчетная схема водопроводной сети с. Новомихайловка на перспективное положение 2025 г. в режиме пожаротушения | 99 |
| Приложение И. Локальная смета № 1 на реконструкцию распределительной водопроводной сети, включая прокладку новых ее участков, с. Новомихайловка с. Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области | 103 |

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Схема водоснабжения – совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и направлений их развития.

Электронная модель систем водоснабжения – информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем водоснабжения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в этих системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов.

Абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

Источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод.

Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водовод – сооружение для подачи воды к месту ее потребления.

Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов.

Гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Горячая вода – вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой.

Качество и безопасность воды (качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру.

Коммерческий учет воды и сточных вод (коммерческий учет) – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (приборы учета) или расчетным способом.

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения).

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы.

Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Приготовление горячей воды – нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой.

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Основание для разработки схемы водоснабжения

«Схема водоснабжения села Новомихайловка Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2015 – 2019 гг. и на период до 2025 г.» выполнена на основании:

– Муниципального контракта № 029-ПИР.ВС от 26.08.2015 г. «Выполнение работ по разработке схемы водоснабжения с. Новомихайловка Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2015 – 2019 гг. и на период до 2025 г.», заключенного между Администрацией Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области и ООО «А7 Инжиниринг»;

– Технического задания на разработку схемы водоснабжения с. Новомихайловка Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2015 – 2019 гг. и на период до 2025 г., утвержденное Заказчиком, (Приложение 1 к Муниципальному контракту № 029-ПИР.ВС от 26.08.2015 г.).

1.2 Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

Целями разработки схемы водоснабжения являются:

– обеспечение для абонентов доступности горячего и холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения;

– приведение качества питьевой и горячей воды для абонентов централизованных систем водоснабжения в соответствие с установленными требованиями законодательства Российской Федерации;

– рациональное водопользование, а также развитие централизованных систем водоснабжения, на основе внедрения наилучших энергосберегающих доступных технологий.

Разработка схем систем водоснабжения, в том числе электронных моделей систем водоснабжения, решает задачи сохранности, мониторинга и актуализации следующей информации:

– графического отображения объектов централизованных систем водоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования;

– описания основных объектов централизованных систем водоснабжения;

– описания реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и их отдельных элементов;

– моделирования всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов);

- определения расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети;
- расчета изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения (участков водопроводных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем;
- оценки вариантов перспективного развития централизованных систем водоснабжения с точки зрения обеспечения подачи воды в различных режимах.

1.3 Исходные данные и условия для разработки схемы водоснабжения

Для разработки схемы водоснабжения села Новомихайловка Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2015 – 2019 гг. и на период до 2025 г. использованы следующие исходные документы:

- генеральный план Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области, разработанный ООО «КОРПУС» в 2012 г.;
- протокол лабораторных исследований проб воды из скважины №148 «Г» с. Новомихайловка № 4209 от 16.12.2014 г., проведенных филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе;
- протокол лабораторных исследований проб воды из скважины №148 «Г» с. Новомихайловка № 4219 от 16.12.2014 г., проведенных филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.

1.4 Нормативно-правовая база для разработки схемы водоснабжения

Схема водоснабжения разработана в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (взамен СанПиН 2.1.4.027-95)»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, №137-ФЗ;
- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

1.5 Краткая характеристика объекта

Село Новомихайловка наряду д. Дубровино входит в состав Новомихайловского сельсовета. Село Новомихайловка является самым крупным по численности населения населенным пунктом Новомихайловского сельсовета и его административным центром.

Муниципальное образование Новомихайловский сельсовет входит в состав Татарского района Новосибирской области.

Татарский район расположен в 470 километрах к западу от Новосибирска на западе Новосибирской области. Расстояние от с. Новомихайловка до г. Татарска составляет 24 км.

Численность постоянного населения с. Новомихайловка составляет 697 чел.

1.6 Природно-климатические условия

Климат в пределах территории муниципального образования резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Территория подвергается вторжению как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, что в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних лесокультурных работ. Падение температур происходит так же резко осенью. Сильные порывистые ветры при невысокой относительной влажности воздуха в отдельные месяцы летнего периода способствуют возникновению пыльных бурь.

Максимальная толщина снежного покрова достигает 25 см. Средняя дата появления снежного покрова – 20 октября, а схода – 23 апреля.

Нормативная глубина промерзания грунтов 2,2 метра.

Согласно данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» и СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для Новопокровского сельсовета характерны следующие климатические условия:

- климатический район строительства – IV;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 38 °С;
- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 17,8 °С;
- абсолютно минимальная температура воздуха – минус 50 °С;
- абсолютно максимальная температура воздуха – 40 °С;
- среднегодовая температура воздуха – 1,3 °С;
- продолжительность отопительного периода составляет 236 суток;
- средняя температура за отопительный период – минус 7,1 °С;
- барометрическое давление – 1 004 гПа;
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 81%;
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 68%;
- зона влажности строительства – сухая;
- расчетное значение снеговой нагрузки – $s_o=2,4$ (240) кПа (кгс/м²);
- нормативное значение ветрового давления – $w_o=0,38$ (38) кПа (кгс/м²).

Согласно СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» территория Новопокровского сельсовета не относится к сейсмическим районам.

1.7 Гидрография и гидрогеология

Гидрографическая сеть в целом на территории Татарского района развита очень слабо. Представлена реками Омь, Еланка, Тарка, наибольшая из которых Омь имеет ширину от 15 до 40 м, глубину от 0,5 до 4 м. В Татарском районе насчитывается свыше 100 крупных озер площадью от 100 до 1 500 га и несколько сотен мелких.

В геологическом строении территории принимают участие среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения федосовской свиты, представленные суглинками, подстилаемые с глубины 2,4 – 2,5 м отложениями павлодарской свиты, представленными глинами с включениями карбонатов до 20%.

Почти по всей площади и на всю изученную глубину (до 3 000 м) подземные воды имеют повышенную или высокую минерализацию.

Единственным достаточно удовлетворительным источником централизованного водоснабжения является высоководобильный водоносный комплекс меловых отложений покурской свиты, но и он отличается повышенной минерализацией.

Эксплуатационные запасы водоносных горизонтов меловых отложений утверждены по категориям С₁ и С₂ в объеме 782,3 тыс. м³/сутки.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление его территории на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения поселения принята хозяйственно-противопожарная. Система подачи воды – централизованная напорная.

Система централизованного водоснабжения с. Новомихайловка не имеет структурного деления на технологические зоны водоснабжения и включает в себя:

- одну водозаборную скважину;
- распределительную водопроводную сеть.

Общая протяженность сетей системы водоснабжения составляет – 7,37 км.

Основными потребителями воды является население муниципального образования, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, предприятия и коммерческие организации.

Большая часть потребителей имеет вводы водопровода, остальные потребители снабжаются водой из водоразборных колонок, подключенных к сетям централизованной системы водоснабжения.

На территории поселения располагается одна эксплуатационная зона действия централизованной системы водоснабжения. Все сети и объекты системы централизованного водоснабжения находятся в эксплуатационной ответственности МУП «Новомихайловское» по ОУН.

2.2 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Вся территория с. Новомихайловка охвачена централизованным водоснабжением.

2.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения с. Новомихайловка не имеет структурного деления на технологические зоны водоснабжения. Все объекты и сети системы водоснабжения входят в единую технологическую зону централизованного водоснабжения.

Системы нецентрализованного водоснабжения в с. Новомихайловка отсутствуют.

Централизованное горячее водоснабжение в с. Новомихайловка не осуществляется.

На рисунке 2.1 представлена зона централизованного водоснабжения с. Новомихайловка.

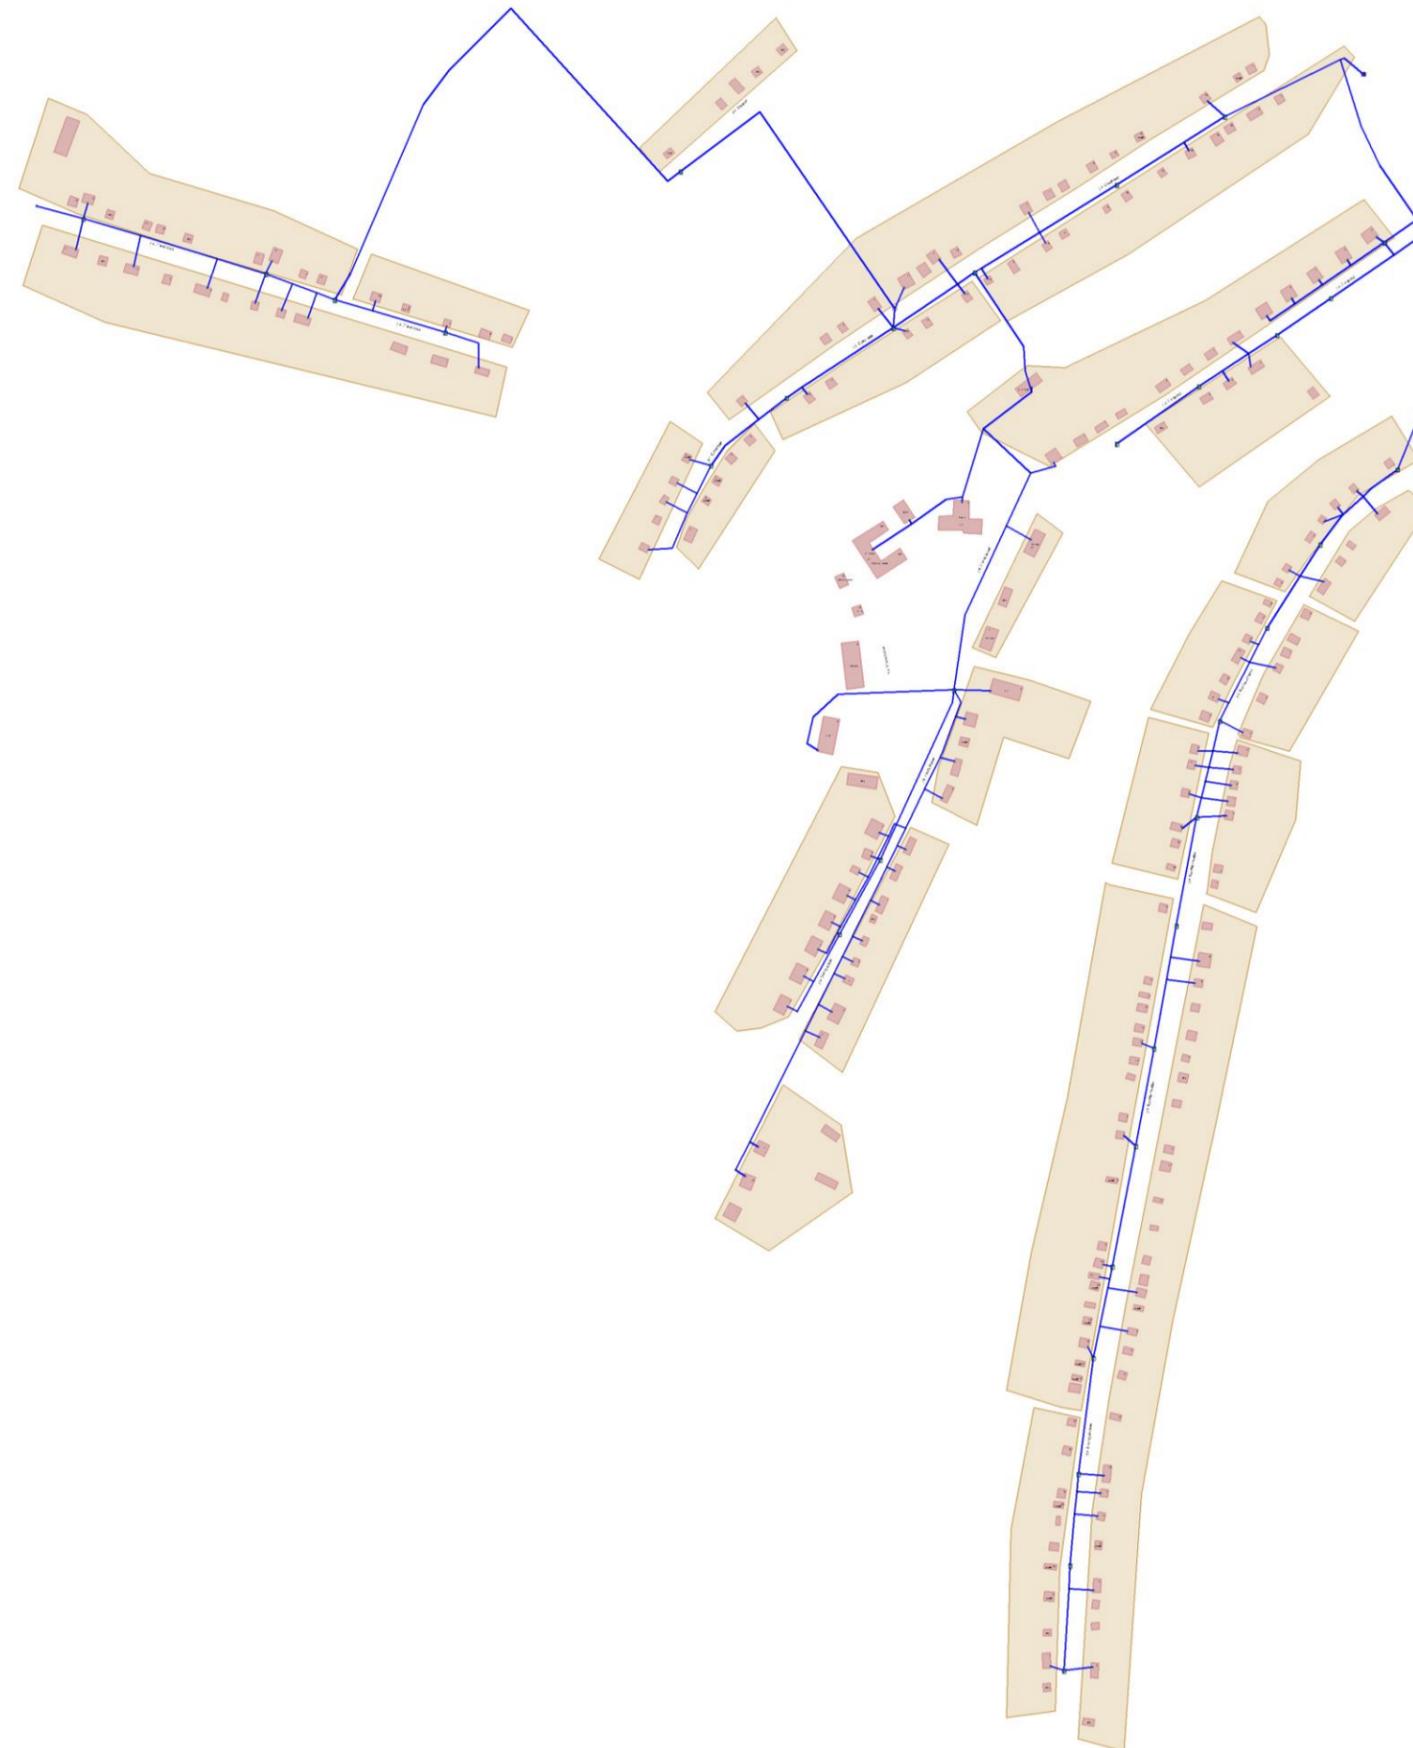


Рисунок 2.1 – Зона централизованного водоснабжения с. Новомихайловка

2.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения

Действующий водозабор системы централизованного водоснабжения с. Новомихайловка располагается в северо-восточной части села. Водоснабжение с. Новомихайловка осуществляется от одной водозаборной скважины. Резервной скважины нет.

Технологические параметры скважины № 148 «Г»:

- глубина – 1 165 м;
- статический уровень – +3 м;
- динамический уровень – 15 м;
- дебит скважины – 45 м³/ч;
- марка погружного насоса – ЭЦВ 6-10-80 (подача – 10 м³/ч, напор – 80 м вод. ст., мощность электродвигателя – 4кВт);
- год ввода в эксплуатацию – 1974 г.

Павильон скважины, представленный на рисунке 2.2, находится в неудовлетворительном состоянии.

Из скважины вода подается напрямую в распределительную водопроводную сеть.

Показатели качества воды, подаваемой в распределительную сеть, представлены в таблице 2.1.



Рисунок 2.2 – Павильон скважины № 148 «Г» системы централизованного водоснабжения с. Новомихайловка

Таблица 2.1. Показатели качества воды, подаваемой в распределительную сеть системы централизованного водоснабжения с. Новомихайловка

| Показатель | Ед. изм. | Величина | ПДК |
|-----------------------|----------------|---------------|------------|
| Запах | баллы | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 2 |
| Цветность | градусы | 8,89 | 20 |
| Мутность | мг/л | 0,37 | 1,5 |
| рН | единиц рН | 8,20 | 6 – 9 |
| Окисляемость | мг/л | 2,48 | 5 |
| Аммиак | мг/л | 1,06 | 1,5 |
| Нитриты | мг/л | 0,003 | 3 |
| Нитраты | мг/л | < 0,05 | 45 |
| Железо | мг/л | 0,60 | 0,3 |
| Марганец | мг/л | 0,01 | 0,1 |
| Сухой остаток | мг/л | 1 494 | 1 000 |
| Общее микробное число | КОЕ/мл | 2 | 50 |
| ОКБ | КОЕ/ 100 мл | не обнаружены | отсутствие |
| ТКБ | КОЕ/ 100 мл | не обнаружены | отсутствие |

2.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Скважина оснащена специальным сетчатым фильтром для защиты от крупных механических взвесей, присутствующих в воде подземных источников.

Сооружения по водоподготовке на водозаборе отсутствуют.

2.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций и оценка их энергоэффективности

Насосные станции второго и последующих подъемов в системе централизованного водоснабжения с. Новомихайловка отсутствуют.

2.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

Существующая водопроводная сеть системы централизованного водоснабжения с. Новомихайловка имеет трассировку по тупиковой схеме, закольцовки отсутствуют.

На сети установлены 32 водоразборные колонки и один пожарный гидрант.

Основные технические характеристики хозяйственно-противопожарного водопровода:

- материал трубопроводов – полиэтилен, сталь;
- диаметры трубопроводов на сети – DN50, DN63; DN 75; DN100;
- протяженность сетей – 7, 37 км;
- обеспеченность подачи воды – III категория.

2.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, анализ исполнения предписаний об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими проблемами системы централизованного водоснабжения с. Новомихайловка являются:

- отсутствие резервного источника водоснабжения;
- несоответствие качества воды в источнике водоснабжения требованиям действующих санитарных норм по содержанию железа и общему солесодержанию;
- отсутствие первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
- полный износ участков распределительной сети из стальных трубопроводов.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не поступали.

2.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение в с. Новомихайловка отсутствует.

2.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СП 131.13330.2012, а также приложений 1 и 2 к действующему пособию к СНиП 2.05.07-85* «Пособие по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты», Новосибирская область находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

2.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Все объекты и сети системы централизованного водоснабжения находятся на балансе администрации Новомихайловского сельсовета.

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, установки резервуаров питьевой воды, зонирования системы водоснабжения;
- обеспечение качества питьевой воды за счет строительства или реконструкции очистных сооружений.

Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения:

- ориентация на потребителя и устойчивое развитие муниципального образования (система водоснабжения должна рассматриваться как услуга повышения санитарного благополучия и уровня жизни населения);
- доступность и полнота информации о показателях качества и затрат по системе водоснабжения (в систему показателей необходимо включать как показатели качества предоставления услуг водоснабжения, так и показатели затрат на развитие и эксплуатацию системы; показатели должны находиться в открытом доступе в сети Интернет);
- контроль принимаемых решений по показателям качества и затрат (каждое решение в сфере водоснабжения должно приниматься исходя из конкретной цели и возможных вариантов ее достижения; развитие системы водоснабжения не может являться самоцелью и подменять собой реальные цели: повышение качества услуг водоснабжения и снижение финансовых издержек системы водоснабжения).

Задачи развития централизованных систем водоснабжения:

- обеспечение подачи абонентам требуемого объема воды установленного качества;
- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки муниципального образования;
- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

– выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов.

3.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Сценарий развития системы централизованного водоснабжения с. Новомихайловка, разработанный в соответствии со сценарием развития муниципального образования, предусмотренным генеральным планом, предусматривает следующее:

- капитальный ремонт павильона существующей скважины;
- строительство резервной скважины;
- строительство станции водоподготовки;
- строительство насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды;
- организацию первого пояса зоны санитарной охраны водозабора;
- реконструкцию распределительной водопроводной сети и строительство новых ее участков.

4. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

4.1 Общий баланс подачи и реализации воды

Общий баланс подачи и реализации воды за 2014 г. по предоставленным эксплуатирующей организацией данным представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Общий баланс подачи и реализации воды за 2014 г.

| Показатель | Величина, м ³ /год |
|---|-------------------------------|
| Поднято воды из источника | 36 800 |
| Технологические потери на собственные нужды источника | – |
| Подано воды в сеть без очистки, в том числе питьевого качества | 36 800 |
| Пропущено через очистные сооружения | – |
| Технологические потери на собственные нужды очистных сооружений | – |
| Подано воды в водопроводную сеть всего | 36 800 |
| Потери воды в водопроводной сети | 3 900 |
| Реализовано воды потребителям, в том числе: | 32 900 |
| – населению | 18 500 |
| – организациям | 14 400 |

4.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

В связи с тем, что система централизованного водоснабжения не имеет деления на технологические зоны территориальный баланс подачи воды не составляется.

4.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2014 г. по предоставленным эксплуатирующей организацией данным представлен в таблице 4.2. Отдельный учет реализации воды на полив и поение сельскохозяйственных животных не ведется, объем реализации учтен в хозяйственно-питьевых нуждах населения.

Таблица 4.2. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2014 г.

| Группа абонентов | Объем реализации воды, м ³ /год | |
|--|--|---------|
| | холодной | горячей |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения | 18 500 | – |
| Производственные нужды юридических лиц | 14 400 | – |
| Полив | – | – |
| Поение сельскохозяйственных животных | – | – |
| Пожаротушение | – | – |

4.4 Сведения о фактическом потреблении абонентами горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением воды в 2014 г., исходя из действующих нормативов потребления воды, по предоставленным эксплуатирующей организацией перечням абонентов представлены в таблице 4.3. Действующие нормативы потребления воды утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области № 170-В от 16.08.2012 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области».

Сведения о потреблении воды юридическими лицами на основании расчетных норм потребления воды в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» представлены в таблице 4.4.

Потребление технической воды в с. Новомихайловка отсутствует.

Таблица 4.3. Сведения о фактическом потреблении воды населением в 2014 г. на основании действующих нормативов потребления воды

| Категория потребления | Объем потребления воды, м ³ /год | |
|--|---|---------|
| | холодной | горячей |
| 1. Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием и водонагревателями | 1 941 | |
| 2. Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием | 5 821 | – |
| 3. Жилые помещения с холодным водоснабжением, без канализации | 10 088 | – |
| 4. Жилые помещения с водоснабжением от уличных водоразборных колонок | 3 659 | – |

Продолжение таблицы 4.3

| Категория потребления | Объем потребления воды, м ³ /год | |
|---|---|---------|
| | холодной | горячей |
| 5. Полив приусадебных участков | 20 295 | – |
| 6. Поение сельскохозяйственных животных | 14 936 | – |

Таблица 4.4. Сведения о потреблении воды юридическими лицами в 2014 г. на основании расчетных норм потребления воды

| Наименование потребителя | Объем потребления воды, м ³ /год | |
|--------------------------|---|---------|
| | холодной | горячей |
| 1. Детский сад | 650 | – |
| 2. Администрация | 19 | – |
| 3. Клуб | 425 | – |
| 4. Больница | 55 | – |
| 5. МУП | 29 | – |
| 6. Почта | 10 | – |
| 7. Магазин | 548 | – |
| 8. Контора | 7 | – |
| 9. Дом социального найма | 350 | – |
| 10. Гараж | 216 | – |
| 11. Школа | 187 | – |
| 12. Котельная | 505 | – |

4.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время в с. Новомихайловка начисления за потребление воды производятся расчетным способом на основании действующих нормативов, а также на основании показаний приборов учета у тех потребителей, которые ими оснащены. Приборами учета оснащены около 13% потребителей. Прогнозируется установка приборов учета у всех потребителей по мере ликвидации потребления воды через водоразборные колонки.

4.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Сведения о резервах и дефицитах производственных мощностей системы централизованного водоснабжения с. Новомихайловка при максимальном расчетном потреблении представлены в таблице 4.5.

В связи с тем, что лицензия на пользование недрами в настоящее время не оформлена, лимит забора воды из источника не утвержден и резервы/дефициты мощности по отношению к утвержденному лимиту не определяются. По отношению к фактическому дебиту водозаборной скважины имеется резерв производственных мощностей на уровне 70%.

В связи с тем, что эксплуатация водозаборной скважины без лицензии является незаконной и в соответствии со ст. 7.3. КоАП РФ облагается штрафом до 1 млн. руб. рекомендуется в ближайшее время оформить лицензию на пользование недрами.

4.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды с учетом различных сценариев развития муниципального образования

Прогнозный баланс потребления воды населением на 2025 г. представлен в таблице 4.6. Баланс составлен исходя из текущего уровня потребления воды и утвержденных норм потребления с учетом увеличения численности населения, а также прогнозируемого роста степени благоустройства жилой застройки. В связи с отсутствием возможности спрогнозировать изменение поголовья сельскохозяйственных животных оно принимается неизменным до 2025 г.

Потребления технической воды в с. Новомихайловка не прогнозируется.

Прогнозный баланс потребления воды юридическими лицами на 2025 г. представлен в таблице 4.7. Баланс составлен на основании расчетных норм потребления воды в соответствии с СП 30.13330.2012.

Таблица 4.5. Резервы и дефициты производственных мощностей системы централизованного водоснабжения с. Новомихайловка по отношению к фактическому дебиту источника

| Наименование источника | Расчетное потребление воды | | Дебит источника | | Резерв (+) / Дефицит (-) | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----|
| | м ³ /сут | м ³ /год | м ³ /сут | м ³ /год | м ³ /сут | м ³ /год | % |
| Скважина № 148 «Г» | 320,49 | 59 741 | 1 080 | 394 200 | 759,51 | 334 459 | 70 |

Таблица 4.6. Прогнозный баланс потребления воды населением на 2025 г.

| Категория потребления | Объем потребления воды, м ³ /год | |
|--|---|---------|
| | холодной | горячей |
| 1. Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием и водонагревателями | 1 941 | |
| 2. Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием | 35 340 | – |
| 3. Жилые помещения с холодным водоснабжением, без канализации | – | – |
| 4. Жилые помещения с водоснабжением от уличных водоразборных колонок | – | – |
| 5. Полив приусадебных участков | 20 941 | – |
| 6. Поение сельскохозяйственных животных | 14 936 | – |

Таблица 4.7. Прогнозный баланс потребления воды юридическими лицами на 2025 г.

| Наименование потребителя | Объем потребления воды, м ³ /год | |
|--------------------------|---|---------|
| | холодной | горячей |
| 1. Детский сад | 650 | – |
| 2. Администрация | 19 | – |
| 3. Клуб | 425 | – |
| 4. Больница | 55 | – |
| 5. МУП | 29 | – |
| 6. Почта | 10 | – |
| 7. Магазин | 548 | – |
| 8. Контора | 7 | – |
| 9. Дом социального найма | 350 | – |
| 10. Гараж | 216 | – |
| 11. Школа | 187 | – |
| 12. Котельная | 508 | – |

4.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение в с. Новомихайловка отсутствует.

4.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды представлены в таблице 4.8.

Таблица 4.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Категория потребления | Максимальное расчетное потребление воды в 2014 г. | | | | | | Ожидаемое потребление воды в 2025 г. | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | горячая вода | | холодная вода | | техническая вода | | горячая вода | | холодная вода | | техническая вода | |
| | Максимальное суточное, м ³ /сут | Среднесуточное, м ³ /сут | Максимальное суточное, м ³ /сут | Среднесуточное, м ³ /сут | Максимальное суточное, м ³ /сут | Среднесуточное, м ³ /сут | Максимальное суточное, м ³ /сут | Среднесуточное, м ³ /сут | Максимальное суточное, м ³ /сут | Среднесуточное, м ³ /сут | Максимальное суточное, м ³ /сут | Среднесуточное, м ³ /сут |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производственные нужды юридических лиц | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Всего | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Годовое, м ³ /год | Среднесуточное, м ³ /сут | Годовое, м ³ /год | Среднесуточное, м ³ /сут | Годовое, м ³ /год | Среднесуточное, м ³ /сут | Годовое, м ³ /год | Среднесуточное, м ³ /сут | Годовое, м ³ /год | Среднесуточное, м ³ /сут | Годовое, м ³ /год | Среднесуточное, м ³ /сут |
| | 56 740 | 264,85 | 3 001 | 11,16 | 59 741 | 276,01 | 73 158 | 313,31 | 3 004 | 11,16 | 76 162 | 324,47 |
| | 276,74 | 43,75 | 320,49 | 380,60 | 46,75 | 333,85 | 333,85 | 46,75 | 380,60 | 46,75 | 380,60 | 46,75 |

4.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды с разбивкой по технологическим зонам

Деление территории с. Новомихайловка на административно-территориальные единицы отсутствует, в связи с чем описание территориальной структуры потребления воды не приводится.

4.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на 2025 г. представлен в таблице 4.9.

Таблица 4.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Тип абонента | Объем потребления воды, м ³ /год | |
|---|---|---------|
| | холодной | горячей |
| Жилые здания | 73 158 | – |
| Объекты общественно-делового назначения | 2 496 | – |
| Котельная | 508 | – |

4.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке

В настоящее время потери воды в соответствии с предоставленными эксплуатирующей организацией данными составляют 11% от объема подачи воды в сеть. В связи с тем, что распределительная сеть полностью реконструирована и выполнена из полиэтиленовых трубопроводов, утечки воды не могут достигать такой величины. Такой уровень потерь связан не с утечками из сети, а с неучтенными расходами. В связи с этим величина утечек воды в сетях прогнозируется на уровне не более 1% от объема подачи воды в сеть.

4.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный общий баланс подачи и реализации воды на 2025 г. представлен в таблице 4.10.

Таблица 4.10. Перспективный общий баланс подачи и реализации воды на 2025 г.

| Показатель | Величина, м ³ /год |
|---|-------------------------------|
| Поднято воды из источника | 96 164 |
| Технологические потери на собственные нужды источника | – |
| Подано воды в сеть без очистки, в том числе питьевого качества | – |
| Пропущено через очистные сооружения | 96 164 |
| Технологические потери на собственные нужды очистных сооружений | 19 233 |
| Подано воды в водопроводную сеть всего | 76 931 |
| Потери воды в водопроводной сети | 769 |
| Реализовано воды потребителям, в том числе: | 76 162 |
| – населению | 73 158 |
| – организациям | 3 004 |
| Объем водоотведения | 39 813 |

Перспективный структурный баланс реализации воды по группам абонентов на 2025 г. представлен в таблице 4.11.

Таблица 4.11. Перспективный структурный баланс реализации воды по группам абонентов на 2025 г.

| Группа абонентов | Объем реализации воды, м ³ /год | |
|--|--|---------|
| | холодной | горячей |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения | 37 281 | – |
| Производственные нужды юридических лиц | 3 004 | – |
| Полив | 20 941 | – |
| Поение сельскохозяйственных животных | 14 936 | – |
| Пожаротушение | – | – |

4.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Требуемая мощность водозаборных сооружений в соответствии с прогнозом водопотребления составит в сутки максимального потребления 475,8 м³/сут.

Требуемая полезная производительность станции водоподготовки в соответствии с прогнозом водопотребления составит в сутки максимального потребления 380,6 м³/сут.

Поскольку требуемая мощность водозаборных сооружений не превышает фактический дебит действующей водозаборной скважины, то строительство дополнительных рабочих скважин на перспективу не потребуется.

4.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Услуги холодного водоснабжения в с. Новомихайловка оказывает одна организация – МУП «Новомихайловское» по ОУН. Таким образом, статус гарантирующей организации может быть присвоен МУП «Новомихайловское» по ОУН.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с. Новомихайловка представлен в таблице 5.1. Указанный срок реализации является рекомендуемым и может быть изменен.

Таблица 5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
|-------|--|----------------|
| 1 | Капитальный ремонт павильона существующей скважины | 2016 |
| 2 | Строительство резервной скважины | 2017 |
| 3 | Строительство станции водоподготовки | 2018 |
| 4 | Строительство насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды | 2018 |
| 5 | Организация первого пояса зоны санитарной охраны водозабора | 2018 |
| 6 | Реконструкция распределительной водопроводной сети и строительство новых ее участков | 2017 |

5.2 Технические обоснования основных мероприятий схемы водоснабжения

5.2.1 Капитальный ремонт павильона существующей скважины

Павильон существующей рабочей скважины находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта.

Проведение капитального ремонта предусматривает:

- обследование и восстановление при необходимости строительных конструкций и кровли павильона;
- выполнение внутреннего и наружного оштукатуривания и внутренней отделки стен;
- замену при необходимости силового электрооборудования и средств КИПиА;
- замену при необходимости систем отопления;
- замену технологических трубопроводов;
- восстановление оголовка скважины.

5.2.2 Строительство резервной скважины

В соответствии с требованиями п. 8.12 СП 31.13330.2012 при одной рабочей скважине должна предусматриваться одна резервная скважина. В связи с тем, что в настоящее время резервная скважина отсутствует необходимо ее строительство.

Строительство резервной скважины предусматривает:

- проведение инженерно-геологических изысканий с целью выбора окончательного места расположения скважины;
- бурение скважины глубиной около 1 170 м;
- устройство одноэтажного здания павильона площадью около 10 м²;
- оснащение павильона грузоподъемным оборудованием;
- монтаж скважинного насоса;
- монтаж в павильоне технологических трубопроводов, запорной арматуры, узла учета воды, системы отопления, силового электрооборудования и средств КИПиА.

5.2.3 Строительство станции водоподготовки, совмещенной с насосной станцией второго подъема

Вода в существующем источнике водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 по содержанию железа и общему солесодержанию. В связи с этим необходимо строительство в с. Новомихайловка станции водоподготовки. В соответствии с рекомендациями приложения Б СП 31.13330.2012 для снижения солесодержания воды могут использоваться обратный осмос или электродиализ. Оба метода отличаются высокими энергозатратами и большими потерями воды, сбрасываемой в виде концентрированного раствора соли. Для снижения концентрации железа может применяться метод упрощенной аэрации.

В соответствии с требованиями п.9.2 СП 31.13330.2012 выбор окончательного метода водоподготовки должен производиться на основании данных технологических изысканий. Также при выборе метода должно проводиться технико-экономическое сравнение вариантов.

Строительство станции водоподготовки предусматривает:

- выполнение технологических изысканий и проектных работ;
- строительство одноэтажного производственного здания модульного типа площадью около 50 м²;
- монтаж основного технологического оборудования (установка обратного осмоса или электролизер, в зависимости от проектного решения, скорых фильтров);
- монтаж вспомогательного оборудования (дренажные насосы, грузоподъемное оборудование и пр.);

– монтаж в здании технологических трубопроводов, запорной арматуры, узлов учета воды, системы отопления, силового электрооборудования и средств КИПиА.

5.2.4 Строительство насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды

В связи с высокой неравномерностью потребления воды в малых населенных пунктах, а также с целью эксплуатации водозабора и станции водоподготовки в режиме равномерной подачи воды предусматривается строительство насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды, которая будет сглаживать эту неравномерность.

Определенные в соответствии с результатами расчетов перспективного положения технологические параметры насосной станции второго подъема представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Технологические параметры насосной станции второго подъема

| Расчетный режим | Подача, м ³ /ч | Напор, м вод. ст. |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Максимальное потребление | 80,7 | 31 |
| Пожаротушение | 75,6 | 36 |

Количество рабочих насосных агрегатов на НС-II принимается равным двум. В качестве основных насосов принимаются насосы фирмы WIL0 марки NL 50/200-7,5-2-05 с диаметром рабочего колеса 170 мм и мощностью электродвигателя 7,5 кВт. Подача расхода воды на пожаротушение может быть обеспечена основными насосными агрегатами, поэтому установка дополнительных агрегатов не требуется.

В соответствии с требованиями п. 10.3 СП 31.13330.2012 и п. 7.4 СП 8.13130.2009, с учетом положений п. 7.1 СП 8.13130.2009 принимается один резервный агрегат. При этом в соответствии с требованиями п. 7.6 предусматривается установка дизельной электростанции, которая будет обеспечивать работу насосных агрегатов в случае отключения основного источника энергоснабжения.

Совмещенные расходно-напорные характеристики насосов и водопроводной сети показаны на рисунке 5.1.

С целью повышения энергоэффективности и уменьшения потребления электрической энергии на НС-II предусматривается частотное регулирование подачи насосов.

Для хранения запаса воды на тушение пожара в течение нормативного срока (3 часа согласно п. 6.3 СП 8.13130.2012), а также в соответствии с требованиями п. 9.7 СП 8.13130.2012 необходимо строительство двух РЧВ емкостью по 150 м³ каждый.

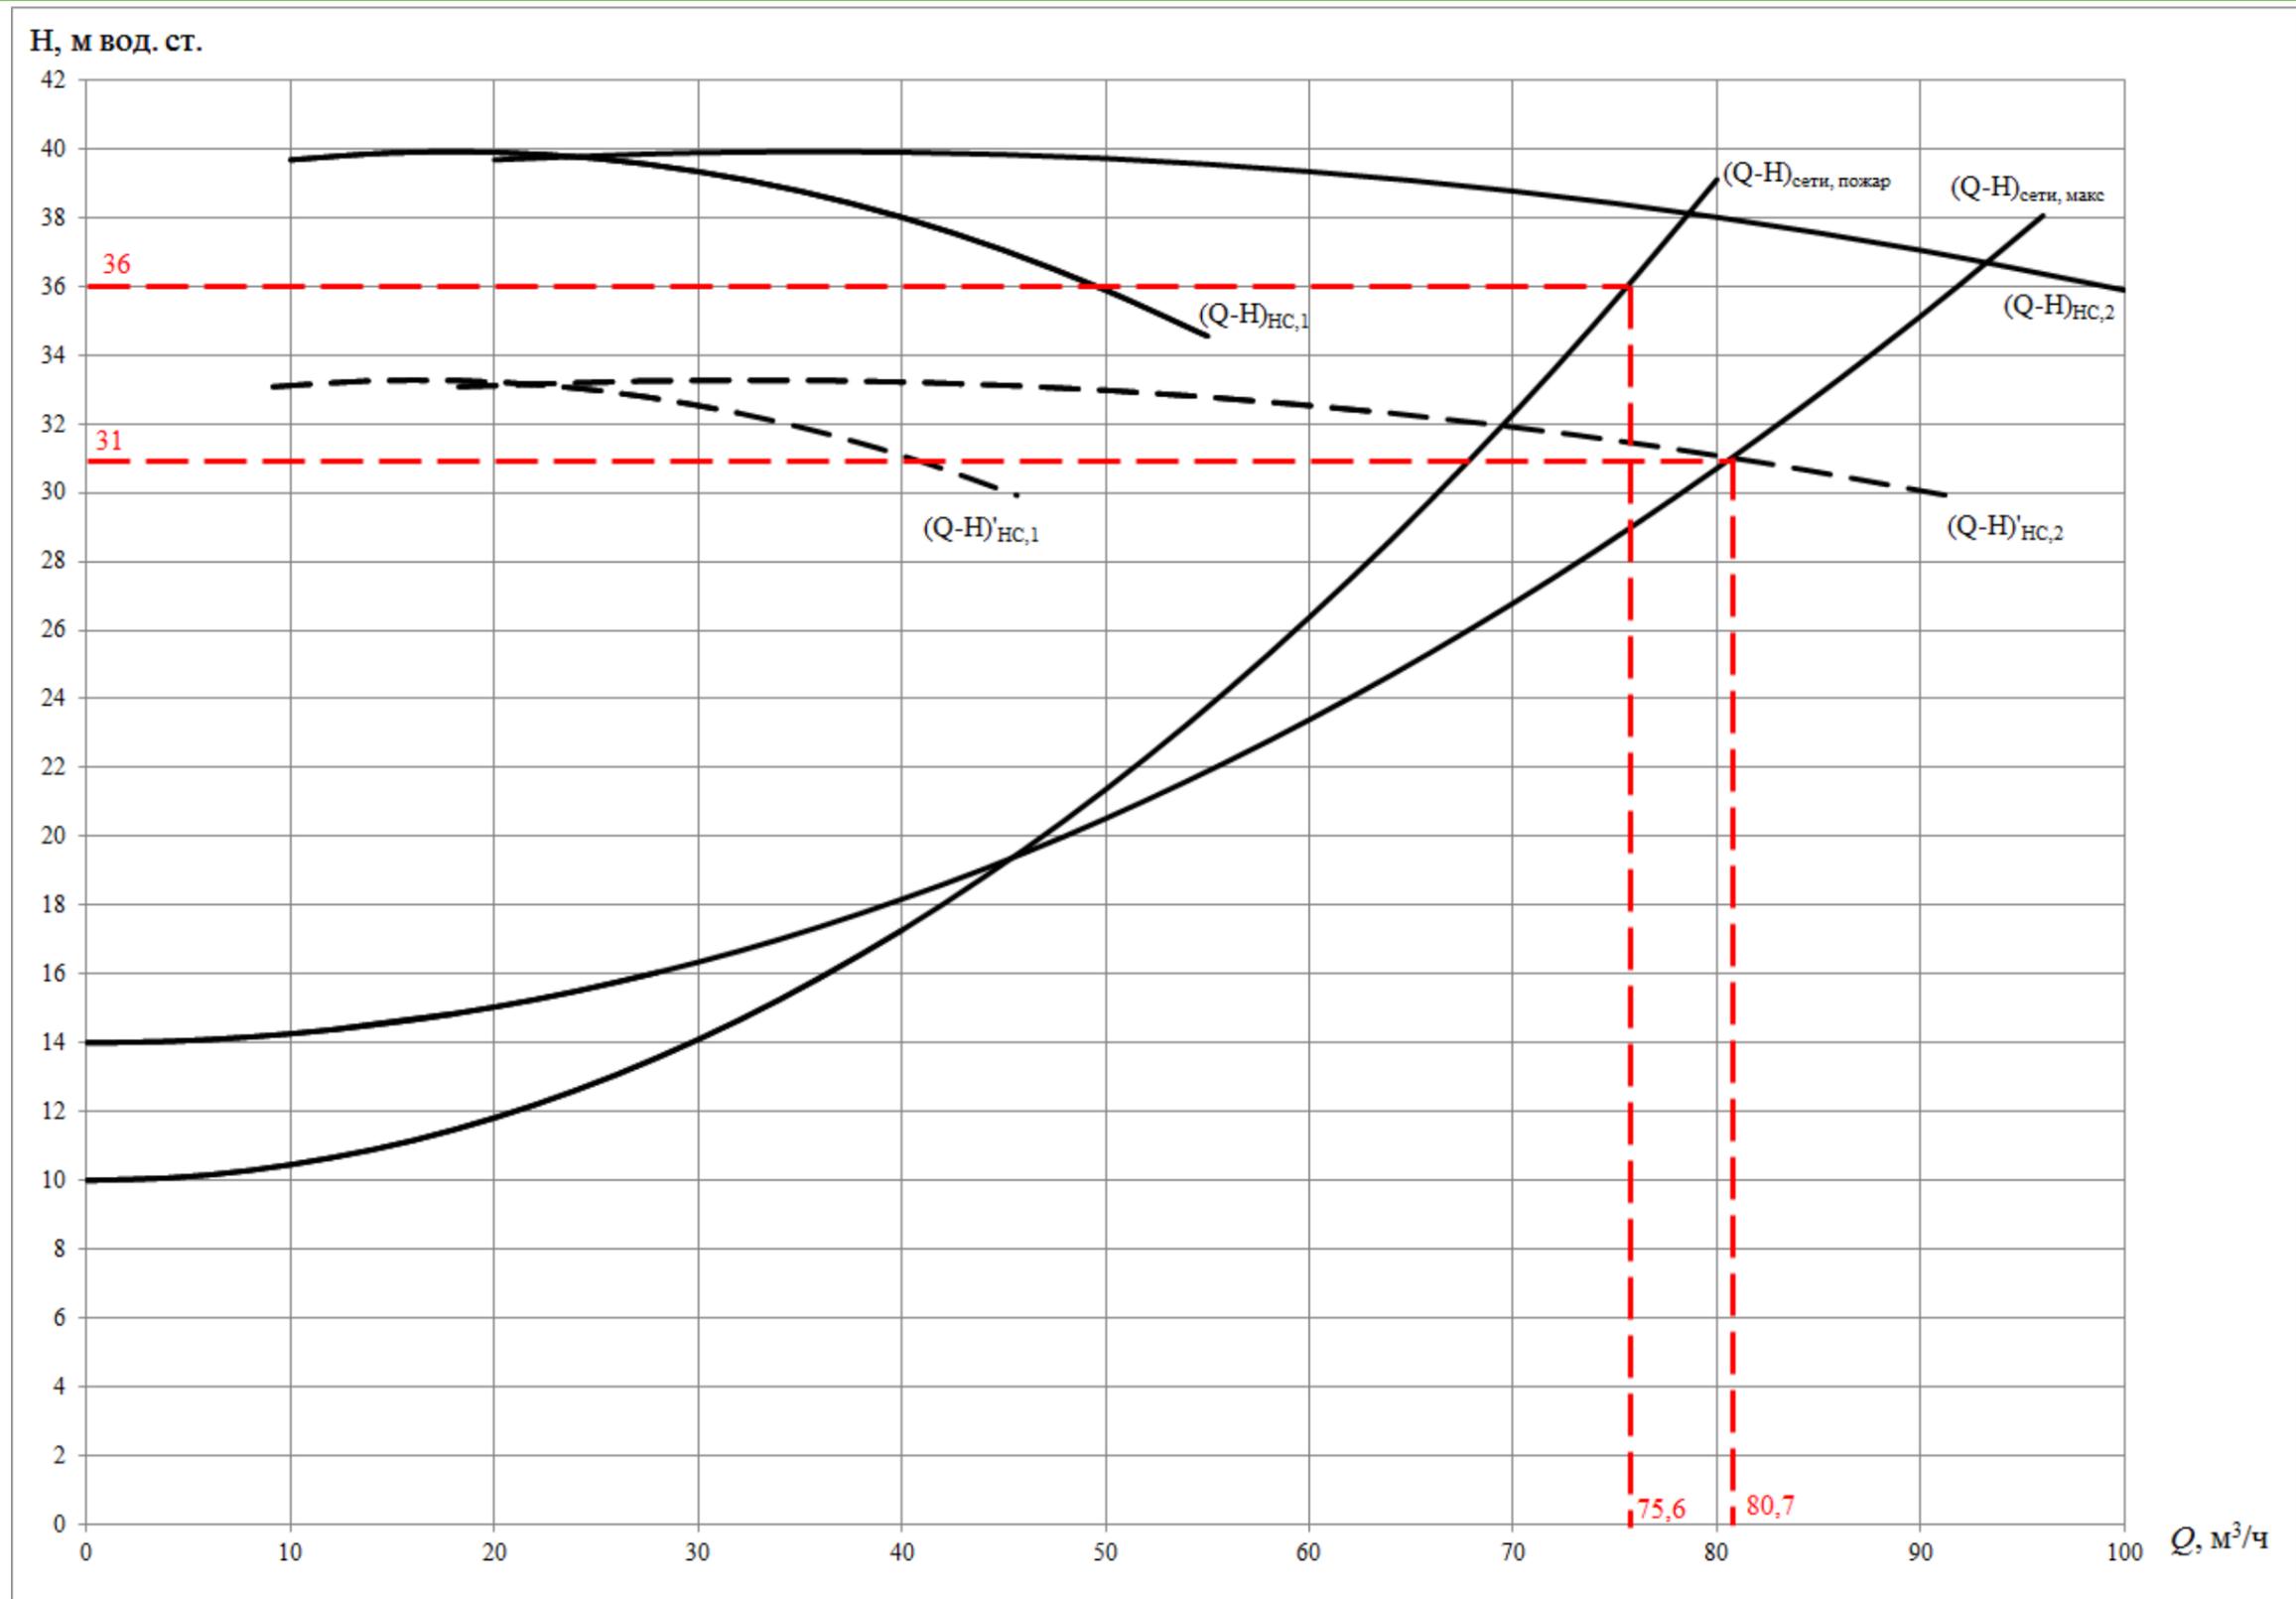


Рисунок 5.1 – Совмещенные расходно-напорные характеристики насосов и водопроводной сети при расчетных режимах работы сети

$(Q-H)_{НС,1}$ – характеристика насосной станции при одном работающем насосном агрегате при номинальной частоте двигателя; $(Q-H)_{НС,2}$ – характеристика насосной станции при двух работающих насосных агрегатах при номинальной частоте двигателя; $(Q-H)'_{НС,1}$ – характеристика насосной станции при одном работающем насосном агрегате при частоте двигателя сниженной на 9%; $(Q-H)'_{НС,2}$ – характеристика насосной станции при двух работающих насосных агрегатах при частоте двигателя сниженной на 9%; $(Q-H)_{сети,макс}$ – характеристика водопроводной сети в режиме максимального потребления; $(Q-H)_{сети,пожар}$ – характеристика водопроводной сети в режиме пожаротушения

5.2.5 Организация первого пояса зоны санитарной охраны водозабора

Первый пояс зоны санитарной охраны действующего водозабора в настоящее время не устроен, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110-2002. В связи с этим одновременно со строительством резервной скважины, станции водоподготовки и насосной станции второго подъема предусматривается проведение мероприятий по его организации:

- планировка территории первого пояса для отвода поверхностного стока за ее пределы;
- озеленение территории и вырубка высокоствольных деревьев;
- устройство ограждения на расстоянии не менее 30 м от водозаборных скважин и резервуаров чистой воды и не менее 15 м от зданий насосной станции и станции водоподготовки;
- обеспечение территории водозабора круглосуточной охраной.

Окончательные границы первого пояса должны определяться при разработке проекта организации зоны санитарной охраны водозабора.

5.2.6 Реконструкция распределительной водопроводной сети и строительство новых ее участков

Большая часть существующих водопроводных сетей в настоящее время реконструирована. Замена подлежат нереконструированные магистральные участки водопроводных сетей, а также подводы к административным зданиям. Кроме того, в соответствии с требованиями п. 8.4 и п. 8.10 СП 8.13130.2009, необходима частичная замена реконструированных на сегодняшний день участков распределительной водопроводной сети. Диаметры трубопроводов на магистральных участках в соответствии с требованиями п. 8.10 СП 8.13130.2009 принимаются не менее 90 мм.

Также предусматривается прокладка закольцовывающих перемычек и вводов водопровода у бюджетных потребителей, которые получают воду из водоразборных колонок.

Водоводы от предлагаемой к строительству НС-II до распределительной сети принимаются в две нитки в соответствии с требованиями п. 7.8 СП 8.13130.2012.

Трубопроводы принимаются из полиэтилена.

Ориентировочная трассировка вновь прокладываемых участков показана на рисунке 5.3 и подлежит уточнению при разработке проектно-сметной документации.

Диаметры вновь прокладываемых и реконструируемых участков распределительной сети и водоводов определены на основании моделирования перспективного положения по электронной модели.

Сводные данные о протяженности реконструируемых участков трубопроводов представлены в таблице 5.3.

Сводные данные о протяженности вновь прокладываемых участков трубопроводов представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.3. Сводные данные о протяженности реконструируемых участков трубопроводов

| Диаметр трубопровода, мм | Протяженность, м |
|--------------------------|------------------|
| 110 | 560 |
| 90 | 840 |
| 50 | 140 |
| 32 | 170 |

Таблица 5.4. Сводные данные о протяженности вновь прокладываемых участков трубопроводов

| Диаметр трубопровода, мм | Протяженность, м |
|--------------------------|------------------|
| 110 | 305 |
| 90 | 1 675 |
| 40 | 40 |
| 32 | 20 |

Реконструкция водопроводной сети предусматривает установку на сети 76 смотровых колодцев для устройства врезок к абонентам и установки запорной арматуры.

При реконструкции сети необходимо предусмотреть переключение абонентов, имеющих вводы водопровода на реконструированные трубопроводы, а также установку водоразборных колонок для остальных абонентов. Устройство вводов для абонентов, не имеющих их в настоящее время, должно осуществляться за счет этих абонентов, при этом в смотровых колодцах должна быть предусмотрена возможность осуществления врезки новых вводов водопровода.

В перспективе до 2025 г. прогнозируется, что все абоненты будут иметь вводы водопровода, а водоразборные колонки выведены из эксплуатации и демонтированы, что позволит в дальнейшем создать в с. Новомихайловка систему централизованного водоотведения.

Поскольку схема водоснабжения не является рабочим проектом, то перед реализацией предложенных мероприятий необходима разработка проектно-сметной документацией. Принятые в схеме водоснабжения технические решения могут быть изменены при разработке проектно-сметной документации при соответствующем обосновании.

5.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В соответствии с мероприятиями Схемы водоснабжения предусматривается строительство:

- резервной скважины;
- станции водоподготовки;
- насосной станции второго подъема;
- двух резервуаров чистой воды;
- закольцовывающих перемычек.

В соответствии с мероприятиями Схемы водоснабжения предусматривается реконструкция изношенных магистральных участков распределительной сети и капитальный ремонт павильона существующей скважины.

Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не предусматривается.

5.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации и телемеханизации в с. Новомихайловка не предусматривается в связи с малой протяженностью распределительной сети.

В качестве системы управления режимами водоснабжения предусматривается частотное регулирование подачи воды на насосной станции второго подъема.

5.5 Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящее время абоненты и объекты системы водоснабжения оснащены приборами учета воды не в полном объеме. Приборы учета установлены у 13% потребителей. К 2025 г. прогнозируется установка приборов учета у всех потребителей по мере ликвидации потребления воды через водоразборные колонки.

5.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования и их обоснование

Водоводы от насосной станции до распределительной водопроводной сети проходят по незастроенной территории по кратчайшему расстоянию.

Реконструируемые участки сети прокладываются максимально приближенно к существующей трассе сети.

Вновь прокладываемые участки трубопроводов прокладываются по существующим улицам вдоль дорожных проездов.

Ориентировочный маршрут прохождения водоводов и новых участков сети показан на рисунке 5.3.

5.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Размещение резервной скважины, станции водоподготовки, насосной станции второго подъема и резервуаров чистой воды рекомендуется вблизи существующего водозабора с целью создания для них единой границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Место расположения предлагаемых к строительству объектов централизованной системы водоснабжения показано на рисунке 5.3.

5.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Граница зоны размещения перспективного водозабора, станции водоподготовки, резервуаров чистой воды и насосной станции второго подъема совпадают с границами первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО).

Граница первого пояса ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливается с соблюдением следующих условий:

- водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки;
- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора подземных вод;
- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от стен регулирующих емкостей;
- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 15 м от насосных станций и помещений водоподготовки.

5.9 Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения

Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоснабжения представлена на рисунках 5.2.

Схема планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения представлена на рисунке 5.3.

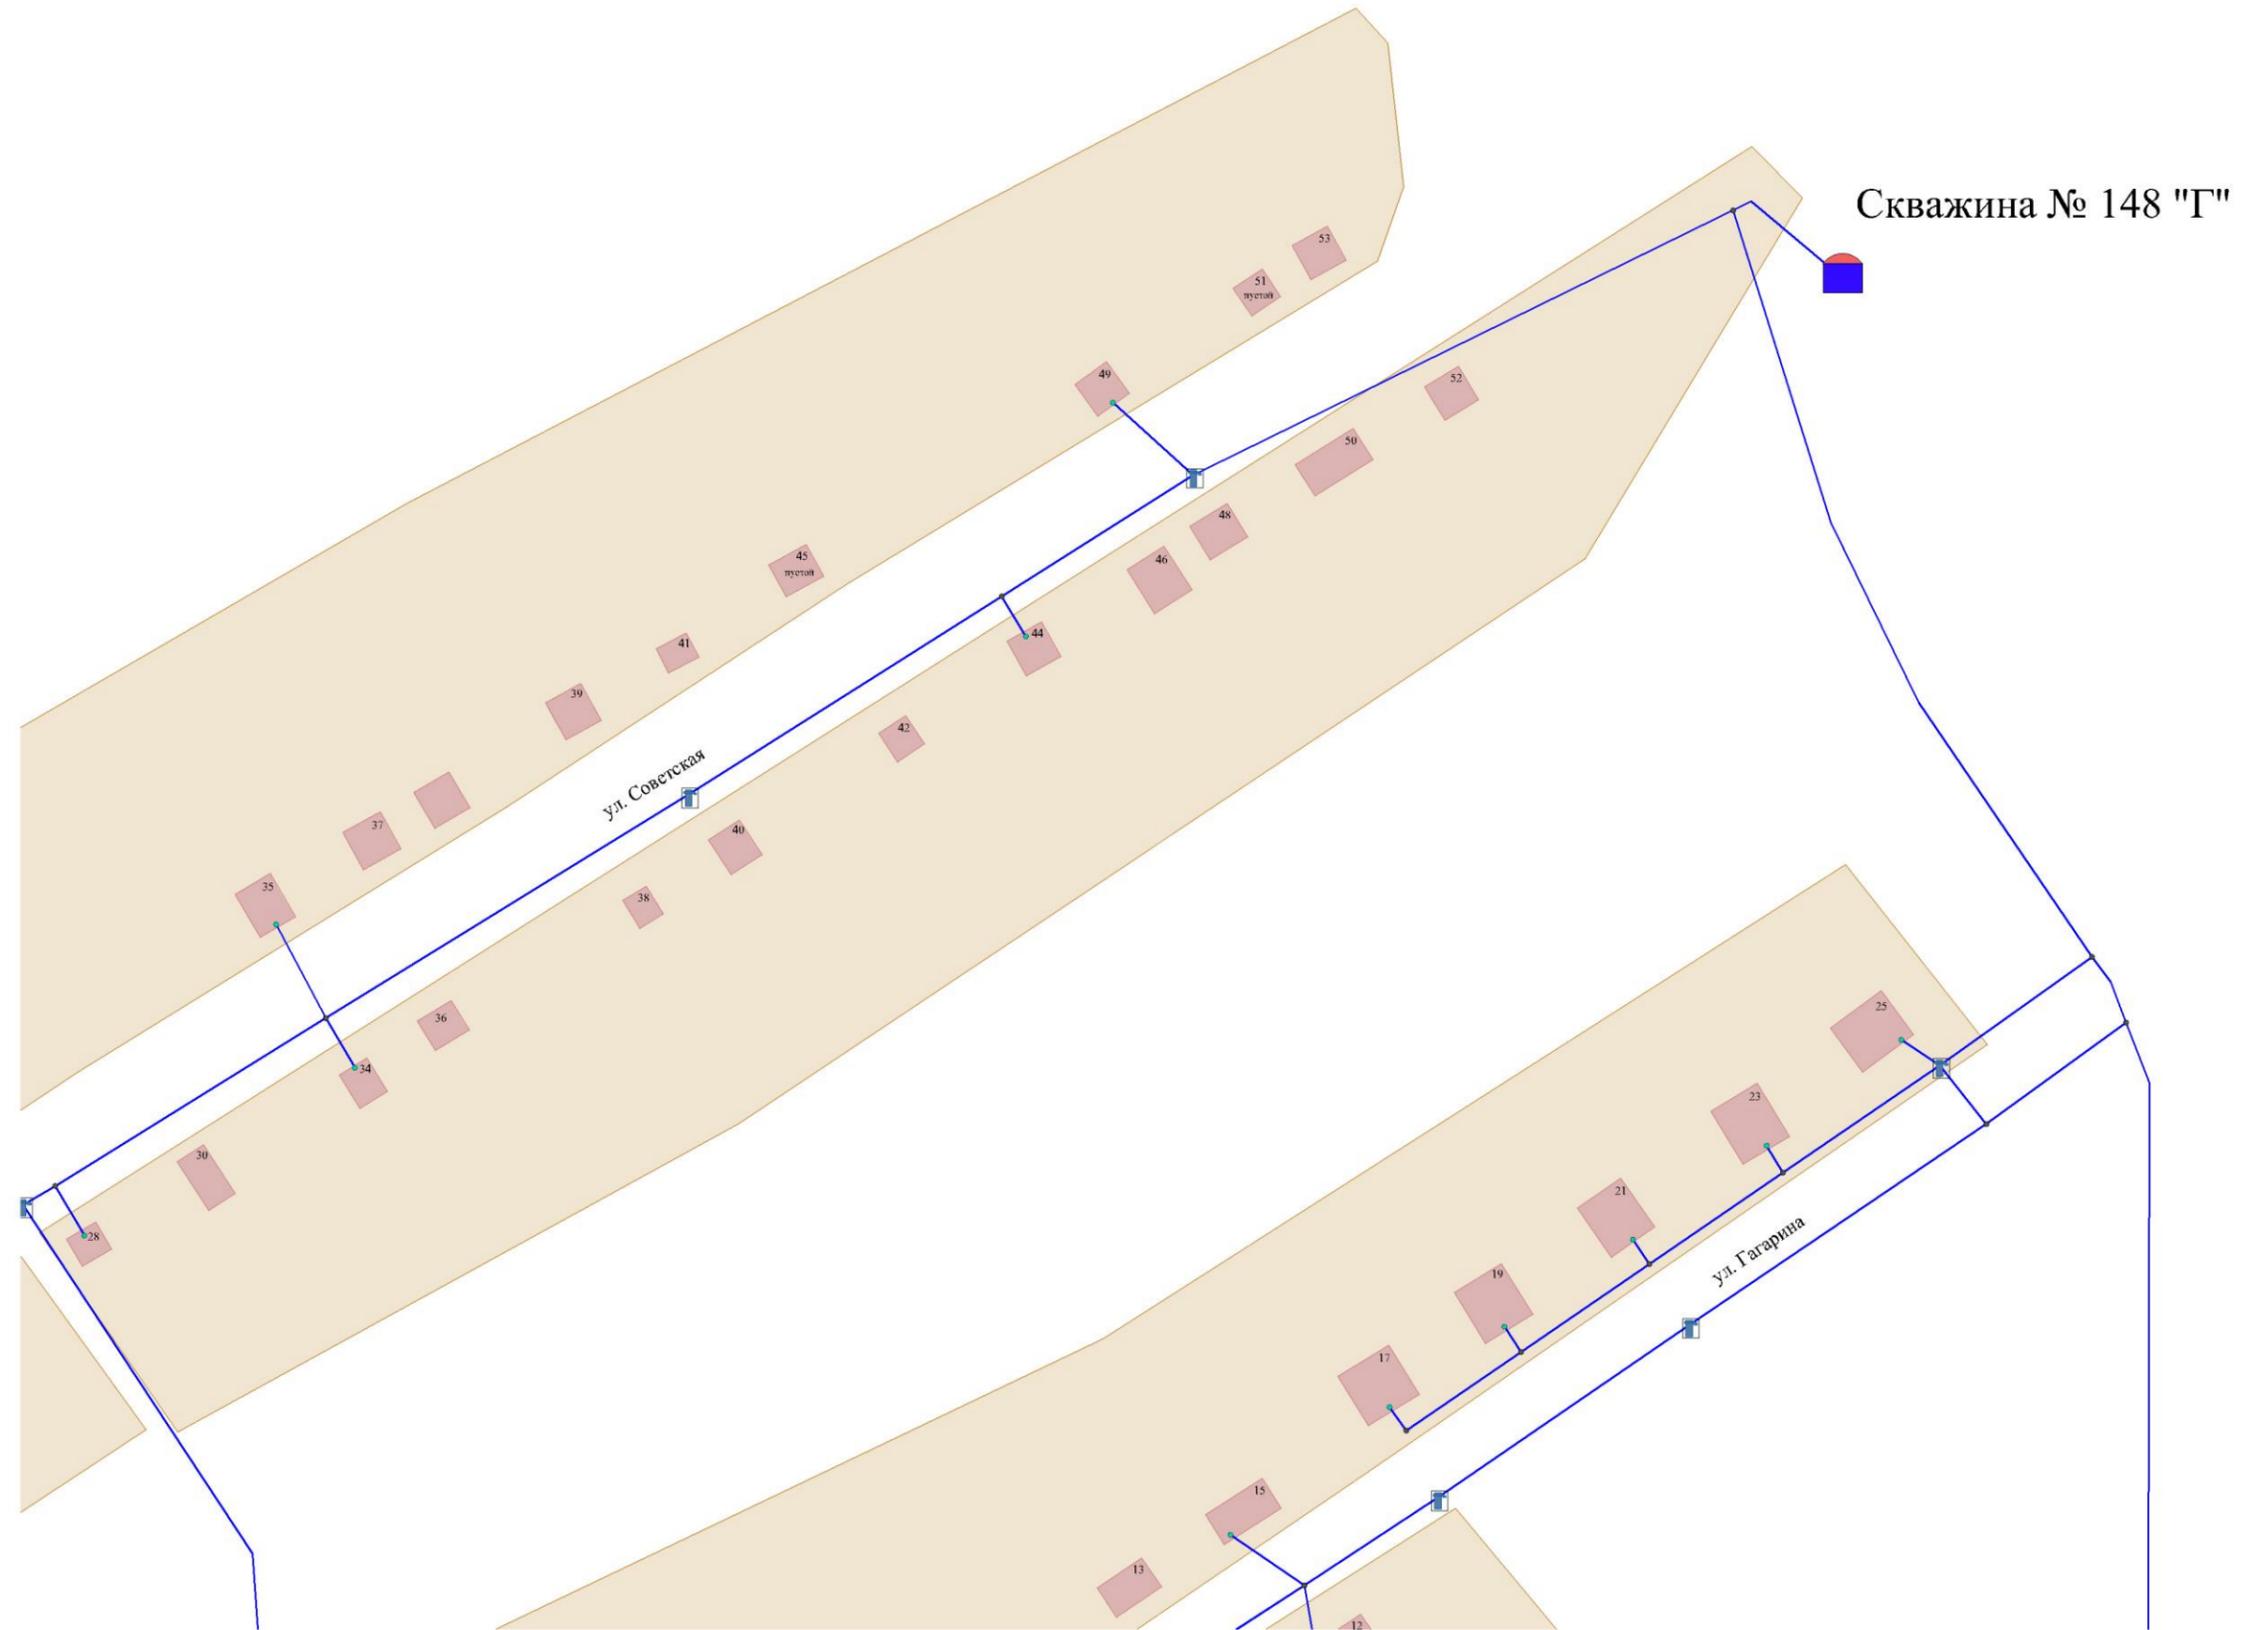


Рисунок 5.2 – Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоснабжения

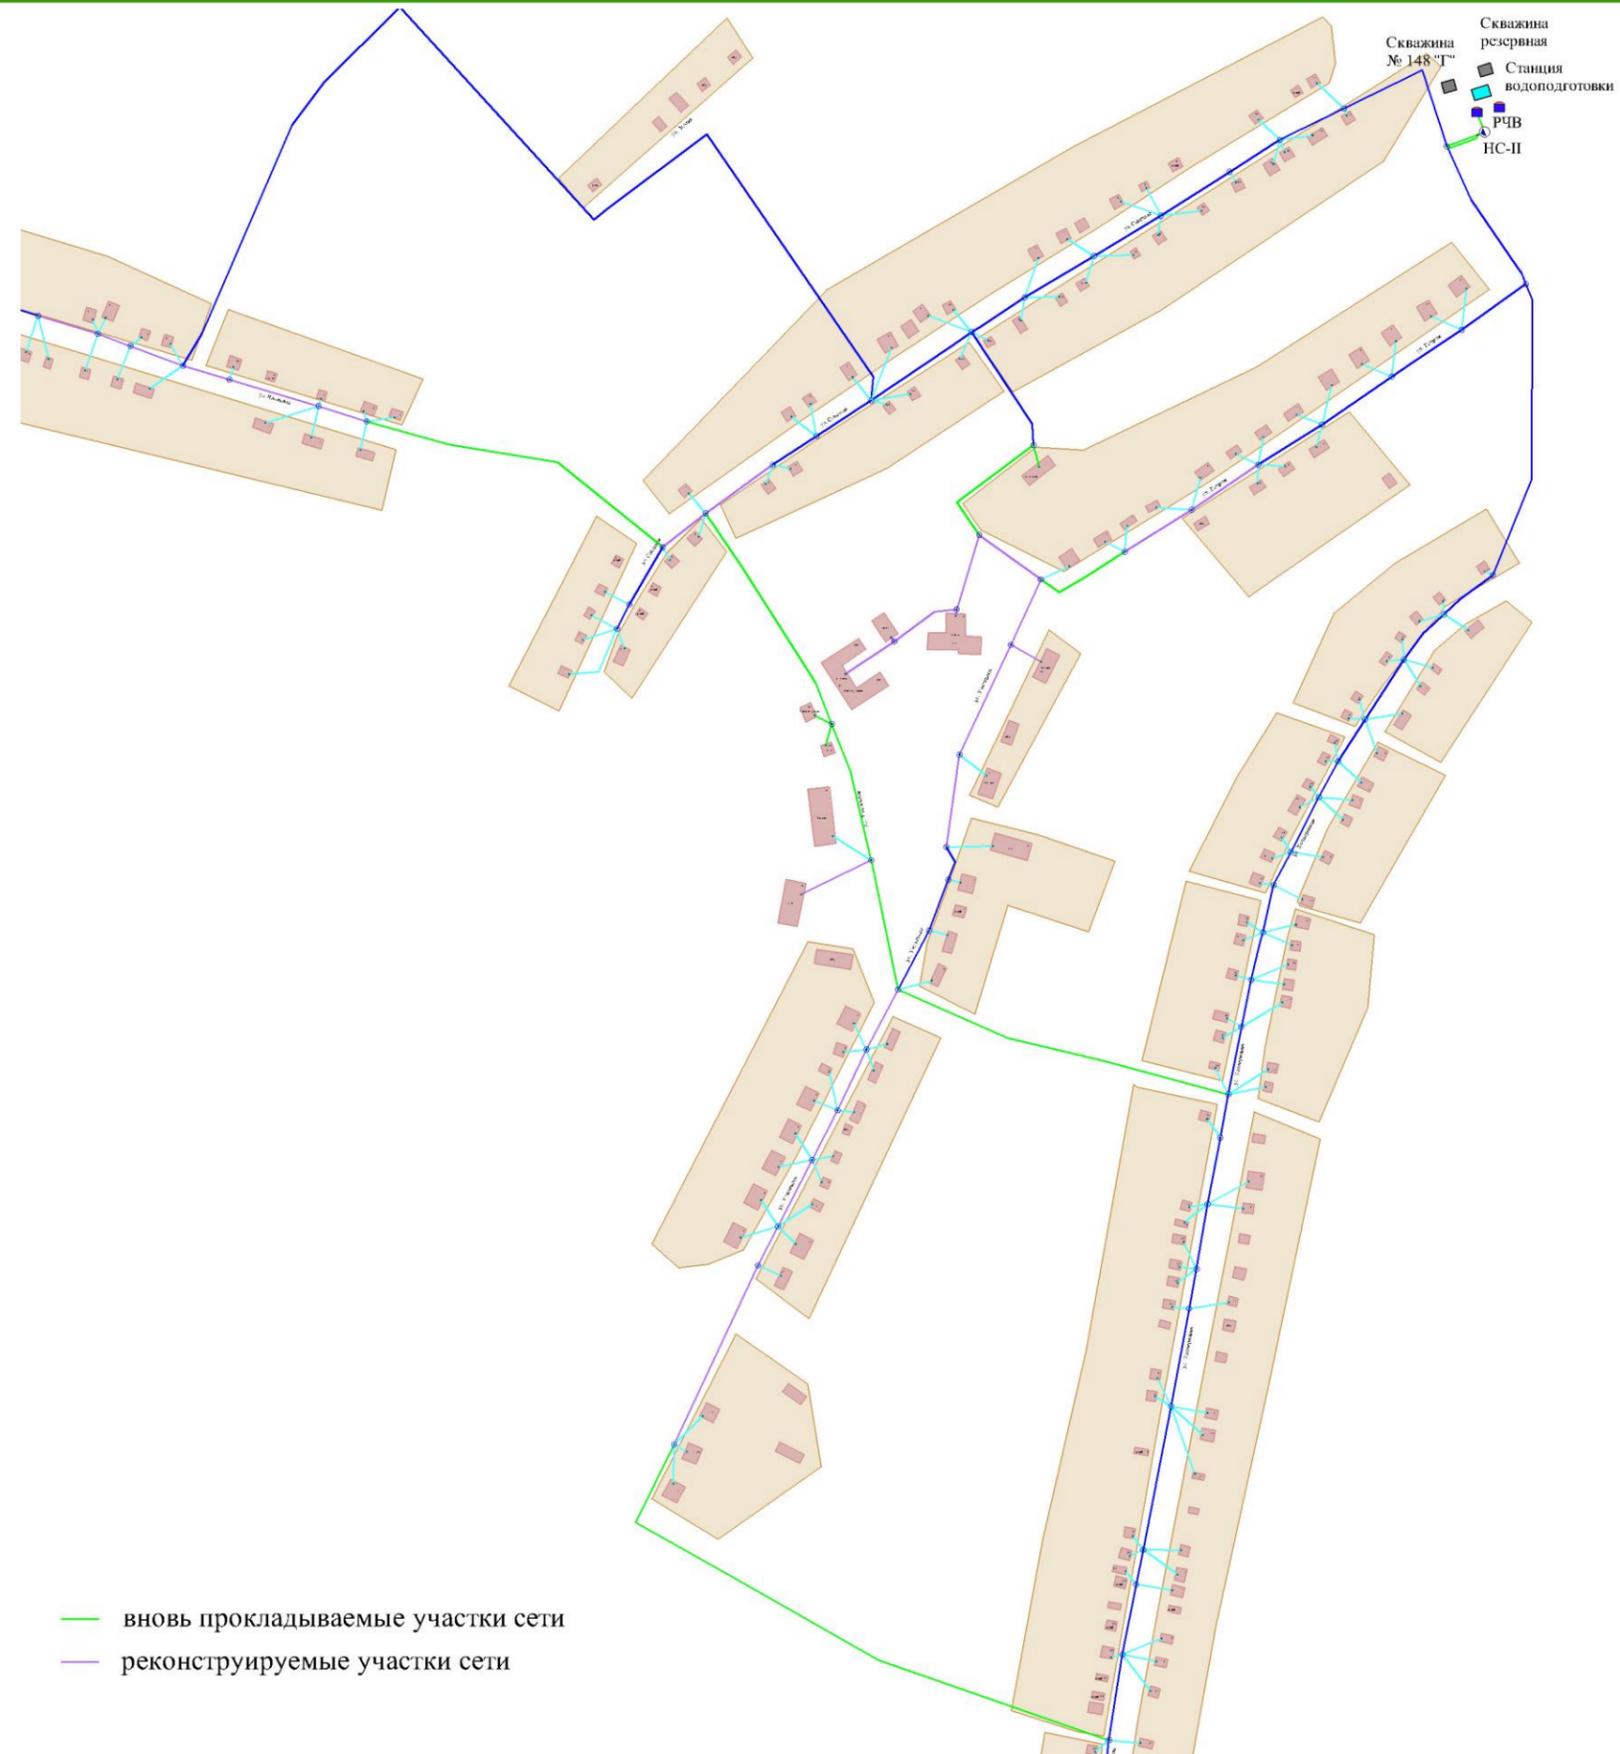


Рисунок 5.3 – Схема планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

С целью предотвращения вредного воздействия на водный бассейн на предлагаемой к строительству станции водоподготовки должны быть предусмотрены мероприятия по утилизации образующегося концентрата и промывных вод фильтров обезжелезивания. Выбор способа утилизации концентрата и промывных вод, а также состав требуемых технологических сооружений должен определяться при разработке проекта станции водоподготовки.

6.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду при необходимости обеззараживания воды рекомендуется использовать гипохлорит натрия вместо жидкого хлора. Данный реагент значительно безопаснее в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие, но при этом оказывает менее пагубное влияние на воду.

Перевозка реагентов должна осуществляться в герметичных контейнерах, не допускающих их утечки.

7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Схемой водоснабжения села Новомихайловка Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области предусматривается оценка объемов требующихся капитальных вложений в развитие системы водоснабжения. Приведенные объемы капитальных вложений в реализацию мероприятий схемы водоснабжения являются оценочными, определены в соответствии с требованием п. 12 Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ и подлежат корректировке при разработке проектно-сметной документации.

Оценка необходимого объема капитальных вложений в реализацию мероприятий выполнена в ценах 2015 года. При использовании данной оценки в составлении инвестиционных программ необходимо выполнить увеличение стоимости конкретных мероприятий, включаемых в разрабатываемую программу, на величину реального коэффициента инфляции к году плановой реализации по инвестиционной программе. Выполненная оценка отражает максимальную стоимость контракта на выполнение данных мероприятий и включает НДС.

Для формирования оценки необходимого объема капитальных вложений в реализацию мероприятий на основании стоимости строительства по объектам-аналогам данные для проведения оценки были получены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru).

Для приведения стоимости мероприятий-аналогов к текущим ценам использованы фактические коэффициенты инфляции за 2013 и 2014 годы (Распоряжение Правительства Москвы № 56-Р «Об утверждении прогнозных коэффициентов инфляции на 2015-2017 годы (с фактическими коэффициентами инфляции за период 2013 – 2014 гг.)» от 31 декабря 2014 года.

Общая оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий схемы водоснабжения представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Объемы капитальных вложений в реализацию мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
|-------|--|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | Капитальный ремонт павильона существующей скважины | 2016 г. | 300 |
| 2 | Строительство резервной скважины | 2017 г. | 12 423 |
| 3 | Строительство станции водоподготовки | 2018 г. | 7 640 |
| 4 | Строительство насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды | 2018 г. | 5 850 |
| 5 | Организация первого пояса зоны санитарной охраны водозабора | 2018 г. | 418 |
| 6 | Реконструкция распределительной водопроводной сети и строительство новых ее участков | 2017 г. | 23 184 |

Локальный сметный расчет на реконструкцию распределительной водопроводной сети и строительство новых ее участков, выполненный на основании укрупненных сметных нормативов, приведен в Приложении И.

Источниками финансирования предлагаемых мероприятий могут быть средства федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также средства ресурсоснабжающей организации.

8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены в таблице 8.1

Таблица 8.1. Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения

| № п/п | Показатель | 2014 г. | 2025 г. |
|-------|---|---------|---------|
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, % | 100 | 0 |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ав./км | 0,41 | 0,11 |
| 4 | Степень обеспеченности населения централизованным водоснабжением, % | 100 | 100 |
| 5 | Объем подъема воды из источника, м ³ | 36 800 | 96 164 |
| 6 | Объем реализации воды, м ³ | 32 900 | 76 162 |
| 7 | Удельное водопотребление, м ³ /чел | 47,20 | 106,37 |
| 8 | Доля технологических потерь воды при водоподготовке, % | – | 25 |
| 9 | Доля потерь воды при транспортировке, % | 11 | 1 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | – | – |
| 11 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | – | 0,264 |
| 12 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | 13 | 100 |

В связи с тем, что качество воды, поднимаемой из источника, не соответствует требованиям действующих санитарных норм, а также в связи с отсутствием водоподготовки, доля проб воды, не соответствующих установленным требованиям, составляет 100%. После строительства сооружений водоподготовки вся вода, подаваемая в распределительную сеть, будет соответ-

ствовать установленным требованиям.

Сведения об аварийности на сетях системы централизованного водоснабжения за 2014 г. приняты по предоставленным эксплуатирующей организацией данным. Полная реконструкция распределительной сети и водоводов позволит максимально снизить аварийность.

Объем подъема воды из источника и ее реализации принимается по общим балансам подачи и реализации воды на 2014 г. и перспективному.

Рост удельного водопотребления к 2025 г. прогнозируется вследствие увеличения объемов потребления воды за счет ликвидации потребления воды абонентами через водоразборные колонки.

В связи с отсутствием в настоящее время в системе централизованного водоснабжения сооружений водоподготовки технологические потери отсутствуют. Потери на собственные нужды предлагаемой к строительству станции водоподготовки ориентировочно принимаются по п. 9.6 СП 31.13330.2012 и подлежат уточнению при разработке проектно-сметной документации.

Доля потерь воды при транспортировке в 2014 г. определена по предоставленным эксплуатирующей организацией данным. Снижение потерь воды при транспортировке прогнозируется вследствие реконструкции распределительной сети и водоводов.

Удельный расход электроэнергии на нужды предлагаемой к строительству станции водоподготовки не может быть определен в связи с тем, что выбор технологической схемы водоподготовки и подбор технологического оборудования должен осуществляться при разработке проектно-сметной документации.

Сведения о потреблении электроэнергии на транспортировку воды в 2014 г. эксплуатирующей организацией не предоставлены. Величина удельного потребления электроэнергии в 2025 г. определена расчетным способом в соответствии с характеристиками принятого насосного оборудования.

В настоящее время потребители оснащены приборами учета не в полном объеме, но в перспективе до 2025 года все потребители будут оборудованы индивидуальными или общедомовыми приборами учета.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения не выявлены.

10. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

10.1 Общие положения

Электронная модель системы водоснабжения (далее по тексту электронная модель) сформирована на базе геоинформационной системы «Zulu» (ГИС «Zulu») с программно-расчетным модулем «ZuluHydro». Данная электронная модель разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы водоснабжения;
- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы водоснабжения;
- обеспечения устойчивого градостроительного развития муниципального образования;
- разработки мер для повышения надежности системы водоснабжения;
- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе водоснабжения;
- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития системы водоснабжения.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания электронной схемы существующих и перспективных водопроводных сетей и объектов системы водоснабжения, привязанных к топографической основе;
- оптимизации существующей системы водоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых водопроводных сетей);
- моделирования перспективных вариантов развития системы водоснабжения (реконструкция источника водоснабжения, определение возможности подключения новых потребителей воды, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения водой новых потребителей).

10.2 Графическое представление объектов системы водоснабжения

ГИС «Zulu» поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых имеет свой стиль отображения (рисунок 10.1). Ввод сетей производится с автоматическим кодированием топологии. Отрисованная сеть сразу становится готовой для топологического анализа. Это исключает необходимость занесения информации о

связях между объектами.

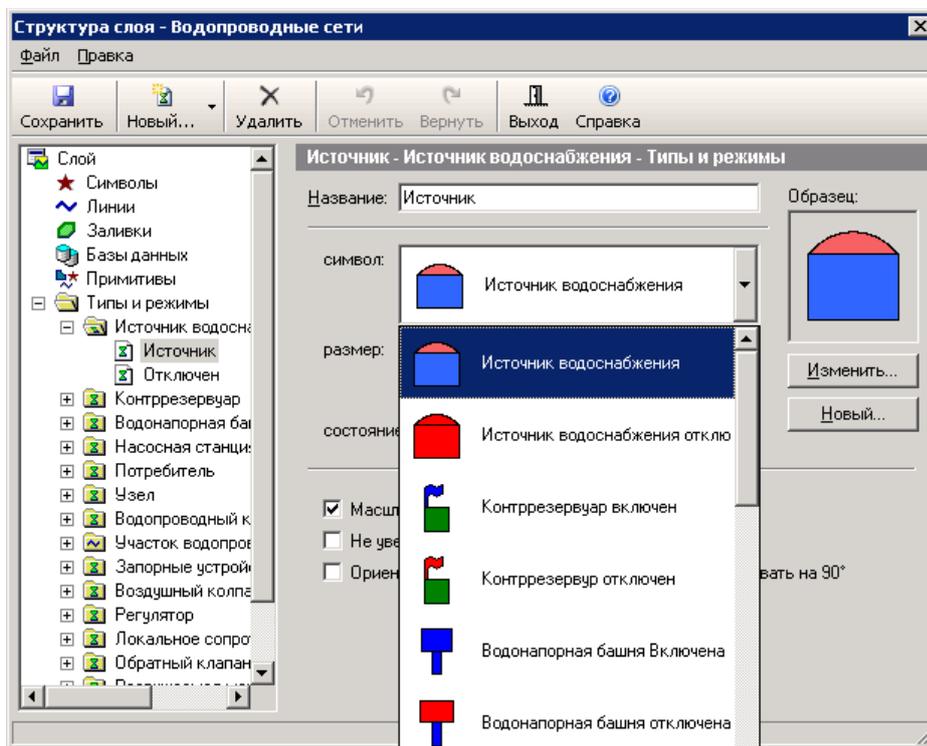


Рисунок 10.1 – Стили отображения различных состояний классифицируемых объектов

Программно-расчетный модуль «ZuluHydro» является инструментом для отображения фактического и перспективного состояния гидравлических режимов систем водоснабжения, образованных на базе различных источников воды.

10.3 Обозначения, принятые на схемах водоснабжения

Данный раздел посвящен описанию объектов, необходимых для построения математической модели водопроводной сети.

Далее представлены обозначения каждого элемента математической модели водопроводной сети.


Условное обозначение источника в зависимости от режима работы:




Условное обозначение насосной станции в зависимости от режима работы:



Условное обозначение водонапорной башни в зависимости от режима работы:



Условное обозначение контррезервуара в зависимости от режима работы:




Условное обозначение пожарного гидранта в зависимости от режима работы:




Условное обозначение водоразборной колонки в зависимости от режима работы:





Условное обозначение участка водопроводной сети в зависимости от режима работы:




Условное обозначение потребителей в зависимости от режима работы:




Условные обозначения объектов сети:

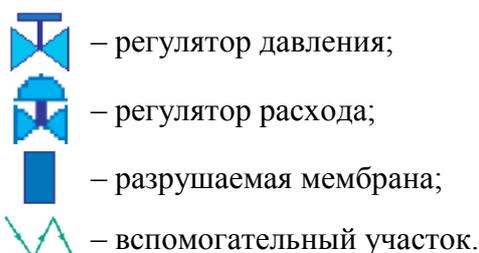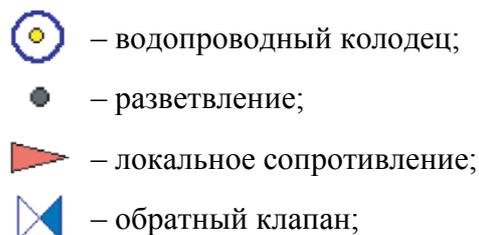

Условное обозначение задвижки в зависимости от режима работы:




Условное обозначение воздушного колпака в зависимости от режима работы:



10.4 Описание объектов системы водоснабжения

10.4.1 Описание источника водоснабжения

Для описания источника водоснабжения задается следующая информация: наименование источника, адрес источника, номер источника, геодезическая отметка, высота воды в источнике, марка и количество насосов при необходимости. Графическое изображение окна ввода параметров для источника водоснабжения приведено на рисунке 10.2.

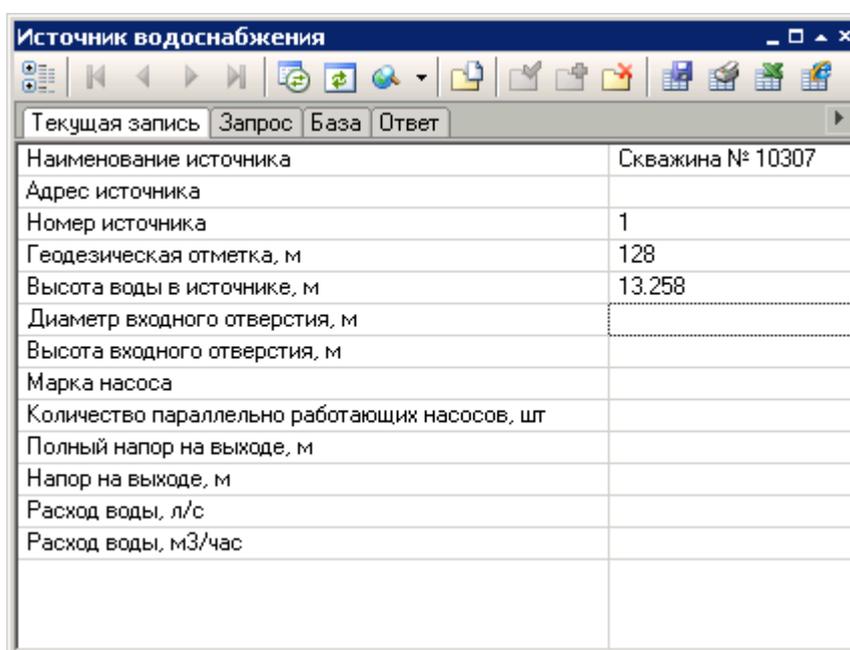


| Источник водоснабжения | |
|---|------------------|
| Наименование источника | Скважина № 10307 |
| Адрес источника | |
| Номер источника | 1 |
| Геодезическая отметка, м | 128 |
| Высота воды в источнике, м | 13.258 |
| Диаметр входного отверстия, м | |
| Высота входного отверстия, м | |
| Марка насоса | |
| Количество параллельно работающих насосов, шт | |
| Полный напор на выходе, м | |
| Напор на выходе, м | |
| Расход воды, л/с | |
| Расход воды, м3/час | |

Рисунок 10.2 – Окно ввода параметров для источника водоснабжения

10.4.2 Описание насосной станции

Для описания насосной станции задается следующая информация: наименование насосной станции, геодезическая отметка, марка и количество параллельно работающих насосов либо номинальный напор после насоса при частотном регулировании.

Графическое изображение окна ввода параметров для насосной станции приведено на рисунке 10.3.

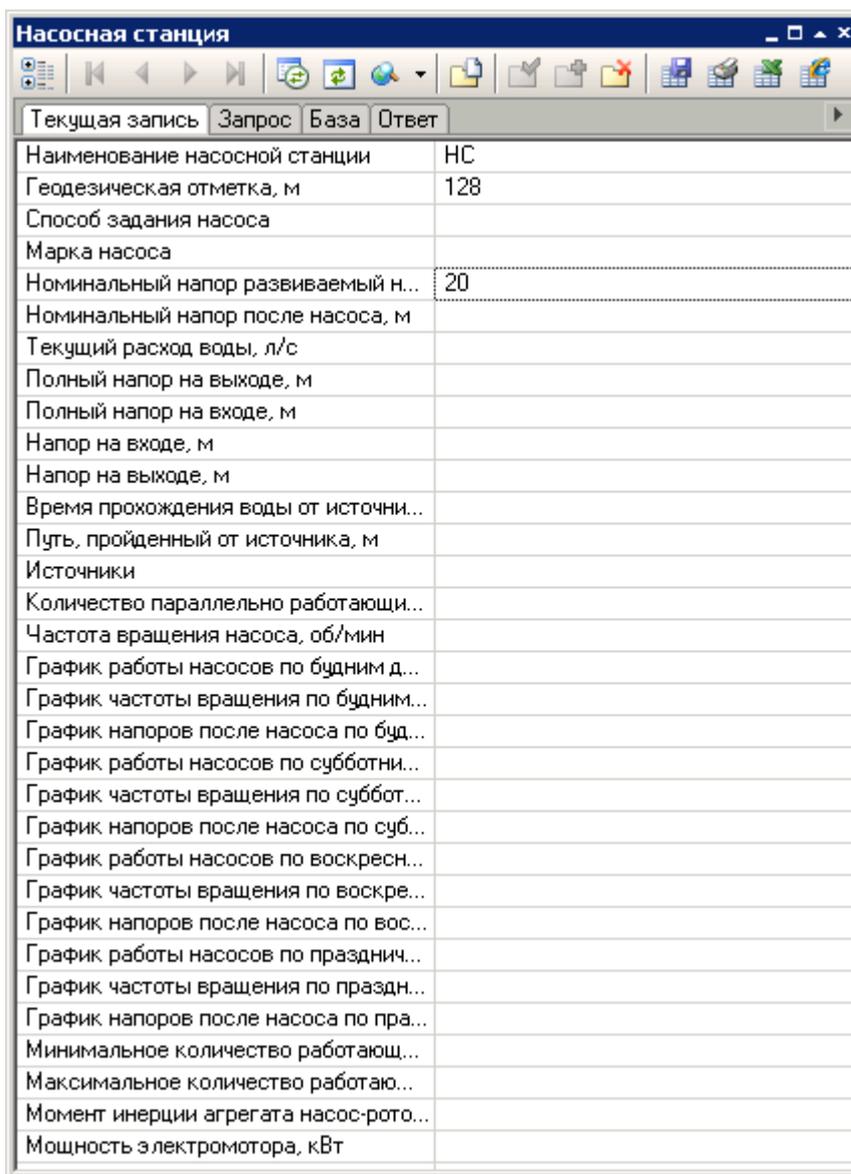


| Насосная станция | |
|---------------------------------------|-----|
| Текущая запись Запрос База Ответ | |
| Наименование насосной станции | НС |
| Геодезическая отметка, м | 128 |
| Способ задания насоса | |
| Марка насоса | |
| Номинальный напор развиваемый н... | 20 |
| Номинальный напор после насоса, м | |
| Текущий расход воды, л/с | |
| Полный напор на выходе, м | |
| Полный напор на входе, м | |
| Напор на входе, м | |
| Напор на выходе, м | |
| Время прохождения воды от источни... | |
| Путь, пройденный от источника, м | |
| Источники | |
| Количество параллельно работающи... | |
| Частота вращения насоса, об/мин | |
| График работы насосов по будним д... | |
| График частоты вращения по будним... | |
| График напоров после насоса по буд... | |
| График работы насосов по субботни... | |
| График частоты вращения по суббот... | |
| График напоров после насоса по суб... | |
| График работы насосов по воскресн... | |
| График частоты вращения по воскре... | |
| График напоров после насоса по вос... | |
| График работы насосов по праздни... | |
| График частоты вращения по праздн... | |
| График напоров после насоса по пра... | |
| Минимальное количество работающ... | |
| Максимальное количество работающ... | |
| Момент инерции агрегата насос-рото... | |
| Мощность электромотора, кВт | |

Рисунок 10.3 – Окно ввода параметров для насосной станции

10.4.3 Описание водонапорной башни

Для описания водонапорной башни задается следующая информация: наименование водонапорной башни, адрес, геодезическая отметка, высота воды в башне.

Графическое изображение окна ввода параметров для водонапорной башни приведено на рисунке 10.4.

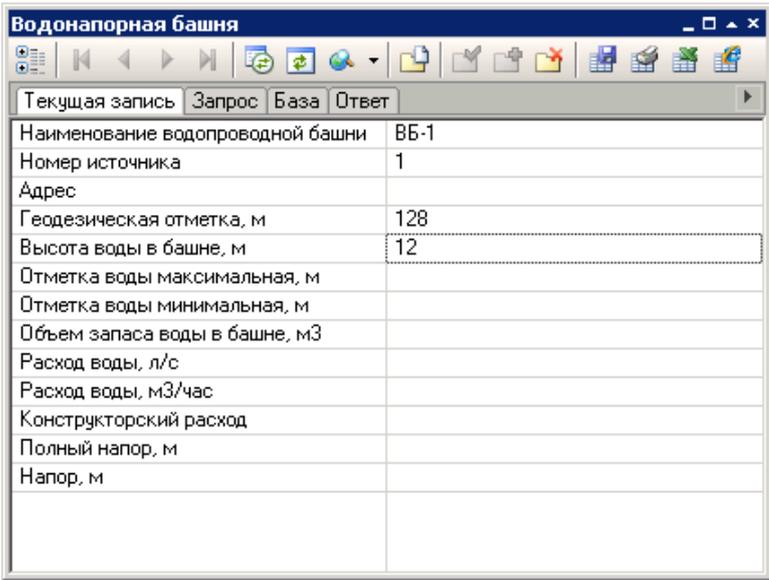

| Водонапорная башня | |
|--|------|
| Текущая запись Запрос База Ответ | |
| Наименование водопроводной башни | ВБ-1 |
| Номер источника | 1 |
| Адрес | |
| Геодезическая отметка, м | 128 |
| Высота воды в башне, м | 12 |
| Отметка воды максимальная, м | |
| Отметка воды минимальная, м | |
| Объем запаса воды в башне, м3 | |
| Расход воды, л/с | |
| Расход воды, м3/час | |
| Конструкторский расход | |
| Полный напор, м | |
| Напор, м | |

Рисунок 10.4 – Окно ввода параметров для водонапорной башни

10.4.4 Описание участка водопроводной сети

Для описания участка водопроводной сети задается следующая информация: начало и конец участка, длина участка, внутренний диаметр трубопровода, величина шероховатости стенок трубопровода, коэффициент местных сопротивлений и материал трубопровода.

Графическое изображение окна ввода параметров для участка водопроводной сети приведено на рисунке 10.5.

10.4.5 Описание потребителя воды

Для описания потребителя воды задается следующая информация: название потребителя, адрес потребителя, геодезическая отметка, минимальный напор воды и расчетный расход воды.

Графическое изображение окна ввода параметров для потребителя воды приведено на рисунке 10.6.

| Участок водопроводной сети | |
|--|--------|
| Текущая запись Запрос База Ответ | |
| Начало участка | К-1 |
| Конец участка | ПГ-1 |
| Источники | |
| Длина участка, м | 168.15 |
| Внутренний диаметр трубы, м | 0.1 |
| Шероховатость, мм | 1 |
| Коэффициент местных сопротивле... | 1.1 |
| Местные сопротивления | |
| Сумма коэф. местных сопротивле... | |
| Заращение трубопровода, мм | |
| Гидравлическое сопротивление, м... | |
| Расход воды на участке, л/с | |
| Расход воды на участке, м3/час | |
| Потери напора на участке, м | |
| Удельные линейные потери, мм/м | |
| Скорость движения воды на участк... | |
| Место разрыва (0-1) | |
| Напор в точке разрыва, м | |
| Утечка, м3/час | |
| Диаметр трубы (конструкторский), м | |
| Шероховатость (конструкторский), ... | |
| Материал трубопровода | ПЭ |
| Оптимальная скорость (конструкто... | |
| Удельные линейные потери (констр... | |
| Фиксированный диаметр (конструк... | |

Рисунок 10.5 – Окно ввода параметров для участка водопроводной сети

| Потребитель | |
|--|-------------|
| Текущая запись Запрос База Ответ | |
| Название потребителя | Садовая, 40 |
| Адрес | Садовая, 40 |
| Геодезическая отметка, м | 130 |
| Расчетный расход воды, л/с | 0.088 |
| Минимальный напор воды, м | 10 |
| Способ задания потребителя | |
| Категория потребителя | |
| Расчетный расход воды в будний де... | |
| Расчетный расход воды в субботни... | |
| Расчетный расход воды в воскресн... | |
| Расчетный расход воды в празднич... | |
| Текущий расход воды, л/с | |
| Полный напор, м | |
| Напор, м | |
| Время прохождения воды от источн... | |
| Путь, пройденный от источника, м | |
| Источники | |
| Диаметр выходного отверстия, м | |
| Уровень воды, м | |

Рисунок 10.6 – Окно ввода параметров для потребителя воды

10.4.6 Описание узла водопроводной сети

Для описания узла водопроводной сети задается следующая информация: наименование узла, адрес, геодезическая отметка, для водоразборной колонки и пожарного гидранта дополнительно указывается расчетный расход воды и минимальный напор.

Графическое изображение окна ввода параметров для узла водопроводной сети приведено на рисунке 10.7.

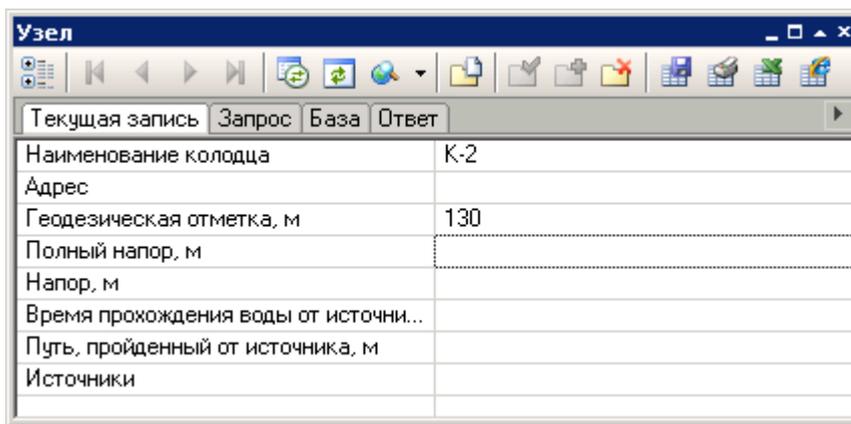


Рисунок 10.7 – Окно ввода параметров для узла водопроводной сети

10.5 Гидравлический расчет водопроводных сетей

Программно-расчетный модуль «ZuluHydro» позволяет производить расчеты тупиковых и кольцевых сетей (количество колец в сети неограниченно), в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающих от одного или нескольких источников.

Гидравлические расчеты водопроводных сетей проводимые в «ZuluHydro»:

- поверочный расчет;
- конструкторский расчет;
- расчет переходных процессов (гидравлический удар).

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

- диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлические сопротивления;
- фиксированные узловые отборы воды;
- напорно-расходные характеристики всех источников;

– геодезические отметки всех узловых точек.

В результате поверочного расчета определяются:

- расходы и потери напора во всех участках сети;
- величины подачи каждого источника;
- пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.

Программно-расчетный модуль «ZuluHydro.Гидроудар» предназначен для расчета нестационарных процессов в сложных трубопроводных гидросистемах. Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления.

Программа позволяет рассчитывать переходные процессы в гидравлических сетях при различных изменениях режимов работы сети: включение и выключение насосов, открытие и закрытие задвижек.

Для моделирования сети предлагается большое количество разнообразных элементов, в том числе модели защитных устройств. Имеется возможность учесть такие явления, как наличие воздушного включения в трубе и разрыв трубы.

Программный комплекс предоставляет следующие возможности для анализа переходных процессов:

- возможность наблюдения в реальном времени распространения бегущих волн давления и скорости вдоль любого маршрута;
- возможность построения графиков наибольшего и наименьшего давлений в каждой точке вдоль этого маршрута;
- возможность построения графиков изменения давления во времени для ряда выбранных точек наблюдения;
- в базы данных заносятся значения наибольшего и наименьшего давлений для каждого участка и узла сети с указанием времени возникновения этих давлений, а для участка указывается и соответствующее место;
- в процессе расчета выдаются сообщения о срыве всасывания жидкости насосом;
- в процессе расчета выдаются сообщения о достижении предельно допустимого давления в некоторой точке сети.

Для наглядной иллюстрации результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского) строится пьезометрический график.

Пьезометрический график представляет собой графический документ, на котором изображена линия давления в водопроводной сети, а также профиль рельефа местности вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла водопроводной сети по неразрывному потоку воды (рисунок 10.8). На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках сети, располагаемые давления в узлах, расходы воды, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

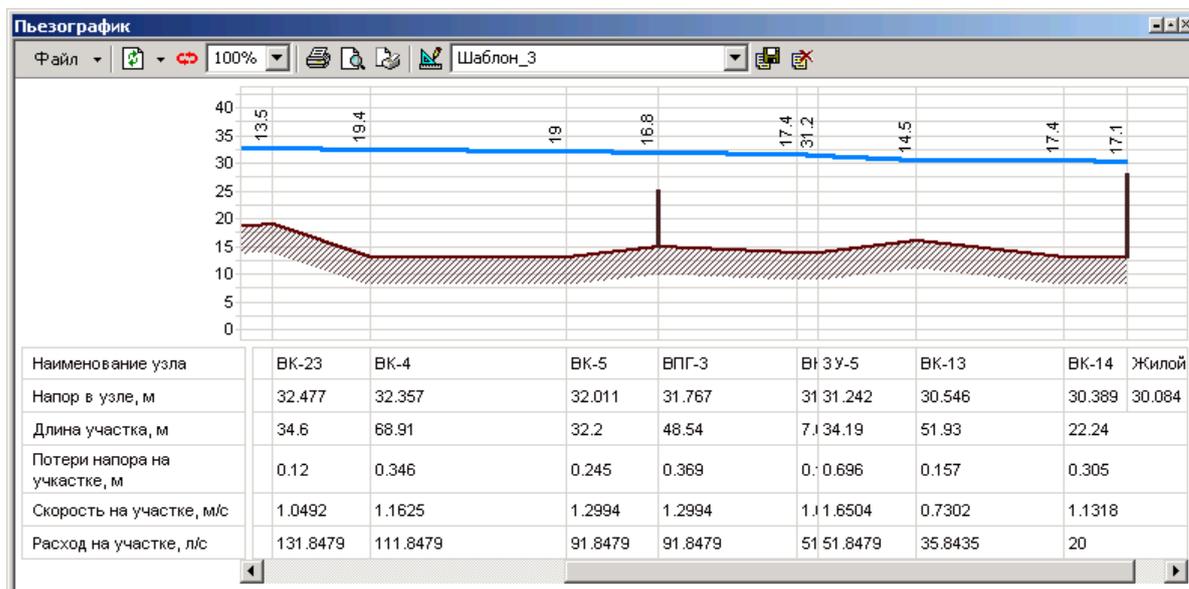


Рисунок 10.8 – Пример пьезометрического графика

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети его наименование, напор в узле, длины участков сети, потери напора по участкам сети, скорости движения воды и расходы на участках сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

10.6 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях системы водоснабжения

Программно-расчетный модуль «ZuluHydro» позволяет воспроизводить существующую гидравлическую картину любого режима эксплуатации с предоставлением данных о величине установившихся при этом фактических значений:

- расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;
- расходов воды и напоров у каждого потребителя.

Программно-расчетный модуль «ZuluHydro» позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом:

- изменения режима регулирования напора;
- присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;
- замены одних трубопроводов на другие.

10.7 Моделирование существующего положения

В связи с тем, что действующий источник водоснабжения не способен обеспечить подачу расчетного расхода воды в час максимального водопотребления моделирование существующего положения системы централизованного водоснабжения по электронной модели не производится. Электронная модель использовалась для моделирования перспективного положения. Для разработки электронной модели использовались спутниковые снимки территории поселения из открытых источников и схема водопроводной сети, предоставленная эксплуатирующей организацией.

Схема водопроводной сети представлена в приложении Д.

10.8 Моделирование перспективы до 2025 года

Моделирование перспективного положения проводится с целью определения:

- диаметров реконструируемых и вновь прокладываемых трубопроводов;
- технологических параметров предлагаемой к строительству насосной станции второго подъема.

При моделировании перспективного положения был учтен рост населения на 19 чел. в соответствии с прогнозом генерального плана и увеличение потребления воды за счет повышения степени благоустройства. Также было учтено увеличение потребления воды котельной в связи с увеличением присоединенной нагрузки в соответствии с мероприятиями схемы теплоснабжения с. Новомихайловка.

Расчет сети на перспективное положение производился на два расчетных режима:

- максимальное водопотребление;
- пожаротушение.


В связи с тем, что в поселении преобладает индивидуальная жилая застройка, основное потребление воды приходится на полив приусадебных участков. Поскольку предусмотреть технические решения, исключающие совпадение по времени максимальных отборов воды из сети на различные нужды в соответствии с требованиями п. 5.8, не представляется возможным, система водоснабжения в режиме максимального потребления дополнительно поверяется на пропуск расчетного расхода воды на полив.

При расчете системы водоснабжения в режиме пожаротушения расход на полив не учитывается в связи с тем, что его учет приведет к значительному завышению диаметров трубопроводов и удорожанию реконструкции системы водоснабжения.

Перечень потребителей с расчетными расходами и свободными напорами для режимов максимального потребления и пожаротушения представлены в приложениях А и В соответственно. Результаты гидравлического расчета по участкам сети для режимов максимального потребления и пожаротушения представлены в приложениях Б и Г соответственно.


Расчетная схема водопроводной сети для режимов максимального потребления и пожаротушения представлена в приложениях Е и Ж соответственно.

Пьезометрический график от резервуаров чистой воды до диктующего потребителя для режима максимального потребления представлен на рисунке 10.9. Пьезометрический график от резервуаров чистой воды до расчетной точки отбора воды на наружное пожаротушение для режима пожаротушения представлен на рисунке 10.10.

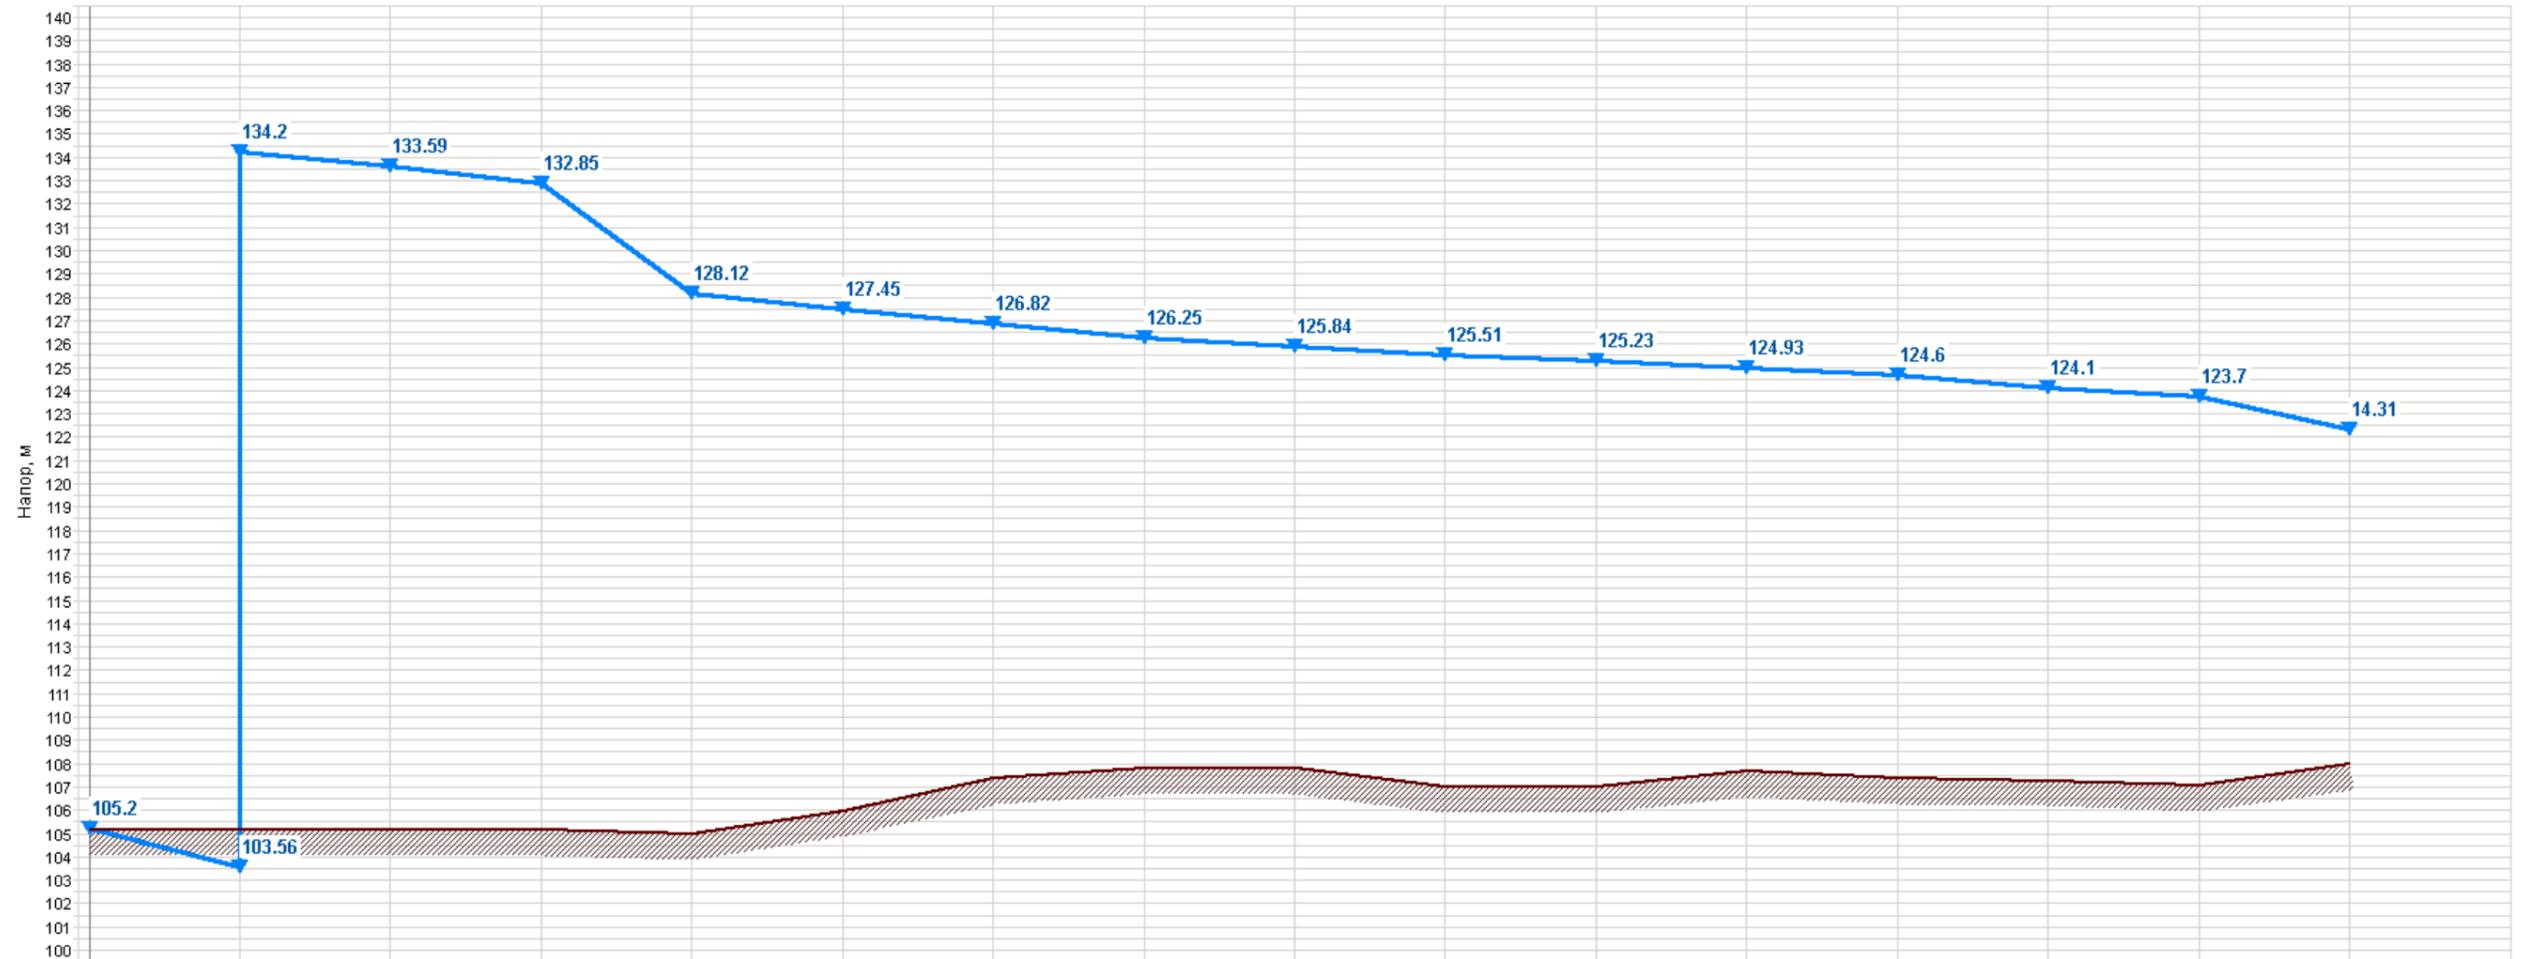

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| Наименование узла | РЧВ | НС-II | У-1 | К-77 | К-9 | К-11 | К-33 | К-34 | К-58 | К-10 | К-69 | К-25 | К-26 | К-70 | К-27 | ул. Учительская, 1а |
| Напор в узле, м | 105.2 | 103.558 | 133.586 | 132.847 | 128.124 | 127.453 | 126.815 | 126.251 | 125.839 | 125.507 | 125.228 | 124.928 | 124.604 | 124.096 | 123.704 | 122.311 |
| Отметка земли, м | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105 | 106 | 107.4 | 107.8 | 107.8 | 107 | 107 | 107.7 | 107.4 | 107.3 | 107.1 | 108 |
| Длина участка, м | 18.95 | 7.08 | 30.35 | 147.42 | 72.88 | 77.68 | 78.28 | 69.64 | 74.32 | 73.16 | 92.24 | 66.52 | 111.83 | 86.38 | 43.14 | |
| Внутренний диаметр трубы, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
| Потери напора на участке, м | 1.642 | 0.614 | 0.74 | 4.722 | 0.671 | 0.638 | 0.564 | 0.413 | 0.331 | 0.279 | 0.3 | 0.324 | 0.508 | 0.392 | 1.392 | |
| Скорость на участке, м/с | 2.8524 | 2.8524 | 1.4547 | 1.6838 | 0.8593 | 0.8074 | 0.7517 | 0.6753 | 0.5775 | 0.5301 | 0.4854 | 0.6059 | 0.5836 | 0.5832 | 0.912 | |
| Расход на участке, л/с | 22.402 | 22.402 | 11.4251 | 13.224 | 6.7484 | 6.3414 | 5.9034 | 5.3034 | 4.5354 | 4.1634 | 3.8124 | 4.7586 | 4.5836 | 4.5806 | 1.146 | |
| Свободный напор, м | 0 | 29 | 28.386 | 27.647 | 23.124 | 21.453 | 19.415 | 18.451 | 18.039 | 18.507 | 18.228 | 17.228 | 17.204 | 16.796 | 16.604 | 14.311 |

Рисунок 10.9 – Пьезометрический график от резервуаров чистой воды до диктующего потребителя для режима максимального потребления

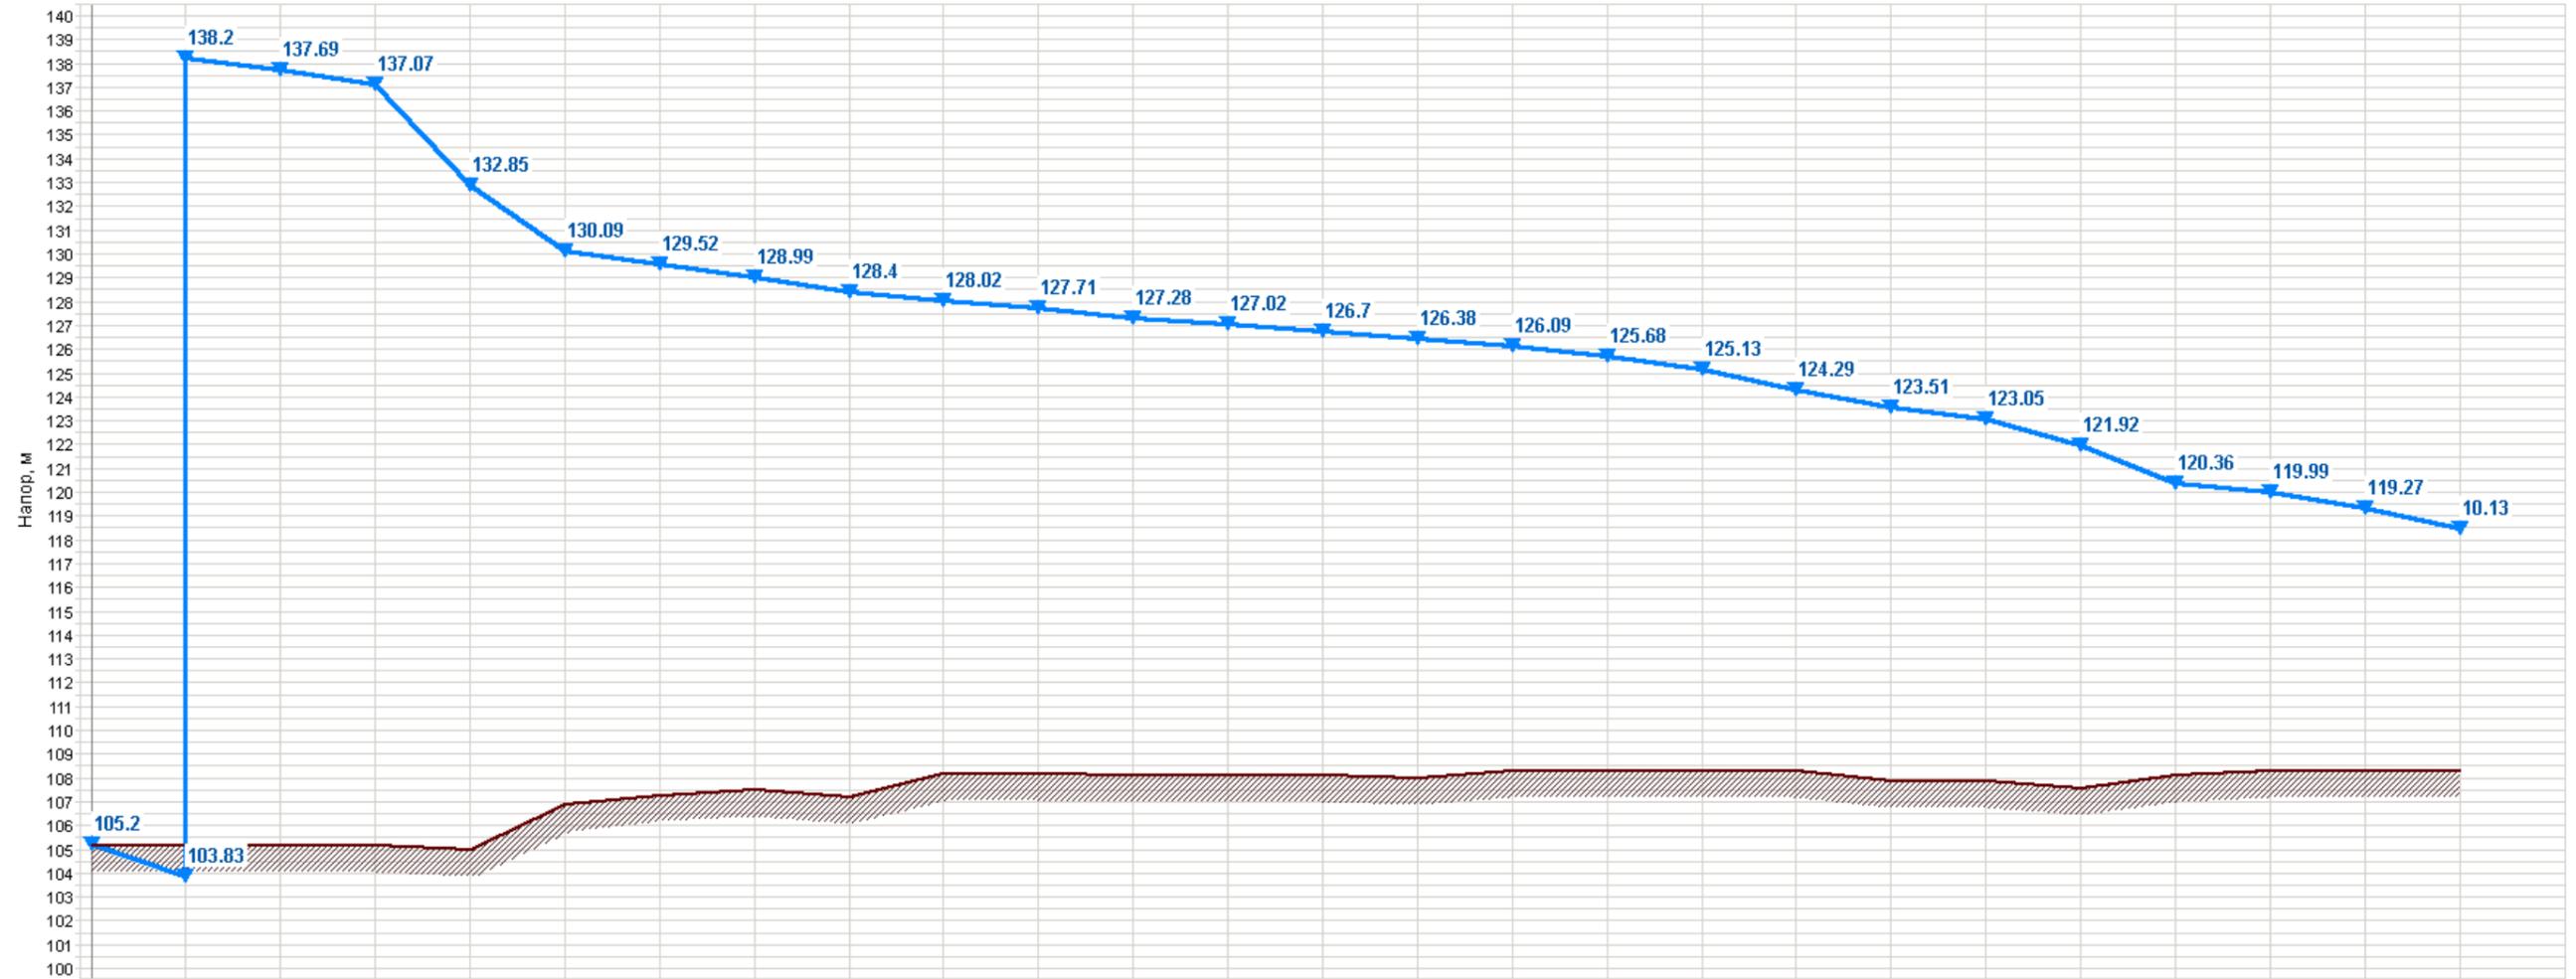

| Наименование узла | РЧВ | НС-II | У-1 | К-77 | К-9 | К-7 | К-37 | К-12 | К-38 | К-13 | К-39 | К-40 | К-14 | К-41 | К-63 | К-15 | К-72 | К-16 | К-42 | К-17 | К-76 | К-18 | К-19 | К-43 | К-44 | ПГ-1 |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Напор в узле, м | 105.2 | 103.829 | 137.688 | 137.068 | 132.855 | 130.087 | 129.516 | 128.993 | 128.402 | 128.016 | 127.711 | 127.276 | 127.02 | 126.696 | 126.384 | 126.088 | 125.679 | 125.125 | 124.286 | 123.508 | 123.046 | 121.922 | 120.358 | 119.994 | 119.272 | 118.429 |
| Отметка земли, м | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105 | 106.9 | 107.3 | 107.5 | 107.2 | 108.2 | 108.2 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 107.9 | 107.9 | 107.6 | 108.1 | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
| Длина участка, м | 18.95 | 7.08 | 30.35 | 147.42 | 277 | 57.89 | 56.11 | 66.1 | 45.95 | 37.49 | 56.87 | 34.54 | 44.75 | 45.18 | 44.4 | 63.42 | 40.8 | 62.32 | 60.92 | 37.17 | 91.89 | 134.96 | 32.67 | 65.93 | 80 | |
| Внутренний диаметр трубы, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Потери напора на участке, м | 1.371 | 0.512 | 0.62 | 4.213 | 2.768 | 0.571 | 0.523 | 0.591 | 0.387 | 0.305 | 0.434 | 0.256 | 0.324 | 0.312 | 0.296 | 0.409 | 0.554 | 0.839 | 0.778 | 0.462 | 1.124 | 1.565 | 0.364 | 0.722 | 0.843 | |
| Скорость на участке, м/с | 2.5938 | 2.5938 | 1.3229 | 1.584 | 0.8986 | 0.8926 | 0.8651 | 0.8454 | 0.8182 | 0.8032 | 0.7761 | 0.7634 | 0.7542 | 0.735 | 0.7204 | 0.7073 | 1.0611 | 1.0565 | 1.0265 | 1.0113 | 1.0028 | 0.9741 | 0.9535 | 0.9444 | 0.9246 | |
| Расход на участке, л/с | 20.371 | 20.371 | 10.3699 | 12.4406 | 7.0573 | 7.0103 | 6.7943 | 6.6393 | 6.4263 | 6.3083 | 6.0953 | 5.9953 | 5.9233 | 5.7723 | 5.6583 | 5.5553 | 8.3338 | 8.2978 | 8.0618 | 7.9428 | 7.8758 | 7.6508 | 7.4888 | 7.4168 | 7.2618 | |
| Свободный напор, м | 0 | 33 | 32.488 | 31.868 | 27.855 | 23.187 | 22.216 | 21.493 | 21.202 | 19.816 | 19.511 | 19.176 | 18.92 | 18.596 | 18.384 | 17.788 | 17.379 | 16.825 | 15.986 | 15.608 | 15.146 | 14.322 | 12.258 | 11.694 | 10.972 | 10.129 |

Рисунок 10.10 – Пьезометрический график от резервуаров чистой воды до расчетной точки отбора воды на наружное пожаротушение ПГ-1 для режима пожаротушения

Приложение А

«Перечень абонентов на перспективное положение 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме максимального потребления»

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме максимального потребления

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Котельная | | 107 | 0,200 | 10 | 124,732 | 18,132 |
| Школа | ул. Учительская, 1б | 107 | 0,092 | 14 | 124,863 | 17,863 |
| Больница, МУП, Дом соц. найма | ул. Учительская, 1а | 108 | 0,049 | 10 | 124,816 | 17,016 |
| Гараж | ул. Учительская, б/н | 108 | 0,034 | 10 | 124,862 | 16,862 |
| ул. Гагарина, 01 | ул. Гагарина, 1 | 108 | 0,211 | 10 | 124,488 | 16,488 |
| Детский сад | ул. Учительская, 1г | 107 | 0,175 | 10 | 124,251 | 16,851 |
| Клуб | ул. Учительская, 2г | 108 | 0,050 | 10 | 123,398 | 15,798 |
| ул. Учительская, 1а | ул. Учительская, 1а | 108 | 1,146 | 14 | 122,311 | 14,311 |
| ул. Гагарина, 17 | ул. Гагарина, 17 | 108 | 0,233 | 10 | 125,575 | 18,075 |
| ул. Гагарина, 19 | ул. Гагарина, 19 | 107 | 0,194 | 10 | 126,423 | 19,023 |
| ул. Гагарина, 21 | ул. Гагарина, 21 | 108 | 0,244 | 10 | 126,167 | 18,667 |
| ул. Гагарина, 23 | ул. Гагарина, 23 | 106 | 0,206 | 10 | 127,001 | 21,001 |
| ул. Гагарина, 25 | ул. Гагарина, 25 | 106 | 0,201 | 10 | 126,916 | 20,916 |
| ул. Гагарина, 12 | ул. Гагарина, 12 | 108 | 0,194 | 10 | 125,972 | 18,172 |
| ул. Ильичевка, 11 | ул. Ильичевка, 11 | 106 | 0,183 | 10 | 123,046 | 16,846 |
| ул. Ильичевка, 19 | ул. Ильичевка, 19 | 107 | 0,217 | 10 | 122,696 | 15,896 |
| ул. Ильичевка, 23 | ул. Ильичевка, 23 | 107 | 0,211 | 10 | 122,100 | 15,300 |
| ул. Ильичевка, 27 | ул. Ильичевка, 27 | 106 | 0,189 | 10 | 122,096 | 15,696 |
| ул. Ильичевка, 08а | ул. Ильичевка, 8а | 106 | 0,094 | 10 | 123,450 | 17,250 |
| ул. Ильичевка, 14 | ул. Ильичевка, 14 | 107 | 0,084 | 10 | 123,288 | 16,788 |
| ул. Ильичевка, 26 | ул. Ильичевка, 26 | 106 | 0,106 | 10 | 122,479 | 16,079 |
| ул. Кооперативная, 4 | ул. Кооперативная, 4 | 107 | 0,111 | 10 | 125,229 | 17,929 |
| ул. Кооперативная, 1 | ул. Кооперативная, 1 | 107 | 0,223 | 10 | 124,832 | 17,532 |
| ул. Кооперативная, 6 | ул. Кооперативная, 6 | 107 | 0,094 | 10 | 125,209 | 17,809 |
| ул. Кооперативная, 16 | ул. Кооперативная, 16 | 107 | 0,084 | 10 | 124,397 | 17,197 |
| ул. Кооперативная, 7 | ул. Кооперативная, 7 | 107 | 0,200 | 10 | 123,959 | 16,759 |
| ул. Кооперативная, 24 | ул. Кооперативная, 24 | 108 | 0,094 | 10 | 123,963 | 15,763 |
| ул. Кооперативная, 26 | ул. Кооперативная, 26 | 108 | 0,200 | 10 | 123,724 | 15,524 |
| ул. Кооперативная, 30 | ул. Кооперативная, 30 | 108 | 0,086 | 10 | 123,721 | 15,621 |
| ул. Кооперативная, 34 | ул. Кооперативная, 34 | 108 | 0,089 | 10 | 123,438 | 15,338 |
| ул. Кооперативная, 23 | ул. Кооперативная, 23 | 108 | 0,089 | 10 | 123,560 | 15,460 |

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме максимального потребления

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ул. Кооперативная, 25 | ул. Кооперативная, 25 | 108 | 0,084 | 10 | 123,413 | 15,313 |
| ул. Кооперативная, 27 | ул. Кооперативная, 27 | 108 | 0,106 | 10 | 123,369 | 15,269 |
| ул. Кооперативная, 36 | ул. Кооперативная, 36 | 108 | 0,084 | 10 | 123,440 | 15,340 |
| ул. Кооперативная, 38 | ул. Кооперативная, 38 | 108 | 0,084 | 10 | 123,322 | 15,022 |
| ул. Кооперативная, 40 | ул. Кооперативная, 40 | 108 | 0,084 | 10 | 123,211 | 14,911 |
| ул. Кооперативная, 31 | ул. Кооперативная, 31 | 108 | 0,100 | 10 | 123,250 | 14,950 |
| ул. Кооперативная, 45 | ул. Кооперативная, 45 | 108 | 0,211 | 10 | 122,153 | 13,853 |
| ул. Кооперативная, 47 | ул. Кооперативная, 47 | 108 | 0,117 | 10 | 122,648 | 14,348 |
| ул. Кооперативная, 64 | ул. Кооперативная, 64 | 108 | 0,100 | 10 | 122,605 | 14,705 |
| ул. Кооперативная, 72 | ул. Кооперативная, 72 | 108 | 0,117 | 10 | 122,377 | 14,777 |
| ул. Кооперативная, 80 | ул. Кооперативная, 80 | 108 | 0,122 | 10 | 122,238 | 14,138 |
| ул. Кооперативная, 82 | ул. Кооперативная, 82 | 108 | 0,084 | 10 | 122,251 | 14,051 |
| ул. Кооперативная, 75 | ул. Кооперативная, 75 | 108 | 0,094 | 10 | 122,187 | 13,886 |
| ул. Кооперативная, 79 | ул. Кооперативная, 79 | 108 | 0,089 | 10 | 122,141 | 13,841 |
| ул. Кооперативная, 90 | ул. Кооперативная, 90 | 107 | 0,094 | 10 | 122,212 | 14,912 |
| ул. Кооперативная, 89 | ул. Кооперативная, 89 | 106 | 0,205 | 10 | 121,760 | 15,560 |
| ул. Кооперативная, 91 | ул. Кооперативная, 91 | 106 | 0,100 | 10 | 122,078 | 15,978 |
| ул. Кооперативная, 93 | ул. Кооперативная, 93 | 106 | 0,111 | 10 | 122,048 | 15,948 |
| ул. Кооперативная, 97 | ул. Кооперативная, 97 | 106 | 0,200 | 10 | 121,774 | 15,774 |
| ул. Кооперативная, 112 | ул. Кооперативная, 112 | 107 | 0,100 | 10 | 122,112 | 15,612 |
| ул. Кооперативная, 101 | ул. Кооперативная, 101 | 107 | 0,206 | 10 | 121,684 | 15,184 |
| ул. Советская, 5 | ул. Советская, 5 | 107 | 0,117 | 10 | 123,403 | 16,403 |
| ул. Советская, 7 | ул. Советская, 7 | 107 | 0,089 | 10 | 123,528 | 16,528 |
| ул. Советская, 14 | ул. Советская, 14 | 107 | 0,094 | 10 | 124,016 | 17,016 |
| ул. Советская, 13 | ул. Советская, 13 | 107 | 0,100 | 10 | 123,817 | 16,817 |
| ул. Советская, 20 | ул. Советская, 20 | 107 | 0,089 | 10 | 124,322 | 17,422 |
| ул. Советская, 21 | ул. Советская, 21 | 107 | 0,106 | 10 | 124,251 | 17,351 |
| ул. Советская, 26 | ул. Советская, 26 | 107 | 0,089 | 10 | 125,025 | 18,125 |
| ул. Советская, 27 | ул. Советская, 27 | 107 | 0,094 | 10 | 124,967 | 18,067 |
| ул. Советская, 28 | ул. Советская, 28 | 107 | 0,106 | 10 | 125,029 | 18,129 |
| ул. Советская, 35 | ул. Советская, 35 | 107 | 0,011 | 10 | 125,741 | 18,841 |
| ул. Советская, 34 | ул. Советская, 34 | 107 | 0,100 | 10 | 125,638 | 18,738 |

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме максимального потребления

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ул. Советская, 44 | ул. Советская, 44 | 107 | 0,117 | 10 | 128,493 | 21,693 |
| ул. Советская, 49 | ул. Советская, 49 | 106 | 0,094 | 10 | 129,235 | 23,235 |
| ул. Учительская, 3 | ул. Учительская, 3 | 108 | 0,084 | 10 | 123,587 | 15,887 |
| ул. Учительская, 7 | ул. Учительская, 7 | 108 | 0,211 | 10 | 123,218 | 15,218 |
| ул. Учительская, 9 | ул. Учительская, 9 | 108 | 0,188 | 10 | 122,939 | 15,039 |
| ул. Учительская, 11 | ул. Учительская, 11 | 108 | 0,111 | 10 | 122,833 | 15,033 |
| ул. Учительская, 13 | ул. Учительская, 13 | 108 | 0,195 | 10 | 122,647 | 14,947 |
| ул. Учительская, 15 | ул. Учительская, 15 | 107 | 0,195 | 10 | 122,423 | 15,223 |
| ул. Учительская, 17 | ул. Учительская, 17 | 107 | 0,089 | 10 | 122,408 | 15,408 |
| ул. Учительская, 19 | ул. Учительская, 19 | 107 | 0,089 | 10 | 122,402 | 15,302 |
| ул. Учительская, 21 | ул. Учительская, 21 | 107 | 0,094 | 10 | 122,219 | 15,119 |
| ул. Учительская, 23 | ул. Учительская, 23 | 107 | 0,195 | 10 | 122,023 | 14,823 |
| ул. Учительская, 25 | ул. Учительская, 25 | 107 | 0,183 | 10 | 122,028 | 14,828 |
| ул. Учительская, 27 | ул. Учительская, 27 | 106 | 0,211 | 10 | 121,653 | 15,553 |
| ул. Учительская, 29 | ул. Учительская, 29 | 106 | 0,194 | 10 | 122,043 | 15,943 |
| ул. Учительская, 2 | ул. Учительская, 2 | 108 | 0,184 | 10 | 122,597 | 14,797 |
| ул. Учительская, 4 | ул. Учительская, 4 | 108 | 0,084 | 10 | 122,870 | 15,170 |
| ул. Учительская, 6 | ул. Учительская, 6 | 108 | 0,100 | 10 | 122,501 | 15,001 |
| ул. Учительская, 8 | ул. Учительская, 8 | 107 | 0,194 | 10 | 122,317 | 15,117 |
| ул. Учительская, 10 | ул. Учительская, 10 | 107 | 0,183 | 10 | 122,117 | 15,117 |
| ул. Учительская, 12 | ул. Учительская, 12 | 107 | 0,183 | 10 | 122,084 | 14,984 |
| ул. Учительская, 14 | ул. Учительская, 14 | 107 | 0,194 | 10 | 121,953 | 14,853 |
| ул. Учительская, 16 | ул. Учительская, 16 | 107 | 0,178 | 10 | 121,927 | 14,727 |
| ул. Советская, 1 | ул. Советская, 1 | 106 | 0,100 | 10 | 123,293 | 17,293 |
| ул. Ильичевка, 1 | ул. Ильичевка, 1 | 106 | 0,183 | 10 | 123,189 | 16,889 |
| ул. Кооперативная, 29 | ул. Кооперативная, 29 | 108 | 0,089 | 10 | 123,258 | 14,958 |
| ул. Кооперативная, 33 | ул. Кооперативная, 33 | 108 | 0,094 | 10 | 123,114 | 14,814 |
| ул. Гагарина, 10 | ул. Гагарина, 10 | 108 | 0,188 | 10 | 125,531 | 17,731 |
| ул. Гагарина, 15 | ул. Гагарина, 15 | 108 | 0,173 | 10 | 125,982 | 18,182 |
| ул. Ильичевка, 15 | ул. Ильичевка, 15 | 107 | 0,089 | 10 | 123,232 | 16,732 |
| ул. Ильичевка, 13 | ул. Ильичевка, 13 | 107 | 0,089 | 10 | 123,293 | 16,793 |
| ул. Ильичевка, 6 | ул. Ильичевка, 6 | 106 | 0,084 | 10 | 123,474 | 17,174 |

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме максимального потребления

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ул. Кооперативная, 17 | ул. Кооперативная, 17 | 108 | 0,084 | 10 | 123,930 | 15,730 |
| ул. Кооперативная, 8 | ул. Кооперативная, 8 | 107 | 0,094 | 10 | 124,815 | 17,415 |
| ул. Советская, 23 | ул. Советская, 23 | 107 | 0,084 | 10 | 124,240 | 17,340 |
| ул. Ильичевка, 28 | ул. Ильичевка, 28 | 106 | 0,084 | 10 | 122,513 | 16,113 |
| ул. Ильичевка, 22 | ул. Ильичевка, 22 | 107 | 0,089 | 10 | 122,632 | 15,832 |
| ул. Ильичевка, 20 | ул. Ильичевка, 20 | 107 | 0,089 | 10 | 122,598 | 15,798 |
| ул. Ильичевка, 21 | ул. Ильичевка, 21 | 107 | 0,100 | 10 | 122,463 | 15,663 |
| ул. Ильичевка, 17 | ул. Ильичевка, 17 | 107 | 0,084 | 10 | 123,165 | 16,365 |
| ул. Ильичевка, 16 | ул. Ильичевка, 16 | 107 | 0,089 | 10 | 123,289 | 16,789 |
| ул. Ильичевка, 12 | ул. Ильичевка, 12 | 106 | 0,089 | 10 | 123,345 | 17,145 |
| ул. Ильичевка, 10 | ул. Ильичевка, 10 | 106 | 0,089 | 10 | 123,424 | 17,224 |
| ул. Ильичевка, 3 | ул. Ильичевка, 3 | 106 | 0,217 | 10 | 123,016 | 16,715 |
| ул. Ильичевка, 4 | ул. Ильичевка, 4 | 106 | 0,100 | 10 | 123,476 | 17,176 |
| ул. Ильичевка, 2 | ул. Ильичевка, 2 | 106 | 0,084 | 10 | 123,450 | 17,150 |
| ул. Советская, 3 | ул. Советская, 3 | 107 | 0,084 | 10 | 123,461 | 16,461 |
| ул. Советская, 2 | ул. Советская, 2 | 107 | 0,183 | 10 | 123,307 | 16,307 |
| ул. Советская, 08 | ул. Советская, 8 | 107 | 0,089 | 10 | 123,753 | 16,753 |
| ул. Советская, 10 | ул. Советская, 10 | 107 | 0,127 | 10 | 123,759 | 16,759 |
| ул. Советская, 16 | ул. Советская, 16 | 107 | 0,084 | 10 | 124,034 | 17,034 |
| ул. Советская, 17 | ул. Советская, 17 | 107 | 0,084 | 10 | 124,126 | 17,126 |
| ул. Советская, 19 | ул. Советская, 19 | 107 | 0,106 | 10 | 124,075 | 17,075 |
| ул. Советская, 22 | ул. Советская, 22 | 107 | 0,094 | 10 | 124,250 | 17,350 |
| ул. Советская, 29 | ул. Советская, 29 | 107 | 0,084 | 10 | 125,034 | 18,134 |
| ул. Советская, 30 | ул. Советская, 30 | 107 | 0,084 | 10 | 125,699 | 18,799 |
| ул. Советская, 36 | ул. Советская, 36 | 107 | 0,084 | 10 | 126,566 | 19,666 |
| ул. Советская, 37 | ул. Советская, 37 | 107 | 0,094 | 10 | 126,538 | 19,638 |
| ул. Советская, 38 | ул. Советская, 38 | 107 | 0,089 | 10 | 126,530 | 19,630 |
| ул. Советская, 39 | ул. Советская, 39 | 106 | 0,089 | 10 | 127,424 | 21,524 |
| ул. Советская, 41 | ул. Советская, 41 | 106 | 0,084 | 10 | 127,461 | 21,561 |

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме максимального потребления

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ул. Советская, 40 | ул. Советская, 40 | 106 | 0,089 | 10 | 127,481 | 21,581 |
| ул. Советская, 42 | ул. Советская, 42 | 106 | 0,100 | 10 | 127,398 | 21,498 |
| ул. Советская, 46 | ул. Советская, 46 | 106 | 0,117 | 10 | 129,202 | 23,202 |
| ул. Советская, 48 | ул. Советская, 48 | 106 | 0,089 | 10 | 129,285 | 23,285 |
| ул. Советская, 50 | ул. Советская, 50 | 106 | 0,222 | 10 | 128,812 | 22,812 |
| ул. Советская, 52 | ул. Советская, 52 | 106 | 0,111 | 10 | 130,312 | 24,312 |
| ул. Советская, 53 | ул. Советская, 53 | 106 | 0,100 | 10 | 130,223 | 24,223 |
| ул. Гагарина, 13 | ул. Гагарина, 13 | 108 | 0,206 | 10 | 125,460 | 17,660 |
| ул. Гагарина, 8 | ул. Гагарина, 8 | 108 | 0,201 | 10 | 125,596 | 17,796 |
| ул. Гагарина, 11 | ул. Гагарина, 11 | 108 | 0,173 | 10 | 125,591 | 17,791 |
| ул. Гагарина, 9 | ул. Гагарина, 9 | 107 | 0,178 | 10 | 125,159 | 18,159 |
| ул. Гагарина, 7 | ул. Гагарина, 7 | 107 | 0,194 | 10 | 125,081 | 18,081 |
| ул. Гагарина, 3 | ул. Гагарина, 3 | 107 | 0,173 | 10 | 125,010 | 18,010 |
| ул. Гагарина, 5 | ул. Гагарина, 5 | 107 | 0,178 | 10 | 124,954 | 17,954 |
| Контора | ул. Учительская, 1г | 107 | 0,003 | 10 | 124,094 | 16,794 |
| Администрация | ул. Учительская, 2а | 108 | 0,009 | 10 | 123,621 | 15,821 |
| Почта | ул. Учительская, 2б | 108 | 0,003 | 10 | 123,622 | 15,822 |
| Магазин | ул. Учительская, 2в | 108 | 0,064 | 10 | 123,415 | 15,815 |
| ул. Учительская, 31 | ул. Учительская, 31 | 106 | 0,195 | 10 | 121,740 | 15,640 |
| ул. Кооперативная, 2 | ул. Кооперативная, 2 | 107 | 0,100 | 10 | 125,732 | 18,832 |
| ул. Кооперативная, 10 | ул. Кооперативная, 10 | 107 | 0,084 | 10 | 124,834 | 17,434 |
| ул. Кооперативная, 3 | ул. Кооперативная, 3 | 108 | 0,089 | 10 | 124,798 | 17,298 |
| ул. Кооперативная, 5 | ул. Кооперативная, 5 | 108 | 0,100 | 10 | 124,771 | 17,271 |
| ул. Кооперативная, 18 | ул. Кооперативная, 18 | 107 | 0,094 | 10 | 124,395 | 17,195 |
| ул. Кооперативная, 9 | ул. Кооперативная, 9 | 107 | 0,100 | 10 | 124,327 | 17,127 |
| ул. Кооперативная, 22 | ул. Кооперативная, 22 | 108 | 0,094 | 10 | 124,153 | 15,953 |
| ул. Кооперативная, 20 | ул. Кооперативная, 20 | 108 | 0,094 | 10 | 124,135 | 15,935 |
| ул. Кооперативная, 13 | ул. Кооперативная, 13 | 108 | 0,089 | 10 | 124,110 | 15,910 |
| ул. Кооперативная, 15 | ул. Кооперативная, 15 | 108 | 0,100 | 10 | 123,892 | 15,692 |
| ул. Кооперативная, 28 | ул. Кооперативная, 28 | 108 | 0,084 | 10 | 123,729 | 15,629 |
| ул. Кооперативная, 19 | ул. Кооперативная, 19 | 108 | 0,089 | 10 | 123,686 | 15,586 |

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме максимального потребления

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ул. Кооперативная, 32 | ул. Кооперативная, 32 | 108 | 0,089 | 10 | 123,603 | 15,503 |
| ул. Кооперативная, 42 | ул. Кооперативная, 42 | 108 | 0,084 | 10 | 123,200 | 14,900 |
| ул. Кооперативная, 44 | ул. Кооперативная, 44 | 108 | 0,089 | 10 | 123,039 | 14,739 |
| ул. Кооперативная, 35 | ул. Кооперативная, 35 | 108 | 0,089 | 10 | 122,996 | 14,696 |
| ул. Кооперативная, 37 | ул. Кооперативная, 37 | 108 | 0,100 | 10 | 122,990 | 14,690 |
| ул. Кооперативная, 50 | ул. Кооперативная, 50 | 108 | 0,089 | 10 | 122,933 | 14,633 |
| ул. Кооперативная, 56 | ул. Кооперативная, 56 | 108 | 0,084 | 10 | 122,772 | 14,472 |
| ул. Кооперативная, 58 | ул. Кооперативная, 58 | 108 | 0,089 | 10 | 122,740 | 14,440 |
| ул. Кооперативная, 60 | ул. Кооперативная, 60 | 108 | 0,089 | 10 | 122,607 | 14,707 |
| ул. Кооперативная, 62 | ул. Кооперативная, 62 | 108 | 0,089 | 10 | 122,637 | 14,737 |
| ул. Кооперативная, 55 | ул. Кооперативная, 55 | 108 | 0,089 | 10 | 122,515 | 14,615 |
| ул. Кооперативная, 66 | ул. Кооперативная, 66 | 108 | 0,084 | 10 | 122,576 | 14,676 |
| ул. Кооперативная, 70 | ул. Кооперативная, 70 | 108 | 0,089 | 10 | 122,387 | 14,787 |
| ул. Кооперативная, 61 | ул. Кооперативная, 61 | 108 | 0,094 | 10 | 122,360 | 14,760 |
| ул. Кооперативная, 63 | ул. Кооперативная, 63 | 108 | 0,106 | 10 | 122,307 | 14,707 |
| ул. Кооперативная, 78 | ул. Кооперативная, 78 | 108 | 0,084 | 10 | 122,276 | 14,176 |
| ул. Кооперативная, 71 | ул. Кооперативная, 71 | 108 | 0,084 | 10 | 122,232 | 14,132 |
| ул. Кооперативная, 73 | ул. Кооперативная, 73 | 108 | 0,084 | 10 | 122,223 | 14,123 |
| ул. Кооперативная, 81 | ул. Кооперативная, 81 | 108 | 0,100 | 10 | 122,133 | 13,833 |
| ул. Кооперативная, 83 | ул. Кооперативная, 83 | 108 | 0,084 | 10 | 122,147 | 13,847 |
| ул. Кооперативная, 85 | ул. Кооперативная, 85 | 108 | 0,089 | 10 | 122,135 | 13,835 |
| ул. Кооперативная, 98 | ул. Кооперативная, 98 | 108 | 0,084 | 10 | 122,173 | 13,873 |
| ул. Кооперативная, 100 | ул. Кооперативная, 100 | 106 | 0,084 | 10 | 122,131 | 15,931 |
| ул. Кооперативная, 102 | ул. Кооперативная, 102 | 106 | 0,084 | 10 | 122,146 | 16,046 |
| ул. Ильичевка, 5 | ул. Ильичевка, 5 | 106 | 0,122 | 10 | 123,208 | 16,908 |
| ул. Кооперативная, 65 | ул. Кооперативная, 65 | 108 | 0,084 | 10 | 122,312 | 14,712 |

Приложение Б
«Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г.
по участкам сети в режиме максимального потребления»

Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме максимального потребления

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-1 | К-49 | 55,17 | 100 | 8,445 | 30,40 | 0,767 | 1,08 | ПЭ |
| К-2 | К-66 | 72,25 | 100 | 7,966 | 28,68 | 0,902 | 1,01 | ПЭ |
| К-3 | К-4 | 112,42 | 100 | 5,599 | 20,16 | 0,735 | 0,71 | ПЭ |
| К-4 | К-65 | 60,29 | 100 | 3,480 | 12,53 | 0,167 | 0,44 | ПЭ |
| К-5 | К-61 | 76,55 | 100 | 3,112 | 11,20 | 0,173 | 0,40 | ПЭ |
| К-71 | К-47 | 61,27 | 50 | 0,573 | 2,06 | 0,193 | 0,29 | ПЭ |
| К-4 | К-6 | 1083,84 | 100 | 1,746 | 6,29 | 0,875 | 0,22 | ПЭ |
| К-77 | К-67 | 154,39 | 100 | 9,178 | 33,04 | 2,505 | 1,17 | ПЭ |
| К-9 | К-7 | 277,00 | 100 | 6,476 | 23,31 | 2,364 | 0,82 | ПЭ |
| К-9 | К-11 | 72,88 | 100 | 6,748 | 24,29 | 0,671 | 0,86 | ПЭ |
| К-11 | К-33 | 77,68 | 100 | 6,341 | 22,83 | 0,638 | 0,81 | ПЭ |
| К-58 | К-10 | 74,32 | 100 | 4,535 | 16,33 | 0,331 | 0,58 | ПЭ |
| К-7 | К-37 | 57,89 | 100 | 6,376 | 22,95 | 0,480 | 0,81 | ПЭ |
| К-12 | К-38 | 66,10 | 100 | 5,581 | 20,09 | 0,430 | 0,71 | ПЭ |
| К-13 | К-39 | 37,49 | 100 | 4,826 | 17,37 | 0,187 | 0,61 | ПЭ |
| К-14 | К-41 | 44,75 | 100 | 3,911 | 14,08 | 0,153 | 0,50 | ПЭ |
| К-15 | К-72 | 63,42 | 100 | 3,013 | 10,85 | 0,135 | 0,38 | ПЭ |
| К-16 | К-42 | 62,32 | 100 | 3,538 | 12,74 | 0,177 | 0,45 | ПЭ |
| К-17 | К-76 | 37,17 | 100 | 2,759 | 9,93 | 0,068 | 0,35 | ПЭ |
| К-18 | К-19 | 134,96 | 100 | 2,096 | 7,55 | 0,151 | 0,27 | ПЭ |
| К-19 | К-43 | 32,67 | 100 | 1,722 | 6,20 | 0,026 | 0,22 | ПЭ |
| К-44 | К-73 | 80,00 | 100 | 1,177 | 4,24 | 0,032 | 0,15 | ПЭ |
| К-20 | К-45 | 31,33 | 100 | 0,801 | 2,88 | 0,006 | 0,10 | ПЭ |
| К-3 | К-68 | 121,36 | 100 | 1,532 | 5,52 | 0,078 | 0,20 | ПЭ |
| К-22 | К-23 | 71,69 | 40 | 0,175 | 0,63 | 0,074 | 0,14 | ПЭ |
| К-23 | Школа | 6,21 | 25 | 0,092 | 0,33 | 0,018 | 0,19 | ПЭ |
| К-23 | К-24 | 67,16 | 40 | 0,083 | 0,30 | 0,016 | 0,07 | ПЭ |
| К-24 | Больница, МУП, Дом соц. найма | 54,06 | 25 | 0,049 | 0,18 | 0,049 | 0,10 | ПЭ |
| К-24 | Гараж | 4,93 | 25 | 0,034 | 0,12 | 0,003 | 0,07 | ПЭ |
| К-22 | К-25 | 70,15 | 100 | 1,157 | 4,17 | 0,027 | 0,15 | ПЭ |
| К-25 | ул. Гагарина, 01 | 28,91 | 25 | 0,211 | 0,76 | 0,440 | 0,43 | ПЭ |
| К-25 | К-26 | 66,52 | 100 | 4,759 | 17,13 | 0,324 | 0,61 | ПЭ |
| К-26 | Детский сад | 32,25 | 25 | 0,175 | 0,63 | 0,353 | 0,36 | ПЭ |
| К-26 | К-70 | 111,83 | 100 | 4,584 | 16,50 | 0,508 | 0,58 | ПЭ |
| К-27 | ул. Учительская, 1а | 43,14 | 40 | 1,146 | 4,13 | 1,392 | 0,91 | ПЭ |
| К-27 | К-50 | 33,51 | 100 | 3,435 | 12,36 | 0,090 | 0,44 | ПЭ |
| К-29 | К-52 | 62,41 | 80 | 3,137 | 11,29 | 0,423 | 0,62 | ПЭ |
| К-60 | К-6 | 44,93 | 80 | 0,135 | 0,49 | 0,001 | 0,03 | ПЭ |
| К-6 | К-59 | 51,85 | 80 | 1,609 | 5,79 | 0,106 | 0,32 | ПЭ |
| К-31 | К-35 | 57,72 | 80 | 1,169 | 4,21 | 0,067 | 0,23 | ПЭ |
| К-32 | К-78 | 55,01 | 50 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | ПЭ |
| К-34 | ул. Гагарина, 17 | 37,29 | 25 | 0,233 | 0,84 | 0,677 | 0,47 | ПЭ |
| К-33 | ул. Гагарина, 19 | 29,90 | 25 | 0,194 | 0,70 | 0,392 | 0,40 | ПЭ |
| К-33 | ул. Гагарина, 21 | 32,93 | 25 | 0,244 | 0,88 | 0,648 | 0,50 | ПЭ |
| К-11 | ул. Гагарина, 23 | 30,98 | 25 | 0,206 | 0,74 | 0,452 | 0,42 | ПЭ |
| К-11 | ул. Гагарина, 25 | 38,50 | 25 | 0,201 | 0,72 | 0,538 | 0,41 | ПЭ |
| К-34 | К-58 | 69,64 | 100 | 5,303 | 19,09 | 0,413 | 0,68 | ПЭ |
| К-34 | ул. Гагарина, 12 | 21,28 | 25 | 0,194 | 0,70 | 0,279 | 0,40 | ПЭ |
| К-35 | К-36 | 91,61 | 50 | 0,868 | 3,12 | 0,603 | 0,44 | ПЭ |
| К-35 | ул. Ильичевка, 19 | 35,22 | 25 | 0,217 | 0,78 | 0,563 | 0,44 | ПЭ |

Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме максимального потребления

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-36 | К-32 | 67,99 | 50 | 0,379 | 1,36 | 0,104 | 0,19 | ПЭ |
| К-36 | ул. Ильичевка, 23 | 36,54 | 25 | 0,211 | 0,76 | 0,556 | 0,43 | ПЭ |
| К-32 | ул. Ильичевка, 27 | 36,45 | 25 | 0,189 | 0,68 | 0,457 | 0,39 | ПЭ |
| К-31 | ул. Ильичевка, 14 | 16,48 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,038 | 0,17 | ПЭ |
| К-32 | ул. Ильичевка, 26 | 18,56 | 25 | 0,106 | 0,38 | 0,073 | 0,22 | ПЭ |
| К-37 | К-12 | 56,11 | 100 | 5,948 | 21,41 | 0,410 | 0,76 | ПЭ |
| К-37 | ул. Кооперативная, 4 | 11,54 | 25 | 0,111 | 0,40 | 0,051 | 0,23 | ПЭ |
| К-37 | ул. Кооперативная, 1 | 26,73 | 25 | 0,223 | 0,80 | 0,449 | 0,45 | ПЭ |
| К-38 | К-13 | 45,95 | 100 | 5,103 | 18,37 | 0,254 | 0,65 | ПЭ |
| К-38 | ул. Кооперативная, 16 | 19,14 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,044 | 0,17 | ПЭ |
| К-38 | ул. Кооперативная, 7 | 34,82 | 25 | 0,200 | 0,72 | 0,482 | 0,41 | ПЭ |
| К-39 | К-40 | 56,87 | 100 | 4,348 | 15,65 | 0,235 | 0,55 | ПЭ |
| К-39 | ул. Кооперативная, 26 | 19,93 | 25 | 0,200 | 0,72 | 0,276 | 0,41 | ПЭ |
| К-40 | К-14 | 34,54 | 100 | 4,089 | 14,72 | 0,128 | 0,52 | ПЭ |
| К-40 | ул. Кооперативная, 30 | 18,11 | 25 | 0,086 | 0,31 | 0,044 | 0,18 | ПЭ |
| К-41 | К-63 | 45,18 | 100 | 3,548 | 12,77 | 0,129 | 0,45 | ПЭ |
| К-41 | ул. Кооперативная, 34 | 17,77 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,047 | 0,18 | ПЭ |
| К-14 | ул. Кооперативная, 23 | 29,56 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,078 | 0,18 | ПЭ |
| К-41 | ул. Кооперативная, 25 | 31,42 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,072 | 0,17 | ПЭ |
| К-63 | ул. Кооперативная, 38 | 14,80 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,034 | 0,17 | ПЭ |
| К-15 | ул. Кооперативная, 40 | 15,28 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,035 | 0,17 | ПЭ |
| К-63 | ул. Кооперативная, 31 | 30,51 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,105 | 0,20 | ПЭ |
| К-42 | К-17 | 60,92 | 100 | 3,037 | 10,93 | 0,132 | 0,39 | ПЭ |
| К-42 | ул. Кооперативная, 47 | 33,01 | 25 | 0,117 | 0,42 | 0,164 | 0,24 | ПЭ |
| К-17 | ул. Кооперативная, 64 | 21,77 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,075 | 0,20 | ПЭ |
| К-18 | ул. Кооперативная, 72 | 17,26 | 25 | 0,117 | 0,42 | 0,086 | 0,24 | ПЭ |
| К-19 | ул. Кооперативная, 80 | 13,53 | 25 | 0,122 | 0,44 | 0,074 | 0,25 | ПЭ |
| К-43 | К-44 | 65,93 | 100 | 1,544 | 5,56 | 0,043 | 0,20 | ПЭ |
| К-43 | ул. Кооперативная, 82 | 15,65 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,036 | 0,17 | ПЭ |
| К-43 | ул. Кооперативная, 75 | 33,63 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,100 | 0,19 | ПЭ |
| К-44 | ул. Кооперативная, 79 | 39,04 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,102 | 0,18 | ПЭ |
| К-44 | ул. Кооперативная, 90 | 10,70 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,032 | 0,19 | ПЭ |
| К-20 | ул. Кооперативная, 89 | 29,59 | 25 | 0,205 | 0,74 | 0,428 | 0,42 | ПЭ |
| К-45 | К-62 | 100,11 | 100 | 0,506 | 1,82 | 0,009 | 0,06 | ПЭ |
| К-45 | ул. Кооперативная, 91 | 29,92 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,103 | 0,20 | ПЭ |
| К-45 | ул. Кооперативная, 93 | 30,27 | 25 | 0,111 | 0,40 | 0,133 | 0,23 | ПЭ |
| К-62 | ул. Кооперативная, 97 | 28,71 | 25 | 0,200 | 0,72 | 0,397 | 0,41 | ПЭ |
| К-21 | ул. Кооперативная, 112 | 16,58 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,057 | 0,20 | ПЭ |
| К-21 | ул. Кооперативная, 101 | 33,26 | 25 | 0,206 | 0,74 | 0,485 | 0,42 | ПЭ |
| К-46 | ул. Советская, 5 | 26,92 | 25 | 0,117 | 0,42 | 0,134 | 0,24 | ПЭ |
| К-47 | К-46 | 25,09 | 50 | 0,484 | 1,74 | 0,059 | 0,25 | ПЭ |
| К-47 | ул. Советская, 7 | 25,51 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,067 | 0,18 | ПЭ |
| К-61 | ул. Советская, 13 | 24,06 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,083 | 0,20 | ПЭ |
| К-4 | ул. Советская, 20 | 14,53 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,038 | 0,18 | ПЭ |
| К-4 | ул. Советская, 21 | 27,56 | 25 | 0,106 | 0,38 | 0,109 | 0,22 | ПЭ |
| К-48 | К-3 | 58,37 | 100 | 7,504 | 27,01 | 0,653 | 0,96 | ПЭ |
| К-48 | ул. Советская, 35 | 38,56 | 25 | 0,011 | 0,04 | 0,008 | 0,02 | ПЭ |
| К-48 | ул. Советская, 34 | 31,97 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,110 | 0,20 | ПЭ |
| К-49 | К-2 | 75,38 | 100 | 8,328 | 29,98 | 1,022 | 1,06 | ПЭ |
| К-49 | ул. Советская, 44 | 11,39 | 25 | 0,117 | 0,42 | 0,057 | 0,24 | ПЭ |
| К-1 | ул. Советская, 49 | 27,38 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,082 | 0,19 | ПЭ |

Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме максимального потребления

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-50 | К-51 | 49,93 | 100 | 3,351 | 12,06 | 0,129 | 0,43 | ПЭ |
| К-50 | ул. Учительская, 3 | 11,51 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,026 | 0,17 | ПЭ |
| К-51 | К-29 | 61,96 | 100 | 3,140 | 11,30 | 0,142 | 0,40 | ПЭ |
| К-51 | ул. Учительская, 7 | 17,49 | 25 | 0,211 | 0,76 | 0,266 | 0,43 | ПЭ |
| К-29 | ул. Учительская, 9 | 32,46 | 25 | 0,188 | 0,68 | 0,403 | 0,38 | ПЭ |
| К-52 | ул. Учительская, 11 | 19,69 | 25 | 0,111 | 0,40 | 0,087 | 0,23 | ПЭ |
| К-52 | К-53 | 62,34 | 80 | 2,563 | 9,23 | 0,293 | 0,51 | ПЭ |
| К-52 | ул. Учительская, 13 | 20,53 | 25 | 0,195 | 0,70 | 0,272 | 0,40 | ПЭ |
| К-53 | К-54 | 51,60 | 80 | 2,074 | 7,47 | 0,166 | 0,41 | ПЭ |
| К-53 | ул. Учительская, 15 | 15,36 | 25 | 0,195 | 0,70 | 0,203 | 0,40 | ПЭ |
| К-54 | ул. Учительская, 17 | 19,81 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,052 | 0,18 | ПЭ |
| К-54 | К-55 | 68,94 | 80 | 1,530 | 5,51 | 0,129 | 0,30 | ПЭ |
| К-54 | ул. Учительская, 19 | 22,03 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,058 | 0,18 | ПЭ |
| К-55 | ул. Учительская, 21 | 37,75 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,113 | 0,19 | ПЭ |
| К-55 | К-56 | 40,47 | 80 | 0,869 | 3,13 | 0,028 | 0,17 | ПЭ |
| К-56 | К-28 | 182,74 | 80 | 0,686 | 2,47 | 0,083 | 0,14 | ПЭ |
| К-55 | ул. Учительская, 23 | 23,27 | 25 | 0,195 | 0,70 | 0,308 | 0,40 | ПЭ |
| К-56 | ул. Учительская, 25 | 23,28 | 25 | 0,183 | 0,66 | 0,275 | 0,37 | ПЭ |
| К-28 | ул. Учительская, 27 | 37,26 | 25 | 0,211 | 0,76 | 0,567 | 0,43 | ПЭ |
| К-28 | ул. Учительская, 29 | 13,52 | 25 | 0,194 | 0,70 | 0,177 | 0,40 | ПЭ |
| К-52 | ул. Учительская, 2 | 26,96 | 25 | 0,184 | 0,66 | 0,322 | 0,37 | ПЭ |
| К-52 | ул. Учительская, 4 | 21,45 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,049 | 0,17 | ПЭ |
| К-53 | ул. Учительская, 6 | 36,34 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,125 | 0,20 | ПЭ |
| К-53 | ул. Учительская, 8 | 23,57 | 25 | 0,194 | 0,70 | 0,309 | 0,40 | ПЭ |
| К-54 | ул. Учительская, 10 | 28,99 | 25 | 0,183 | 0,66 | 0,343 | 0,37 | ПЭ |
| К-54 | ул. Учительская, 12 | 31,80 | 25 | 0,183 | 0,66 | 0,376 | 0,37 | ПЭ |
| К-55 | ул. Учительская, 14 | 28,85 | 25 | 0,194 | 0,70 | 0,378 | 0,40 | ПЭ |
| К-55 | ул. Учительская, 16 | 35,87 | 25 | 0,178 | 0,64 | 0,404 | 0,36 | ПЭ |
| К-46 | ул. Советская, 1 | 70,76 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,244 | 0,20 | ПЭ |
| К-64 | К-30 | 46,63 | 80 | 0,652 | 2,35 | 0,019 | 0,13 | ПЭ |
| К-63 | ул. Кооперативная, 29 | 37,04 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,097 | 0,18 | ПЭ |
| К-15 | ул. Кооперативная, 33 | 44,16 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,132 | 0,19 | ПЭ |
| К-58 | ул. Гагарина, 10 | 24,76 | 25 | 0,188 | 0,68 | 0,307 | 0,38 | ПЭ |
| К-34 | ул. Гагарина, 15 | 25,13 | 25 | 0,173 | 0,62 | 0,269 | 0,35 | ПЭ |
| К-59 | К-31 | 32,24 | 80 | 1,431 | 5,15 | 0,053 | 0,28 | ПЭ |
| К-31 | ул. Ильичевка, 15 | 35,80 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,094 | 0,18 | ПЭ |
| К-59 | ул. Ильичевка, 13 | 32,87 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,086 | 0,18 | ПЭ |
| К-30 | К-60 | 85,91 | 80 | 0,229 | 0,82 | 0,004 | 0,05 | ПЭ |
| К-60 | ул. Ильичевка, 08а | 12,26 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,037 | 0,19 | ПЭ |
| К-61 | К-71 | 50,70 | 80 | 1,681 | 6,05 | 0,112 | 0,33 | ПЭ |
| К-62 | К-21 | 93,38 | 100 | 0,306 | 1,10 | 0,003 | 0,04 | ПЭ |
| К-63 | К-15 | 44,40 | 100 | 3,275 | 11,79 | 0,110 | 0,42 | ПЭ |
| К-30 | ул. Ильичевка, 6 | 7,17 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,016 | 0,17 | ПЭ |
| К-39 | ул. Кооперативная, 17 | 30,58 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,070 | 0,17 | ПЭ |
| К-32 | ул. Ильичевка, 28 | 17,26 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,040 | 0,17 | ПЭ |
| К-36 | ул. Ильичевка, 22 | 9,31 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,024 | 0,18 | ПЭ |
| К-36 | ул. Ильичевка, 20 | 22,35 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,059 | 0,18 | ПЭ |
| К-36 | ул. Ильичевка, 21 | 56,05 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,193 | 0,20 | ПЭ |
| К-35 | ул. Ильичевка, 17 | 40,99 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,094 | 0,17 | ПЭ |

Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме максимального потребления

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-31 | ул. Ильичевка, 16 | 14,01 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,037 | 0,18 | ПЭ |
| К-59 | ул. Ильичевка, 12 | 13,09 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,034 | 0,18 | ПЭ |
| К-6 | ул. Ильичевка, 10 | 23,21 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,061 | 0,18 | ПЭ |
| К-6 | ул. Ильичевка, 11 | 37,09 | 25 | 0,183 | 0,66 | 0,439 | 0,37 | ПЭ |
| К-30 | ул. Ильичевка, 3 | 29,71 | 25 | 0,217 | 0,78 | 0,475 | 0,44 | ПЭ |
| К-64 | ул. Ильичевка, 1 | 27,12 | 25 | 0,183 | 0,66 | 0,321 | 0,37 | ПЭ |
| К-64 | ул. Ильичевка, 4 | 9,79 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,034 | 0,20 | ПЭ |
| К-64 | ул. Ильичевка, 2 | 26,05 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,060 | 0,17 | ПЭ |
| К-46 | ул. Советская, 3 | 33,18 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,076 | 0,17 | ПЭ |
| К-46 | ул. Советская, 2 | 19,38 | 25 | 0,183 | 0,66 | 0,229 | 0,37 | ПЭ |
| К-71 | ул. Советская, 08 | 13,59 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,036 | 0,18 | ПЭ |
| К-61 | ул. Советская, 10 | 22,66 | 25 | 0,127 | 0,46 | 0,141 | 0,26 | ПЭ |
| К-5 | ул. Советская, 14 | 19,01 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,057 | 0,19 | ПЭ |
| К-5 | ул. Советская, 16 | 16,90 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,039 | 0,17 | ПЭ |
| К-65 | К-5 | 48,26 | 100 | 3,290 | 11,84 | 0,121 | 0,42 | ПЭ |
| К-65 | ул. Советская, 17 | 29,38 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,067 | 0,17 | ПЭ |
| К-65 | ул. Советская, 19 | 30,19 | 25 | 0,106 | 0,38 | 0,119 | 0,22 | ПЭ |
| К-3 | ул. Советская, 28 | 16,77 | 25 | 0,106 | 0,38 | 0,066 | 0,22 | ПЭ |
| К-3 | ул. Советская, 27 | 42,99 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,128 | 0,19 | ПЭ |
| К-3 | ул. Советская, 26 | 27,05 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,071 | 0,18 | ПЭ |
| К-3 | ул. Советская, 29 | 26,65 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,061 | 0,17 | ПЭ |
| К-48 | ул. Советская, 30 | 21,51 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,049 | 0,17 | ПЭ |
| К-66 | К-48 | 74,75 | 100 | 7,699 | 27,72 | 0,877 | 0,98 | ПЭ |
| К-66 | ул. Советская, 36 | 25,81 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,059 | 0,17 | ПЭ |
| К-66 | ул. Советская, 37 | 29,20 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,087 | 0,19 | ПЭ |
| К-66 | ул. Советская, 38 | 36,46 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,096 | 0,18 | ПЭ |
| К-2 | ул. Советская, 39 | 39,40 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,103 | 0,18 | ПЭ |
| К-2 | ул. Советская, 41 | 29,19 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,067 | 0,17 | ПЭ |
| К-2 | ул. Советская, 40 | 17,76 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,047 | 0,18 | ПЭ |
| К-2 | ул. Советская, 42 | 37,66 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,130 | 0,20 | ПЭ |
| К-1 | ул. Советская, 46 | 23,11 | 25 | 0,117 | 0,42 | 0,115 | 0,24 | ПЭ |
| К-1 | ул. Советская, 48 | 12,18 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,032 | 0,18 | ПЭ |
| К-1 | ул. Советская, 50 | 30,34 | 25 | 0,222 | 0,80 | 0,505 | 0,45 | ПЭ |
| К-67 | К-1 | 65,94 | 100 | 8,967 | 32,28 | 1,025 | 1,14 | ПЭ |
| К-67 | ул. Советская, 52 | 6,83 | 25 | 0,111 | 0,40 | 0,030 | 0,23 | ПЭ |
| К-67 | ул. Советская, 53 | 34,31 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,118 | 0,20 | ПЭ |
| К-58 | ул. Гагарина, 13 | 25,99 | 25 | 0,206 | 0,74 | 0,379 | 0,42 | ПЭ |
| К-58 | ул. Гагарина, 8 | 17,37 | 25 | 0,201 | 0,72 | 0,243 | 0,41 | ПЭ |
| К-58 | ул. Гагарина, 11 | 23,15 | 25 | 0,173 | 0,62 | 0,248 | 0,35 | ПЭ |

Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме максимального потребления

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-10 | ул. Гагарина, 9 | 30,95 | 25 | 0,178 | 0,64 | 0,349 | 0,36 | ПЭ |
| К-10 | ул. Гагарина, 7 | 32,52 | 25 | 0,194 | 0,70 | 0,427 | 0,40 | ПЭ |
| К-69 | К-25 | 92,24 | 100 | 3,812 | 13,72 | 0,300 | 0,49 | ПЭ |
| К-68 | К-22 | 125,03 | 100 | 1,332 | 4,80 | 0,063 | 0,17 | ПЭ |
| К-10 | К-69 | 73,16 | 100 | 4,163 | 14,99 | 0,279 | 0,53 | ПЭ |
| К-69 | ул. Гагарина, 3 | 20,32 | 25 | 0,173 | 0,62 | 0,218 | 0,35 | ПЭ |
| К-69 | ул. Гагарина, 5 | 24,27 | 25 | 0,178 | 0,64 | 0,274 | 0,36 | ПЭ |
| К-33 | К-34 | 78,28 | 100 | 5,903 | 21,25 | 0,564 | 0,75 | ПЭ |
| К-70 | К-27 | 86,38 | 100 | 4,581 | 16,49 | 0,392 | 0,58 | ПЭ |
| К-70 | Контора | 31,34 | 25 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | ПЭ |
| К-71 | К-64 | 305,66 | 80 | 1,019 | 3,67 | 0,278 | 0,20 | ПЭ |
| К-75 | К-29 | 121,92 | 80 | 1,078 | 3,88 | 0,122 | 0,21 | ПЭ |
| К-72 | К-16 | 40,80 | 100 | 3,627 | 13,06 | 0,121 | 0,46 | ПЭ |
| К-29 | К-72 | 321,52 | 80 | 0,892 | 3,21 | 0,232 | 0,18 | ПЭ |
| К-73 | К-20 | 68,47 | 100 | 1,090 | 3,92 | 0,024 | 0,14 | ПЭ |
| К-28 | К-73 | 563,92 | 80 | 0,086 | 0,31 | 0,009 | 0,02 | ПЭ |
| К-61 | К-79 | 227,58 | 80 | 1,204 | 4,33 | 0,278 | 0,24 | ПЭ |
| К-79 | Администрация | 17,89 | 32 | 0,009 | 0,03 | 0,001 | 0,01 | ПЭ |
| К-79 | Почта | 20,68 | 32 | 0,003 | 0,01 | 0,000 | 0,00 | ПЭ |
| К-79 | К-75 | 131,46 | 80 | 1,192 | 4,29 | 0,158 | 0,24 | ПЭ |
| К-75 | Магазин | 42,12 | 25 | 0,064 | 0,23 | 0,050 | 0,13 | ПЭ |
| К-75 | Клуб | 72,05 | 25 | 0,050 | 0,18 | 0,066 | 0,10 | ПЭ |
| К-28 | ул. Учительская, 31 | 36,29 | 25 | 0,195 | 0,70 | 0,480 | 0,40 | ПЭ |
| К-7 | ул. Кооперативная, 2 | 8,21 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,028 | 0,20 | ПЭ |
| К-12 | ул. Кооперативная, 10 | 15,93 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,037 | 0,17 | ПЭ |
| К-12 | ул. Кооперативная, 3 | 27,65 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,073 | 0,18 | ПЭ |
| К-12 | ул. Кооперативная, 5 | 28,73 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,099 | 0,20 | ПЭ |
| К-38 | ул. Кооперативная, 18 | 15,24 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,045 | 0,19 | ПЭ |
| К-38 | ул. Кооперативная, 9 | 33,04 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,114 | 0,20 | ПЭ |
| К-12 | ул. Кооперативная, 8 | 18,57 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,055 | 0,19 | ПЭ |
| К-37 | ул. Кооперативная, 6 | 23,97 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,071 | 0,19 | ПЭ |
| К-13 | ул. Кооперативная, 22 | 11,29 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,034 | 0,19 | ПЭ |
| К-13 | ул. Кооперативная, 20 | 17,32 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,052 | 0,19 | ПЭ |
| К-13 | ул. Кооперативная, 13 | 29,17 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,077 | 0,18 | ПЭ |
| К-39 | ул. Кооперативная, 24 | 12,33 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,037 | 0,19 | ПЭ |
| К-39 | ул. Кооперативная, 15 | 31,18 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,107 | 0,20 | ПЭ |
| К-40 | ул. Кооперативная, 28 | 15,74 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,036 | 0,17 | ПЭ |
| К-40 | ул. Кооперативная, 19 | 30,18 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,079 | 0,18 | ПЭ |
| К-14 | ул. Кооперативная, 32 | 12,94 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,034 | 0,18 | ПЭ |
| К-41 | ул. Кооперативная, 36 | 19,59 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,045 | 0,17 | ПЭ |
| К-41 | ул. Кооперативная, 27 | 29,23 | 25 | 0,106 | 0,38 | 0,115 | 0,22 | ПЭ |
| К-15 | ул. Кооперативная, 42 | 19,94 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,046 | 0,17 | ПЭ |
| К-72 | ул. Кооперативная, 44 | 27,05 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,071 | 0,18 | ПЭ |
| К-72 | ул. Кооперативная, 35 | 43,49 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,114 | 0,18 | ПЭ |
| К-72 | ул. Кооперативная, 37 | 35,03 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,121 | 0,20 | ПЭ |
| К-16 | ул. Кооперативная, 50 | 21,16 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,056 | 0,18 | ПЭ |
| К-42 | ул. Кооперативная, 45 | 43,29 | 25 | 0,211 | 0,76 | 0,659 | 0,43 | ПЭ |
| К-42 | ул. Кооперативная, 56 | 17,39 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,040 | 0,17 | ПЭ |
| К-42 | ул. Кооперативная, 58 | 27,38 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,072 | 0,18 | ПЭ |

Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме максимального потребления

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-17 | ул. Кооперативная, 60 | 27,79 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,073 | 0,18 | ПЭ |
| К-17 | ул. Кооперативная, 62 | 16,34 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,043 | 0,18 | ПЭ |
| К-76 | К-18 | 91,89 | 100 | 2,586 | 9,31 | 0,149 | 0,33 | ПЭ |
| К-76 | ул. Кооперативная, 55 | 37,10 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,097 | 0,18 | ПЭ |
| К-76 | ул. Кооперативная, 66 | 15,56 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,036 | 0,17 | ПЭ |
| К-18 | ул. Кооперативная, 70 | 28,90 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,076 | 0,18 | ПЭ |
| К-18 | ул. Кооперативная, 61 | 34,41 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,103 | 0,19 | ПЭ |
| К-18 | ул. Кооперативная, 63 | 39,52 | 25 | 0,106 | 0,38 | 0,156 | 0,22 | ПЭ |
| К-19 | ул. Кооперативная, 78 | 15,87 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,036 | 0,17 | ПЭ |
| К-19 | ул. Кооперативная, 71 | 35,04 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,080 | 0,17 | ПЭ |
| К-19 | ул. Кооперативная, 73 | 38,98 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,089 | 0,17 | ПЭ |
| К-44 | ул. Кооперативная, 81 | 32,17 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,111 | 0,20 | ПЭ |
| К-44 | ул. Кооперативная, 83 | 42,48 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,097 | 0,17 | ПЭ |
| К-73 | ул. Кооперативная, 85 | 29,05 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,076 | 0,18 | ПЭ |
| К-73 | ул. Кооперативная, 98 | 16,70 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,038 | 0,17 | ПЭ |
| К-20 | ул. Кооперативная, 100 | 24,86 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,057 | 0,17 | ПЭ |
| К-45 | ул. Кооперативная, 102 | 15,25 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,035 | 0,17 | ПЭ |
| К-77 | К-9 | 147,42 | 100 | 13,224 | 47,61 | 4,722 | 1,68 | ПЭ |
| РЧВ | НС-II | 18,95 | 100 | 22,402 | 80,65 | 1,642 | 2,85 | ПЭ |
| К-68 | Котельная | 20,66 | 25 | 0,200 | 0,72 | 0,286 | 0,41 | ПЭ |
| НС-II | У-1 | 7,08 | 100 | 22,402 | 80,65 | 0,614 | 2,85 | ПЭ |
| У-1 | К-77 | 30,35 | 100 | 11,425 | 41,13 | 0,740 | 1,45 | ПЭ |
| У-1 | К-77 | 32,70 | 100 | 10,977 | 39,52 | 0,740 | 1,40 | ПЭ |
| К-4 | ул. Советская, 23 | 52,35 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,120 | 0,17 | ПЭ |
| К-4 | ул. Советская, 22 | 36,83 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,110 | 0,19 | ПЭ |
| К-30 | ул. Ильичевка, 5 | 51,62 | 25 | 0,122 | 0,44 | 0,283 | 0,25 | ПЭ |
| К-18 | ул. Кооперативная, 65 | 66,02 | 25 | 0,084 | 0,30 | 0,151 | 0,17 | ПЭ |

Приложение В

«Перечень абонентов на перспективное положение 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме пожаротушения»

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме пожаротушения

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Котельная | | 107 | 0,200 | 10 | 130,261 | 23,661 |
| Школа | ул. Учительская, 1б | 107 | 0,092 | 10 | 130,296 | 23,296 |
| Больница, МУП, Дом соц. найма | ул. Учительская, 1а | 108 | 0,049 | 10 | 130,249 | 22,449 |
| Гараж | ул. Учительская, б/н | 108 | 0,034 | 10 | 130,295 | 22,295 |
| ул. Гагарина, 01 | ул. Гагарина, 1 | 108 | 0,105 | 10 | 130,199 | 22,199 |
| Детский сад | ул. Учительская, 1г | 107 | 0,175 | 10 | 129,461 | 22,061 |
| Клуб | ул. Учительская, 2г | 108 | 0,050 | 10 | 128,030 | 20,430 |
| ул. Учительская, 1а | ул. Учительская, 1а | 108 | 0,510 | 10 | 128,090 | 20,090 |
| ул. Гагарина, 17 | ул. Гагарина, 17 | 108 | 0,127 | 10 | 131,326 | 23,826 |
| ул. Гагарина, 19 | ул. Гагарина, 19 | 107 | 0,088 | 10 | 131,893 | 24,493 |
| ул. Гагарина, 21 | ул. Гагарина, 21 | 108 | 0,138 | 10 | 131,732 | 24,232 |
| ул. Гагарина, 23 | ул. Гагарина, 23 | 106 | 0,100 | 10 | 132,305 | 26,305 |
| ул. Гагарина, 25 | ул. Гагарина, 25 | 106 | 0,095 | 10 | 132,294 | 26,294 |
| ул. Гагарина, 12 | ул. Гагарина, 12 | 108 | 0,088 | 10 | 131,504 | 23,704 |
| ул. Ильичевка, 11 | ул. Ильичевка, 11 | 106 | 0,077 | 10 | 129,733 | 23,533 |
| ул. Ильичевка, 19 | ул. Ильичевка, 19 | 107 | 0,111 | 10 | 129,593 | 22,793 |
| ул. Ильичевка, 23 | ул. Ильичевка, 23 | 107 | 0,105 | 10 | 129,459 | 22,659 |
| ул. Ильичевка, 27 | ул. Ильичевка, 27 | 106 | 0,083 | 10 | 129,500 | 23,100 |
| ул. Ильичевка, 08а | ул. Ильичевка, 8а | 106 | 0,041 | 10 | 129,788 | 23,588 |
| ул. Ильичевка, 14 | ул. Ильичевка, 14 | 107 | 0,031 | 10 | 129,755 | 23,255 |
| ул. Ильичевка, 26 | ул. Ильичевка, 26 | 106 | 0,053 | 10 | 129,563 | 23,163 |
| ул. Кооперативная, 4 | ул. Кооперативная, 4 | 107 | 0,058 | 10 | 129,504 | 22,204 |
| ул. Кооперативная, 1 | ул. Кооперативная, 1 | 107 | 0,117 | 10 | 129,383 | 22,083 |
| ул. Кооперативная, 6 | ул. Кооперативная, 6 | 107 | 0,041 | 10 | 129,498 | 22,098 |
| ул. Кооперативная, 16 | ул. Кооперативная, 16 | 107 | 0,031 | 10 | 128,392 | 21,192 |
| ул. Кооперативная, 7 | ул. Кооперативная, 7 | 107 | 0,094 | 10 | 128,299 | 21,099 |
| ул. Кооперативная, 24 | ул. Кооперативная, 24 | 108 | 0,041 | 10 | 127,701 | 19,502 |
| ул. Кооперативная, 26 | ул. Кооперативная, 26 | 108 | 0,094 | 10 | 127,651 | 19,451 |
| ул. Кооперативная, 30 | ул. Кооперативная, 30 | 108 | 0,033 | 10 | 127,265 | 19,165 |
| ул. Кооперативная, 34 | ул. Кооперативная, 34 | 108 | 0,036 | 10 | 126,684 | 18,584 |
| ул. Кооперативная, 23 | ул. Кооперативная, 23 | 108 | 0,036 | 10 | 127,001 | 18,901 |

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме пожаротушения

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ул. Кооперативная, 25 | ул. Кооперативная, 25 | 108 | 0,031 | 10 | 126,678 | 18,578 |
| ул. Кооперативная, 27 | ул. Кооперативная, 27 | 108 | 0,053 | 10 | 126,668 | 18,568 |
| ул. Кооперативная, 36 | ул. Кооперативная, 36 | 108 | 0,031 | 10 | 126,685 | 18,585 |
| ул. Кооперативная, 38 | ул. Кооперативная, 38 | 108 | 0,031 | 10 | 126,375 | 18,075 |
| ул. Кооперативная, 40 | ул. Кооперативная, 40 | 108 | 0,031 | 10 | 126,079 | 17,779 |
| ул. Кооперативная, 31 | ул. Кооперативная, 31 | 108 | 0,047 | 10 | 126,357 | 18,057 |
| ул. Кооперативная, 45 | ул. Кооперативная, 45 | 108 | 0,105 | 10 | 124,119 | 15,819 |
| ул. Кооперативная, 47 | ул. Кооперативная, 47 | 108 | 0,064 | 10 | 124,247 | 15,947 |
| ул. Кооперативная, 64 | ул. Кооперативная, 64 | 108 | 0,047 | 10 | 123,489 | 15,589 |
| ул. Кооперативная, 72 | ул. Кооперативная, 72 | 108 | 0,064 | 10 | 121,902 | 14,302 |
| ул. Кооперативная, 80 | ул. Кооперативная, 80 | 108 | 0,069 | 10 | 120,341 | 12,241 |
| ул. Кооперативная, 82 | ул. Кооперативная, 82 | 108 | 0,031 | 10 | 119,985 | 11,785 |
| ул. Кооперативная, 75 | ул. Кооперативная, 75 | 108 | 0,041 | 10 | 119,968 | 11,668 |
| ул. Кооперативная, 79 | ул. Кооперативная, 79 | 108 | 0,036 | 10 | 119,246 | 10,946 |
| ул. Кооперативная, 90 | ул. Кооперативная, 90 | 107 | 0,041 | 10 | 119,264 | 11,964 |
| ул. Кооперативная, 89 | ул. Кооперативная, 89 | 106 | 0,099 | 10 | 118,323 | 12,123 |
| ул. Кооперативная, 91 | ул. Кооперативная, 91 | 106 | 0,047 | 10 | 118,395 | 12,295 |
| ул. Кооперативная, 93 | ул. Кооперативная, 93 | 106 | 0,058 | 10 | 118,389 | 12,289 |
| ул. Кооперативная, 97 | ул. Кооперативная, 97 | 106 | 0,094 | 10 | 118,334 | 12,334 |
| ул. Кооперативная, 112 | ул. Кооперативная, 112 | 107 | 0,047 | 10 | 118,404 | 11,904 |
| ул. Кооперативная, 101 | ул. Кооперативная, 101 | 107 | 0,100 | 10 | 118,304 | 11,804 |
| ул. Советская, 5 | ул. Советская, 5 | 107 | 0,064 | 10 | 129,701 | 22,701 |
| ул. Советская, 7 | ул. Советская, 7 | 107 | 0,036 | 10 | 129,730 | 22,730 |
| ул. Советская, 14 | ул. Советская, 14 | 107 | 0,041 | 10 | 129,955 | 22,955 |
| ул. Советская, 13 | ул. Советская, 13 | 107 | 0,047 | 10 | 129,780 | 22,780 |
| ул. Советская, 20 | ул. Советская, 20 | 107 | 0,036 | 10 | 130,215 | 23,315 |
| ул. Советская, 21 | ул. Советская, 21 | 107 | 0,053 | 10 | 130,198 | 23,298 |
| ул. Советская, 26 | ул. Советская, 26 | 107 | 0,036 | 10 | 130,709 | 23,809 |
| ул. Советская, 27 | ул. Советская, 27 | 107 | 0,041 | 10 | 130,694 | 23,794 |
| ул. Советская, 28 | ул. Советская, 28 | 107 | 0,053 | 10 | 130,710 | 23,810 |
| ул. Советская, 35 | ул. Советская, 35 | 107 | 0,011 | 10 | 131,318 | 24,418 |
| ул. Советская, 34 | ул. Советская, 34 | 107 | 0,047 | 10 | 131,298 | 24,398 |

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме пожаротушения

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ул. Советская, 44 | ул. Советская, 44 | 107 | 0,064 | 10 | 133,718 | 26,918 |
| ул. Советская, 49 | ул. Советская, 49 | 106 | 0,041 | 10 | 134,338 | 28,338 |
| ул. Учительская, 3 | ул. Учительская, 3 | 108 | 0,031 | 10 | 128,207 | 20,507 |
| ул. Учительская, 7 | ул. Учительская, 7 | 108 | 0,105 | 10 | 127,851 | 19,851 |
| ул. Учительская, 9 | ул. Учительская, 9 | 108 | 0,082 | 10 | 127,495 | 19,595 |
| ул. Учительская, 11 | ул. Учительская, 11 | 108 | 0,058 | 10 | 126,671 | 18,871 |
| ул. Учительская, 13 | ул. Учительская, 13 | 108 | 0,089 | 10 | 126,638 | 18,938 |
| ул. Учительская, 15 | ул. Учительская, 15 | 107 | 0,089 | 10 | 125,865 | 18,665 |
| ул. Учительская, 17 | ул. Учительская, 17 | 107 | 0,036 | 10 | 125,300 | 18,300 |
| ул. Учительская, 19 | ул. Учительская, 19 | 107 | 0,036 | 10 | 125,299 | 18,199 |
| ул. Учительская, 21 | ул. Учительская, 21 | 107 | 0,041 | 10 | 124,571 | 17,471 |
| ул. Учительская, 23 | ул. Учительская, 23 | 107 | 0,089 | 10 | 124,538 | 17,338 |
| ул. Учительская, 25 | ул. Учительская, 25 | 107 | 0,077 | 10 | 124,190 | 16,990 |
| ул. Учительская, 27 | ул. Учительская, 27 | 106 | 0,105 | 10 | 122,504 | 16,404 |
| ул. Учительская, 29 | ул. Учительская, 29 | 106 | 0,088 | 10 | 122,613 | 16,513 |
| ул. Учительская, 2 | ул. Учительская, 2 | 108 | 0,078 | 10 | 126,640 | 18,840 |
| ул. Учительская, 4 | ул. Учительская, 4 | 108 | 0,031 | 10 | 126,680 | 18,980 |
| ул. Учительская, 6 | ул. Учительская, 6 | 108 | 0,047 | 10 | 125,874 | 18,374 |
| ул. Учительская, 8 | ул. Учительская, 8 | 107 | 0,088 | 10 | 125,845 | 18,645 |
| ул. Учительская, 10 | ул. Учительская, 10 | 107 | 0,077 | 10 | 125,259 | 18,259 |
| ул. Учительская, 12 | ул. Учительская, 12 | 107 | 0,077 | 10 | 125,254 | 18,154 |
| ул. Учительская, 14 | ул. Учительская, 14 | 107 | 0,088 | 10 | 124,525 | 17,425 |
| ул. Учительская, 16 | ул. Учительская, 16 | 107 | 0,072 | 10 | 124,542 | 17,342 |
| ул. Советская, 1 | ул. Советская, 1 | 106 | 0,047 | 10 | 129,672 | 23,672 |
| ул. Ильичевка, 1 | ул. Ильичевка, 1 | 106 | 0,077 | 10 | 129,739 | 23,439 |
| ул. Кооперативная, 29 | ул. Кооперативная, 29 | 108 | 0,036 | 10 | 126,359 | 18,059 |
| ул. Кооперативная, 33 | ул. Кооперативная, 33 | 108 | 0,041 | 10 | 126,054 | 17,754 |
| ул. Гагарина, 10 | ул. Гагарина, 10 | 108 | 0,082 | 10 | 131,176 | 23,376 |
| ул. Гагарина, 15 | ул. Гагарина, 15 | 108 | 0,067 | 10 | 131,527 | 23,727 |
| ул. Ильичевка, 15 | ул. Ильичевка, 15 | 107 | 0,036 | 10 | 129,741 | 23,241 |
| ул. Ильичевка, 13 | ул. Ильичевка, 13 | 107 | 0,036 | 10 | 129,756 | 23,256 |
| ул. Ильичевка, 6 | ул. Ильичевка, 6 | 106 | 0,031 | 10 | 129,786 | 23,486 |

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме пожаротушения

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ул. Кооперативная, 17 | ул. Кооперативная, 17 | 108 | 0,031 | 10 | 127,693 | 19,493 |
| ул. Кооперативная, 8 | ул. Кооперативная, 8 | 107 | 0,041 | 10 | 128,979 | 21,579 |
| ул. Советская, 23 | ул. Советская, 23 | 107 | 0,031 | 10 | 130,195 | 23,295 |
| ул. Ильичевка, 28 | ул. Ильичевка, 28 | 106 | 0,031 | 10 | 129,571 | 23,171 |
| ул. Ильичевка, 22 | ул. Ильичевка, 22 | 107 | 0,036 | 10 | 129,594 | 22,794 |
| ул. Ильичевка, 20 | ул. Ильичевка, 20 | 107 | 0,036 | 10 | 129,586 | 22,786 |
| ул. Ильичевка, 21 | ул. Ильичевка, 21 | 107 | 0,047 | 10 | 129,552 | 22,752 |
| ул. Ильичевка, 17 | ул. Ильичевка, 17 | 107 | 0,031 | 10 | 129,724 | 22,924 |
| ул. Ильичевка, 16 | ул. Ильичевка, 16 | 107 | 0,036 | 10 | 129,756 | 23,256 |
| ул. Ильичевка, 12 | ул. Ильичевка, 12 | 106 | 0,036 | 10 | 129,769 | 23,569 |
| ул. Ильичевка, 10 | ул. Ильичевка, 10 | 106 | 0,036 | 10 | 129,787 | 23,587 |
| ул. Ильичевка, 3 | ул. Ильичевка, 3 | 106 | 0,111 | 10 | 129,660 | 23,360 |
| ул. Ильичевка, 4 | ул. Ильичевка, 4 | 106 | 0,047 | 10 | 129,781 | 23,481 |
| ул. Ильичевка, 2 | ул. Ильичевка, 2 | 106 | 0,031 | 10 | 129,775 | 23,475 |
| ул. Советская, 3 | ул. Советская, 3 | 107 | 0,031 | 10 | 129,714 | 22,714 |
| ул. Советская, 2 | ул. Советская, 2 | 107 | 0,077 | 10 | 129,697 | 22,697 |
| ул. Советская, 08 | ул. Советская, 8 | 107 | 0,036 | 10 | 129,784 | 22,784 |
| ул. Советская, 10 | ул. Советская, 10 | 107 | 0,074 | 10 | 129,762 | 22,762 |
| ул. Советская, 16 | ул. Советская, 16 | 107 | 0,031 | 10 | 129,960 | 22,960 |
| ул. Советская, 17 | ул. Советская, 17 | 107 | 0,031 | 10 | 130,063 | 23,063 |
| ул. Советская, 19 | ул. Советская, 19 | 107 | 0,053 | 10 | 130,051 | 23,051 |
| ул. Советская, 22 | ул. Советская, 22 | 107 | 0,041 | 10 | 130,197 | 23,297 |
| ул. Советская, 29 | ул. Советская, 29 | 107 | 0,031 | 10 | 130,712 | 23,812 |
| ул. Советская, 30 | ул. Советская, 30 | 107 | 0,031 | 10 | 131,313 | 24,413 |
| ул. Советская, 36 | ул. Советская, 36 | 107 | 0,031 | 10 | 132,095 | 25,195 |
| ул. Советская, 37 | ул. Советская, 37 | 107 | 0,041 | 10 | 132,088 | 25,188 |
| ул. Советская, 38 | ул. Советская, 38 | 107 | 0,036 | 10 | 132,085 | 25,185 |
| ул. Советская, 39 | ул. Советская, 39 | 106 | 0,036 | 10 | 132,862 | 26,962 |
| ул. Советская, 41 | ул. Советская, 41 | 106 | 0,031 | 10 | 132,872 | 26,972 |

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме пожаротушения

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ул. Советская, 40 | ул. Советская, 40 | 106 | 0,036 | 10 | 132,877 | 26,977 |
| ул. Советская, 42 | ул. Советская, 42 | 106 | 0,047 | 10 | 132,856 | 26,956 |
| ул. Советская, 46 | ул. Советская, 46 | 106 | 0,064 | 10 | 134,332 | 28,332 |
| ул. Советская, 48 | ул. Советская, 48 | 106 | 0,036 | 10 | 134,351 | 28,351 |
| ул. Советская, 50 | ул. Советская, 50 | 106 | 0,116 | 10 | 134,211 | 28,211 |
| ул. Советская, 52 | ул. Советская, 52 | 106 | 0,058 | 10 | 135,148 | 29,148 |
| ул. Советская, 53 | ул. Советская, 53 | 106 | 0,047 | 10 | 135,126 | 29,126 |
| ул. Гагарина, 13 | ул. Гагарина, 13 | 108 | 0,100 | 10 | 131,140 | 23,340 |
| ул. Гагарина, 8 | ул. Гагарина, 8 | 108 | 0,095 | 10 | 131,177 | 23,377 |
| ул. Гагарина, 11 | ул. Гагарина, 11 | 108 | 0,067 | 10 | 131,201 | 23,401 |
| ул. Гагарина, 9 | ул. Гагарина, 9 | 107 | 0,072 | 10 | 130,875 | 23,875 |
| ул. Гагарина, 7 | ул. Гагарина, 7 | 107 | 0,088 | 10 | 130,841 | 23,841 |
| ул. Гагарина, 3 | ул. Гагарина, 3 | 107 | 0,067 | 10 | 130,618 | 23,618 |
| ул. Гагарина, 5 | ул. Гагарина, 5 | 107 | 0,072 | 10 | 130,604 | 23,604 |
| Контора | ул. Учительская, 1г | 107 | 0,003 | 10 | 129,022 | 21,722 |
| Администрация | ул. Учительская, 2а | 108 | 0,009 | 10 | 128,716 | 20,916 |
| Почта | ул. Учительская, 2б | 108 | 0,003 | 10 | 128,717 | 20,917 |
| Магазин | ул. Учительская, 2в | 108 | 0,064 | 10 | 128,047 | 20,447 |
| ул. Учительская, 31 | ул. Учительская, 31 | 106 | 0,089 | 10 | 122,553 | 16,453 |
| ул. Кооперативная, 2 | ул. Кооперативная, 2 | 107 | 0,047 | 10 | 130,080 | 23,180 |
| ул. Кооперативная, 10 | ул. Кооперативная, 10 | 107 | 0,031 | 10 | 128,984 | 21,584 |
| ул. Кооперативная, 3 | ул. Кооперативная, 3 | 108 | 0,036 | 10 | 128,975 | 21,475 |
| ул. Кооперативная, 5 | ул. Кооперативная, 5 | 108 | 0,047 | 10 | 128,968 | 21,468 |
| ул. Кооперативная, 18 | ул. Кооперативная, 18 | 107 | 0,041 | 10 | 128,391 | 21,191 |
| ул. Кооперативная, 9 | ул. Кооперативная, 9 | 107 | 0,047 | 10 | 128,374 | 21,174 |
| ул. Кооперативная, 22 | ул. Кооперативная, 22 | 108 | 0,041 | 10 | 128,007 | 19,807 |
| ул. Кооперативная, 20 | ул. Кооперативная, 20 | 108 | 0,041 | 10 | 128,003 | 19,803 |
| ул. Кооперативная, 13 | ул. Кооперативная, 13 | 108 | 0,036 | 10 | 127,996 | 19,796 |
| ул. Кооперативная, 15 | ул. Кооперативная, 15 | 108 | 0,047 | 10 | 127,684 | 19,484 |
| ул. Кооперативная, 28 | ул. Кооперативная, 28 | 108 | 0,031 | 10 | 127,267 | 19,167 |
| ул. Кооперативная, 19 | ул. Кооперативная, 19 | 108 | 0,036 | 10 | 127,256 | 19,156 |

Перечень абонентов по состоянию на 2025 г. с расчетными расходами и расчетными величинами напоров в режиме пожаротушения

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Требуемый напор, м | Полный напор, м | Свободный напор, м |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| ул. Кооперативная, 32 | ул. Кооперативная, 32 | 108 | 0,036 | 10 | 127,012 | 18,912 |
| ул. Кооперативная, 42 | ул. Кооперативная, 42 | 108 | 0,031 | 10 | 126,076 | 17,776 |
| ул. Кооперативная, 44 | ул. Кооперативная, 44 | 108 | 0,036 | 10 | 125,661 | 17,361 |
| ул. Кооперативная, 35 | ул. Кооперативная, 35 | 108 | 0,036 | 10 | 125,650 | 17,350 |
| ул. Кооперативная, 37 | ул. Кооперативная, 37 | 108 | 0,047 | 10 | 125,648 | 17,348 |
| ул. Кооперативная, 50 | ул. Кооперативная, 50 | 108 | 0,036 | 10 | 125,111 | 16,811 |
| ул. Кооперативная, 56 | ул. Кооперативная, 56 | 108 | 0,031 | 10 | 124,276 | 15,976 |
| ул. Кооперативная, 58 | ул. Кооперативная, 58 | 108 | 0,036 | 10 | 124,268 | 15,968 |
| ул. Кооперативная, 60 | ул. Кооперативная, 60 | 108 | 0,036 | 10 | 123,489 | 15,589 |
| ул. Кооперативная, 62 | ул. Кооперативная, 62 | 108 | 0,036 | 10 | 123,497 | 15,597 |
| ул. Кооперативная, 55 | ул. Кооперативная, 55 | 108 | 0,036 | 10 | 123,022 | 15,122 |
| ул. Кооперативная, 66 | ул. Кооперативная, 66 | 108 | 0,031 | 10 | 123,037 | 15,137 |
| ул. Кооперативная, 70 | ул. Кооперативная, 70 | 108 | 0,036 | 10 | 121,903 | 14,303 |
| ул. Кооперативная, 61 | ул. Кооперативная, 61 | 108 | 0,041 | 10 | 121,896 | 14,296 |
| ул. Кооперативная, 63 | ул. Кооперативная, 63 | 108 | 0,053 | 10 | 121,884 | 14,284 |
| ул. Кооперативная, 78 | ул. Кооперативная, 78 | 108 | 0,031 | 10 | 120,349 | 12,249 |
| ул. Кооперативная, 71 | ул. Кооперативная, 71 | 108 | 0,031 | 10 | 120,338 | 12,238 |
| ул. Кооперативная, 73 | ул. Кооперативная, 73 | 108 | 0,031 | 10 | 120,336 | 12,236 |
| ул. Кооперативная, 81 | ул. Кооперативная, 81 | 108 | 0,047 | 10 | 119,244 | 10,944 |
| ул. Кооперативная, 83 | ул. Кооперативная, 83 | 108 | 0,031 | 10 | 119,248 | 10,948 |
| ул. Кооперативная, 85 | ул. Кооперативная, 85 | 108 | 0,036 | 10 | 118,410 | 10,110 |
| ул. Кооперативная, 98 | ул. Кооперативная, 98 | 108 | 0,031 | 10 | 118,420 | 10,120 |
| ул. Кооперативная, 100 | ул. Кооперативная, 100 | 106 | 0,031 | 10 | 118,409 | 12,209 |
| ул. Кооперативная, 102 | ул. Кооперативная, 102 | 106 | 0,031 | 10 | 118,413 | 12,313 |
| ул. Ильичевка, 5 | ул. Ильичевка, 5 | 106 | 0,069 | 10 | 129,725 | 23,425 |
| ул. Кооперативная, 65 | ул. Кооперативная, 65 | 108 | 0,031 | 10 | 121,885 | 14,285 |

Приложение Г
«Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г.
по участкам сети в режиме пожаротушения»

Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме пожаротушения

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-1 | К-49 | 55,17 | 100 | 7,568 | 27,25 | 0,627 | 0,96 | ПЭ |
| К-2 | К-66 | 72,25 | 100 | 7,354 | 26,48 | 0,779 | 0,94 | ПЭ |
| К-3 | К-4 | 112,42 | 100 | 4,538 | 16,34 | 0,502 | 0,58 | ПЭ |
| К-4 | К-65 | 60,29 | 100 | 3,223 | 11,60 | 0,145 | 0,41 | ПЭ |
| К-5 | К-61 | 76,55 | 100 | 3,067 | 11,04 | 0,169 | 0,39 | ПЭ |
| К-71 | К-47 | 61,27 | 50 | 0,255 | 0,92 | 0,047 | 0,13 | ПЭ |
| К-4 | К-6 | 1083,84 | 100 | 1,154 | 4,15 | 0,422 | 0,15 | ПЭ |
| К-77 | К-67 | 154,39 | 100 | 7,930 | 28,55 | 1,912 | 1,01 | ПЭ |
| К-9 | К-7 | 277,00 | 100 | 7,057 | 25,41 | 2,768 | 0,90 | ПЭ |
| К-9 | К-11 | 72,88 | 100 | 5,383 | 19,38 | 0,444 | 0,69 | ПЭ |
| К-11 | К-33 | 77,68 | 100 | 5,188 | 18,68 | 0,442 | 0,66 | ПЭ |
| К-58 | К-10 | 74,32 | 100 | 4,336 | 15,61 | 0,305 | 0,55 | ПЭ |
| К-7 | К-37 | 57,89 | 100 | 7,010 | 25,24 | 0,571 | 0,89 | ПЭ |
| К-12 | К-38 | 66,10 | 100 | 6,639 | 23,90 | 0,591 | 0,85 | ПЭ |
| К-13 | К-39 | 37,49 | 100 | 6,308 | 22,71 | 0,305 | 0,80 | ПЭ |
| К-14 | К-41 | 44,75 | 100 | 5,923 | 21,32 | 0,324 | 0,75 | ПЭ |
| К-15 | К-72 | 63,42 | 100 | 5,555 | 20,00 | 0,409 | 0,71 | ПЭ |
| К-16 | К-42 | 62,32 | 100 | 8,298 | 29,87 | 0,839 | 1,06 | ПЭ |
| К-17 | К-76 | 37,17 | 100 | 7,943 | 28,59 | 0,462 | 1,01 | ПЭ |
| К-18 | К-19 | 134,96 | 100 | 7,651 | 27,54 | 1,565 | 0,97 | ПЭ |
| К-19 | К-43 | 32,67 | 100 | 7,489 | 26,96 | 0,364 | 0,95 | ПЭ |
| К-44 | ПП-1 | 80,00 | 100 | 7,262 | 26,14 | 0,843 | 0,92 | ПЭ |
| К-20 | К-45 | 31,33 | 100 | 0,377 | 1,36 | 0,001 | 0,05 | ПЭ |
| К-3 | К-68 | 121,36 | 100 | 2,458 | 8,85 | 0,180 | 0,31 | ПЭ |
| К-22 | К-23 | 71,69 | 40 | 0,175 | 0,63 | 0,074 | 0,14 | ПЭ |
| К-23 | Школа | 6,21 | 25 | 0,092 | 0,33 | 0,018 | 0,19 | ПЭ |
| К-23 | К-24 | 67,16 | 40 | 0,083 | 0,30 | 0,016 | 0,07 | ПЭ |
| К-24 | Больница, МУП, Дом соц. найма | 54,06 | 25 | 0,049 | 0,18 | 0,049 | 0,10 | ПЭ |
| К-24 | Гараж | 4,93 | 25 | 0,034 | 0,12 | 0,003 | 0,07 | ПЭ |
| К-22 | К-25 | 70,15 | 100 | 2,083 | 7,50 | 0,077 | 0,27 | ПЭ |
| К-25 | ул. Гагарина, 01 | 28,91 | 25 | 0,105 | 0,38 | 0,112 | 0,21 | ПЭ |
| К-25 | К-26 | 66,52 | 100 | 6,016 | 21,66 | 0,496 | 0,77 | ПЭ |
| К-26 | Детский сад | 32,25 | 25 | 0,175 | 0,63 | 0,353 | 0,36 | ПЭ |
| К-26 | К-70 | 111,83 | 100 | 5,841 | 21,03 | 0,790 | 0,74 | ПЭ |
| К-27 | ул. Учительская, 1а | 43,14 | 40 | 0,510 | 1,84 | 0,324 | 0,41 | ПЭ |
| К-27 | К-50 | 33,51 | 100 | 5,328 | 19,18 | 0,200 | 0,68 | ПЭ |
| К-29 | К-52 | 62,41 | 80 | 4,667 | 16,80 | 0,874 | 0,93 | ПЭ |
| К-60 | К-6 | 44,93 | 80 | 0,333 | 1,20 | 0,005 | 0,07 | ПЭ |
| К-6 | К-59 | 51,85 | 80 | 0,708 | 2,55 | 0,025 | 0,14 | ПЭ |
| К-31 | К-35 | 57,72 | 80 | 0,533 | 1,92 | 0,017 | 0,11 | ПЭ |
| К-32 | К-78 | 55,01 | 50 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | ПЭ |
| К-34 | ул. Гагарина, 17 | 37,29 | 25 | 0,127 | 0,46 | 0,233 | 0,26 | ПЭ |
| К-33 | ул. Гагарина, 19 | 29,90 | 25 | 0,088 | 0,32 | 0,076 | 0,18 | ПЭ |
| К-33 | ул. Гагарина, 21 | 32,93 | 25 | 0,138 | 0,50 | 0,238 | 0,28 | ПЭ |
| К-11 | ул. Гагарина, 23 | 30,98 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,107 | 0,20 | ПЭ |
| К-11 | ул. Гагарина, 25 | 38,50 | 25 | 0,095 | 0,34 | 0,118 | 0,19 | ПЭ |
| К-34 | К-58 | 69,64 | 100 | 4,680 | 16,85 | 0,329 | 0,60 | ПЭ |
| К-34 | ул. Гагарина, 12 | 21,28 | 25 | 0,088 | 0,32 | 0,054 | 0,18 | ПЭ |
| К-35 | К-36 | 91,61 | 50 | 0,391 | 1,41 | 0,147 | 0,20 | ПЭ |
| К-35 | ул. Ильичевка, 19 | 35,22 | 25 | 0,111 | 0,40 | 0,155 | 0,23 | ПЭ |

Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме пожаротушения

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-36 | К-32 | 67,99 | 50 | 0,167 | 0,60 | 0,019 | 0,09 | ПЭ |
| К-36 | ул. Ильичевка, 23 | 36,54 | 25 | 0,105 | 0,38 | 0,141 | 0,21 | ПЭ |
| К-32 | ул. Ильичевка, 27 | 36,45 | 25 | 0,083 | 0,30 | 0,081 | 0,17 | ПЭ |
| К-31 | ул. Ильичевка, 14 | 16,48 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,009 | 0,06 | ПЭ |
| К-32 | ул. Ильичевка, 26 | 18,56 | 25 | 0,053 | 0,19 | 0,018 | 0,11 | ПЭ |
| К-37 | К-12 | 56,11 | 100 | 6,794 | 24,46 | 0,523 | 0,87 | ПЭ |
| К-37 | ул. Кооперативная, 4 | 11,54 | 25 | 0,058 | 0,21 | 0,012 | 0,12 | ПЭ |
| К-37 | ул. Кооперативная, 1 | 26,73 | 25 | 0,117 | 0,42 | 0,133 | 0,24 | ПЭ |
| К-38 | К-13 | 45,95 | 100 | 6,426 | 23,13 | 0,387 | 0,82 | ПЭ |
| К-38 | ул. Кооперативная, 16 | 19,14 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,011 | 0,06 | ПЭ |
| К-38 | ул. Кооперативная, 7 | 34,82 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,104 | 0,19 | ПЭ |
| К-39 | К-40 | 56,87 | 100 | 6,095 | 21,94 | 0,434 | 0,78 | ПЭ |
| К-39 | ул. Кооперативная, 26 | 19,93 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,059 | 0,19 | ПЭ |
| К-40 | К-14 | 34,54 | 100 | 5,995 | 21,58 | 0,256 | 0,76 | ПЭ |
| К-40 | ул. Кооперативная, 30 | 18,11 | 25 | 0,033 | 0,12 | 0,011 | 0,07 | ПЭ |
| К-41 | К-63 | 45,18 | 100 | 5,772 | 20,78 | 0,312 | 0,74 | ПЭ |
| К-41 | ул. Кооперативная, 34 | 17,77 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,012 | 0,07 | ПЭ |
| К-14 | ул. Кооперативная, 23 | 29,56 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,020 | 0,07 | ПЭ |
| К-41 | ул. Кооперативная, 25 | 31,42 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,018 | 0,06 | ПЭ |
| К-63 | ул. Кооперативная, 38 | 14,80 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,008 | 0,06 | ПЭ |
| К-15 | ул. Кооперативная, 40 | 15,28 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,009 | 0,06 | ПЭ |
| К-63 | ул. Кооперативная, 31 | 30,51 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,026 | 0,10 | ПЭ |
| К-42 | К-17 | 60,92 | 100 | 8,062 | 29,02 | 0,778 | 1,03 | ПЭ |
| К-42 | ул. Кооперативная, 47 | 33,01 | 25 | 0,064 | 0,23 | 0,039 | 0,13 | ПЭ |
| К-17 | ул. Кооперативная, 64 | 21,77 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,019 | 0,10 | ПЭ |
| К-18 | ул. Кооперативная, 72 | 17,26 | 25 | 0,064 | 0,23 | 0,020 | 0,13 | ПЭ |
| К-19 | ул. Кооперативная, 80 | 13,53 | 25 | 0,069 | 0,25 | 0,017 | 0,14 | ПЭ |
| К-43 | К-44 | 65,93 | 100 | 7,417 | 26,70 | 0,722 | 0,94 | ПЭ |
| К-43 | ул. Кооперативная, 82 | 15,65 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,009 | 0,06 | ПЭ |
| К-43 | ул. Кооперативная, 75 | 33,63 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,025 | 0,08 | ПЭ |
| К-44 | ул. Кооперативная, 79 | 39,04 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,026 | 0,07 | ПЭ |
| К-44 | ул. Кооперативная, 90 | 10,70 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,008 | 0,08 | ПЭ |
| К-20 | ул. Кооперативная, 89 | 29,59 | 25 | 0,099 | 0,36 | 0,100 | 0,20 | ПЭ |
| К-45 | К-62 | 100,11 | 100 | 0,241 | 0,87 | 0,002 | 0,03 | ПЭ |
| К-45 | ул. Кооперативная, 91 | 29,92 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,026 | 0,10 | ПЭ |
| К-45 | ул. Кооперативная, 93 | 30,27 | 25 | 0,058 | 0,21 | 0,032 | 0,12 | ПЭ |
| К-62 | ул. Кооперативная, 97 | 28,71 | 25 | 0,094 | 0,34 | 0,086 | 0,19 | ПЭ |
| К-21 | ул. Кооперативная, 112 | 16,58 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,014 | 0,10 | ПЭ |
| К-21 | ул. Кооперативная, 101 | 33,26 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,115 | 0,20 | ПЭ |
| К-46 | ул. Советская, 5 | 26,92 | 25 | 0,064 | 0,23 | 0,032 | 0,13 | ПЭ |
| К-47 | К-46 | 25,09 | 50 | 0,219 | 0,79 | 0,013 | 0,11 | ПЭ |
| К-47 | ул. Советская, 7 | 25,51 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,017 | 0,07 | ПЭ |
| К-61 | ул. Советская, 13 | 24,06 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,021 | 0,10 | ПЭ |
| К-4 | ул. Советская, 20 | 14,53 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,010 | 0,07 | ПЭ |
| К-4 | ул. Советская, 21 | 27,56 | 25 | 0,053 | 0,19 | 0,027 | 0,11 | ПЭ |
| К-48 | К-3 | 58,37 | 100 | 7,157 | 25,77 | 0,599 | 0,91 | ПЭ |
| К-48 | ул. Советская, 35 | 38,56 | 25 | 0,011 | 0,04 | 0,008 | 0,02 | ПЭ |
| К-48 | ул. Советская, 34 | 31,97 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,028 | 0,10 | ПЭ |
| К-49 | К-2 | 75,38 | 100 | 7,504 | 27,02 | 0,843 | 0,96 | ПЭ |
| К-49 | ул. Советская, 44 | 11,39 | 25 | 0,064 | 0,23 | 0,013 | 0,13 | ПЭ |
| К-1 | ул. Советская, 49 | 27,38 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,021 | 0,08 | ПЭ |

Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме пожаротушения

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-50 | К-51 | 49,93 | 100 | 5,297 | 19,07 | 0,295 | 0,67 | ПЭ |
| К-50 | ул. Учительская, 3 | 11,51 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,007 | 0,06 | ПЭ |
| К-51 | К-29 | 61,96 | 100 | 5,192 | 18,69 | 0,353 | 0,66 | ПЭ |
| К-51 | ул. Учительская, 7 | 17,49 | 25 | 0,105 | 0,38 | 0,068 | 0,21 | ПЭ |
| К-29 | ул. Учительская, 9 | 32,46 | 25 | 0,082 | 0,30 | 0,070 | 0,17 | ПЭ |
| К-52 | ул. Учительская, 11 | 19,69 | 25 | 0,058 | 0,21 | 0,021 | 0,12 | ПЭ |
| К-52 | К-53 | 62,34 | 80 | 4,411 | 15,88 | 0,787 | 0,88 | ПЭ |
| К-52 | ул. Учительская, 13 | 20,53 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,054 | 0,18 | ПЭ |
| К-53 | К-54 | 51,60 | 80 | 4,187 | 15,07 | 0,592 | 0,83 | ПЭ |
| К-53 | ул. Учительская, 15 | 15,36 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,040 | 0,18 | ПЭ |
| К-54 | ул. Учительская, 17 | 19,81 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,013 | 0,07 | ПЭ |
| К-54 | К-55 | 68,94 | 80 | 3,961 | 14,26 | 0,715 | 0,79 | ПЭ |
| К-54 | ул. Учительская, 19 | 22,03 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,015 | 0,07 | ПЭ |
| К-55 | ул. Учительская, 21 | 37,75 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,028 | 0,08 | ПЭ |
| К-55 | К-56 | 40,47 | 80 | 3,671 | 13,22 | 0,365 | 0,73 | ПЭ |
| К-56 | К-28 | 182,74 | 80 | 3,594 | 12,94 | 1,586 | 0,72 | ПЭ |
| К-55 | ул. Учительская, 23 | 23,27 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,061 | 0,18 | ПЭ |
| К-56 | ул. Учительская, 25 | 23,28 | 25 | 0,077 | 0,28 | 0,044 | 0,16 | ПЭ |
| К-28 | ул. Учительская, 27 | 37,26 | 25 | 0,105 | 0,38 | 0,144 | 0,21 | ПЭ |
| К-28 | ул. Учительская, 29 | 13,52 | 25 | 0,088 | 0,32 | 0,035 | 0,18 | ПЭ |
| К-52 | ул. Учительская, 2 | 26,96 | 25 | 0,078 | 0,28 | 0,052 | 0,16 | ПЭ |
| К-52 | ул. Учительская, 4 | 21,45 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,012 | 0,06 | ПЭ |
| К-53 | ул. Учительская, 6 | 36,34 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,031 | 0,10 | ПЭ |
| К-53 | ул. Учительская, 8 | 23,57 | 25 | 0,088 | 0,32 | 0,060 | 0,18 | ПЭ |
| К-54 | ул. Учительская, 10 | 28,99 | 25 | 0,077 | 0,28 | 0,054 | 0,16 | ПЭ |
| К-54 | ул. Учительская, 12 | 31,80 | 25 | 0,077 | 0,28 | 0,060 | 0,16 | ПЭ |
| К-55 | ул. Учительская, 14 | 28,85 | 25 | 0,088 | 0,32 | 0,074 | 0,18 | ПЭ |
| К-55 | ул. Учительская, 16 | 35,87 | 25 | 0,072 | 0,26 | 0,057 | 0,15 | ПЭ |
| К-46 | ул. Советская, 1 | 70,76 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,061 | 0,10 | ПЭ |
| К-64 | К-30 | 46,63 | 80 | 0,081 | 0,29 | 0,001 | 0,02 | ПЭ |
| К-63 | ул. Кооперативная, 29 | 37,04 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,025 | 0,07 | ПЭ |
| К-15 | ул. Кооперативная, 33 | 44,16 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,033 | 0,08 | ПЭ |
| К-58 | ул. Гагарина, 10 | 24,76 | 25 | 0,082 | 0,30 | 0,054 | 0,17 | ПЭ |
| К-34 | ул. Гагарина, 15 | 25,13 | 25 | 0,067 | 0,24 | 0,031 | 0,14 | ПЭ |
| К-59 | К-31 | 32,24 | 80 | 0,636 | 2,29 | 0,013 | 0,13 | ПЭ |
| К-31 | ул. Ильичевка, 15 | 35,80 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,024 | 0,07 | ПЭ |
| К-59 | ул. Ильичевка, 13 | 32,87 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,022 | 0,07 | ПЭ |
| К-30 | К-60 | 85,91 | 80 | 0,292 | 1,05 | 0,007 | 0,06 | ПЭ |
| К-60 | ул. Ильичевка, 08а | 12,26 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,009 | 0,08 | ПЭ |
| К-61 | К-71 | 50,70 | 80 | 0,365 | 1,31 | 0,007 | 0,07 | ПЭ |
| К-62 | К-21 | 93,38 | 100 | 0,147 | 0,53 | 0,001 | 0,02 | ПЭ |
| К-63 | К-15 | 44,40 | 100 | 5,658 | 20,37 | 0,296 | 0,72 | ПЭ |
| К-30 | ул. Ильичевка, 6 | 7,17 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,004 | 0,06 | ПЭ |
| К-39 | ул. Кооперативная, 17 | 30,58 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,017 | 0,06 | ПЭ |
| К-32 | ул. Ильичевка, 28 | 17,26 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,010 | 0,06 | ПЭ |
| К-36 | ул. Ильичевка, 22 | 9,31 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,006 | 0,07 | ПЭ |
| К-36 | ул. Ильичевка, 20 | 22,35 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,015 | 0,07 | ПЭ |
| К-36 | ул. Ильичевка, 21 | 56,05 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,048 | 0,10 | ПЭ |
| К-35 | ул. Ильичевка, 17 | 40,99 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,023 | 0,06 | ПЭ |

Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме пожаротушения

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-31 | ул. Ильичевка, 16 | 14,01 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,009 | 0,07 | ПЭ |
| К-59 | ул. Ильичевка, 12 | 13,09 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,009 | 0,07 | ПЭ |
| К-6 | ул. Ильичевка, 10 | 23,21 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,015 | 0,07 | ПЭ |
| К-6 | ул. Ильичевка, 11 | 37,09 | 25 | 0,077 | 0,28 | 0,069 | 0,16 | ПЭ |
| К-30 | ул. Ильичевка, 3 | 29,71 | 25 | 0,111 | 0,40 | 0,131 | 0,23 | ПЭ |
| К-64 | ул. Ильичевка, 1 | 27,12 | 25 | 0,077 | 0,28 | 0,051 | 0,16 | ПЭ |
| К-64 | ул. Ильичевка, 4 | 9,79 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,008 | 0,10 | ПЭ |
| К-64 | ул. Ильичевка, 2 | 26,05 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,015 | 0,06 | ПЭ |
| К-46 | ул. Советская, 3 | 33,18 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,019 | 0,06 | ПЭ |
| К-46 | ул. Советская, 2 | 19,38 | 25 | 0,077 | 0,28 | 0,036 | 0,16 | ПЭ |
| К-71 | ул. Советская, 08 | 13,59 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,009 | 0,07 | ПЭ |
| К-61 | ул. Советская, 10 | 22,66 | 25 | 0,074 | 0,27 | 0,039 | 0,15 | ПЭ |
| К-5 | ул. Советская, 14 | 19,01 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,014 | 0,08 | ПЭ |
| К-5 | ул. Советская, 16 | 16,90 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,010 | 0,06 | ПЭ |
| К-65 | К-5 | 48,26 | 100 | 3,139 | 11,30 | 0,111 | 0,40 | ПЭ |
| К-65 | ул. Советская, 17 | 29,38 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,017 | 0,06 | ПЭ |
| К-65 | ул. Советская, 19 | 30,19 | 25 | 0,053 | 0,19 | 0,029 | 0,11 | ПЭ |
| К-3 | ул. Советская, 28 | 16,77 | 25 | 0,053 | 0,19 | 0,016 | 0,11 | ПЭ |
| К-3 | ул. Советская, 27 | 42,99 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,032 | 0,08 | ПЭ |
| К-3 | ул. Советская, 26 | 27,05 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,018 | 0,07 | ПЭ |
| К-3 | ул. Советская, 29 | 26,65 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,015 | 0,06 | ПЭ |
| К-48 | ул. Советская, 30 | 21,51 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,012 | 0,06 | ПЭ |
| К-66 | К-48 | 74,75 | 100 | 7,246 | 26,09 | 0,784 | 0,92 | ПЭ |
| К-66 | ул. Советская, 36 | 25,81 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,015 | 0,06 | ПЭ |
| К-66 | ул. Советская, 37 | 29,20 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,022 | 0,08 | ПЭ |
| К-66 | ул. Советская, 38 | 36,46 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,024 | 0,07 | ПЭ |
| К-2 | ул. Советская, 39 | 39,40 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,026 | 0,07 | ПЭ |
| К-2 | ул. Советская, 41 | 29,19 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,017 | 0,06 | ПЭ |
| К-2 | ул. Советская, 40 | 17,76 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,012 | 0,07 | ПЭ |
| К-2 | ул. Советская, 42 | 37,66 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,033 | 0,10 | ПЭ |
| К-1 | ул. Советская, 46 | 23,11 | 25 | 0,064 | 0,23 | 0,027 | 0,13 | ПЭ |
| К-1 | ул. Советская, 48 | 12,18 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,008 | 0,07 | ПЭ |
| К-1 | ул. Советская, 50 | 30,34 | 25 | 0,116 | 0,42 | 0,148 | 0,24 | ПЭ |
| К-67 | К-1 | 65,94 | 100 | 7,825 | 28,17 | 0,797 | 1,00 | ПЭ |
| К-67 | ул. Советская, 52 | 6,83 | 25 | 0,058 | 0,21 | 0,007 | 0,12 | ПЭ |
| К-67 | ул. Советская, 53 | 34,31 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,030 | 0,10 | ПЭ |
| К-58 | ул. Гагарина, 13 | 25,99 | 25 | 0,100 | 0,36 | 0,090 | 0,20 | ПЭ |
| К-58 | ул. Гагарина, 8 | 17,37 | 25 | 0,095 | 0,34 | 0,053 | 0,19 | ПЭ |
| К-58 | ул. Гагарина, 11 | 23,15 | 25 | 0,067 | 0,24 | 0,029 | 0,14 | ПЭ |

Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме пожаротушения

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-10 | ул. Гагарина, 9 | 30,95 | 25 | 0,072 | 0,26 | 0,050 | 0,15 | ПЭ |
| К-10 | ул. Гагарина, 7 | 32,52 | 25 | 0,088 | 0,32 | 0,083 | 0,18 | ПЭ |
| К-69 | К-25 | 92,24 | 100 | 4,037 | 14,53 | 0,333 | 0,51 | ПЭ |
| К-68 | К-22 | 125,03 | 100 | 2,258 | 8,13 | 0,159 | 0,29 | ПЭ |
| К-10 | К-69 | 73,16 | 100 | 4,176 | 15,03 | 0,281 | 0,53 | ПЭ |
| К-69 | ул. Гагарина, 3 | 20,32 | 25 | 0,067 | 0,24 | 0,025 | 0,14 | ПЭ |
| К-69 | ул. Гагарина, 5 | 24,27 | 25 | 0,072 | 0,26 | 0,039 | 0,15 | ПЭ |
| К-33 | К-34 | 78,28 | 100 | 4,962 | 17,86 | 0,411 | 0,63 | ПЭ |
| К-70 | К-27 | 86,38 | 100 | 5,838 | 21,02 | 0,610 | 0,74 | ПЭ |
| К-70 | Контора | 31,34 | 25 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | ПЭ |
| К-71 | К-64 | 305,66 | 80 | 0,074 | 0,27 | 0,004 | 0,01 | ПЭ |
| К-75 | К-29 | 121,92 | 80 | 2,455 | 8,84 | 0,531 | 0,49 | ПЭ |
| К-72 | К-16 | 40,80 | 100 | 8,334 | 30,00 | 0,554 | 1,06 | ПЭ |
| К-29 | К-72 | 321,52 | 80 | 2,898 | 10,43 | 1,887 | 0,58 | ПЭ |
| ПГ-1 | К-20 | 68,47 | 100 | 0,507 | 1,83 | 0,006 | 0,06 | ПЭ |
| К-28 | ПГ-1 | 563,92 | 80 | 3,312 | 11,92 | 4,219 | 0,66 | ПЭ |
| К-61 | К-79 | 227,58 | 80 | 2,581 | 9,29 | 1,084 | 0,51 | ПЭ |
| К-79 | Администрация | 17,89 | 32 | 0,009 | 0,03 | 0,001 | 0,01 | ПЭ |
| К-79 | Почта | 20,68 | 32 | 0,003 | 0,01 | 0,000 | 0,00 | ПЭ |
| К-79 | К-75 | 131,46 | 80 | 2,569 | 9,25 | 0,621 | 0,51 | ПЭ |
| К-75 | Магазин | 42,12 | 25 | 0,064 | 0,23 | 0,050 | 0,13 | ПЭ |
| К-75 | Клуб | 72,05 | 25 | 0,050 | 0,18 | 0,066 | 0,10 | ПЭ |
| К-28 | ул. Учительская, 31 | 36,29 | 25 | 0,089 | 0,32 | 0,095 | 0,18 | ПЭ |
| К-7 | ул. Кооперативная, 2 | 8,21 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,007 | 0,10 | ПЭ |
| К-12 | ул. Кооперативная, 10 | 15,93 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,009 | 0,06 | ПЭ |
| К-12 | ул. Кооперативная, 3 | 27,65 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,018 | 0,07 | ПЭ |
| К-12 | ул. Кооперативная, 5 | 28,73 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,025 | 0,10 | ПЭ |
| К-38 | ул. Кооперативная, 18 | 15,24 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,011 | 0,08 | ПЭ |
| К-38 | ул. Кооперативная, 9 | 33,04 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,029 | 0,10 | ПЭ |
| К-12 | ул. Кооперативная, 8 | 18,57 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,014 | 0,08 | ПЭ |
| К-37 | ул. Кооперативная, 6 | 23,97 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,018 | 0,08 | ПЭ |
| К-13 | ул. Кооперативная, 22 | 11,29 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,009 | 0,08 | ПЭ |
| К-13 | ул. Кооперативная, 20 | 17,32 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,013 | 0,08 | ПЭ |
| К-13 | ул. Кооперативная, 13 | 29,17 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,019 | 0,07 | ПЭ |
| К-39 | ул. Кооперативная, 24 | 12,33 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,009 | 0,08 | ПЭ |
| К-39 | ул. Кооперативная, 15 | 31,18 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,027 | 0,10 | ПЭ |
| К-40 | ул. Кооперативная, 28 | 15,74 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,009 | 0,06 | ПЭ |
| К-40 | ул. Кооперативная, 19 | 30,18 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,020 | 0,07 | ПЭ |
| К-14 | ул. Кооперативная, 32 | 12,94 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,009 | 0,07 | ПЭ |
| К-41 | ул. Кооперативная, 36 | 19,59 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,011 | 0,06 | ПЭ |
| К-41 | ул. Кооперативная, 27 | 29,23 | 25 | 0,053 | 0,19 | 0,028 | 0,11 | ПЭ |
| К-15 | ул. Кооперативная, 42 | 19,94 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,011 | 0,06 | ПЭ |
| К-72 | ул. Кооперативная, 44 | 27,05 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,018 | 0,07 | ПЭ |
| К-72 | ул. Кооперативная, 35 | 43,49 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,029 | 0,07 | ПЭ |
| К-72 | ул. Кооперативная, 37 | 35,03 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,030 | 0,10 | ПЭ |
| К-16 | ул. Кооперативная, 50 | 21,16 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,014 | 0,07 | ПЭ |
| К-42 | ул. Кооперативная, 45 | 43,29 | 25 | 0,105 | 0,38 | 0,167 | 0,21 | ПЭ |
| К-42 | ул. Кооперативная, 56 | 17,39 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,010 | 0,06 | ПЭ |
| К-42 | ул. Кооперативная, 58 | 27,38 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,018 | 0,07 | ПЭ |


Результаты гидравлического расчета на перспективное положение 2025 г. по участкам сети в режиме пожаротушения

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, мм | Расход воды на участке | | Потери напора на участке, м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
|----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | л/с | м3/ч | | | |
| К-17 | ул. Кооперативная, 60 | 27,79 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,018 | 0,07 | ПЭ |
| К-17 | ул. Кооперативная, 62 | 16,34 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,011 | 0,07 | ПЭ |
| К-76 | К-18 | 91,89 | 100 | 7,876 | 28,35 | 1,124 | 1,00 | ПЭ |
| К-76 | ул. Кооперативная, 55 | 37,10 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,025 | 0,07 | ПЭ |
| К-76 | ул. Кооперативная, 66 | 15,56 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,009 | 0,06 | ПЭ |
| К-18 | ул. Кооперативная, 70 | 28,90 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,019 | 0,07 | ПЭ |
| К-18 | ул. Кооперативная, 61 | 34,41 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,026 | 0,08 | ПЭ |
| К-18 | ул. Кооперативная, 63 | 39,52 | 25 | 0,053 | 0,19 | 0,039 | 0,11 | ПЭ |
| К-19 | ул. Кооперативная, 78 | 15,87 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,009 | 0,06 | ПЭ |
| К-19 | ул. Кооперативная, 71 | 35,04 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,020 | 0,06 | ПЭ |
| К-19 | ул. Кооперативная, 73 | 38,98 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,022 | 0,06 | ПЭ |
| К-44 | ул. Кооперативная, 81 | 32,17 | 25 | 0,047 | 0,17 | 0,028 | 0,10 | ПЭ |
| К-44 | ул. Кооперативная, 83 | 42,48 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,024 | 0,06 | ПЭ |
| ПГ-1 | ул. Кооперативная, 85 | 29,05 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,019 | 0,07 | ПЭ |
| ПГ-1 | ул. Кооперативная, 98 | 16,70 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,010 | 0,06 | ПЭ |
| К-20 | ул. Кооперативная, 100 | 24,86 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,014 | 0,06 | ПЭ |
| К-45 | ул. Кооперативная, 102 | 15,25 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,009 | 0,06 | ПЭ |
| К-77 | К-9 | 147,42 | 100 | 12,441 | 44,79 | 4,213 | 1,58 | ПЭ |
| РЧВ | НС-II | 18,95 | 100 | 20,371 | 73,34 | 1,371 | 2,59 | ПЭ |
| К-68 | Котельная | 20,66 | 25 | 0,200 | 0,72 | 0,286 | 0,41 | ПЭ |
| НС-II | У-1 | 7,08 | 100 | 20,371 | 73,34 | 0,512 | 2,59 | ПЭ |
| У-1 | К-77 | 30,35 | 100 | 10,390 | 37,40 | 0,620 | 1,32 | ПЭ |
| У-1 | К-77 | 32,70 | 100 | 9,981 | 35,93 | 0,620 | 1,27 | ПЭ |
| К-4 | ул. Советская, 23 | 52,35 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,030 | 0,06 | ПЭ |
| К-4 | ул. Советская, 22 | 36,83 | 25 | 0,041 | 0,15 | 0,028 | 0,08 | ПЭ |
| К-30 | ул. Ильичевка, 5 | 51,62 | 25 | 0,069 | 0,25 | 0,065 | 0,14 | ПЭ |
| К-18 | ул. Кооперативная, 65 | 66,02 | 25 | 0,031 | 0,11 | 0,038 | 0,06 | ПЭ |

Приложение Д

«Схема водопроводной сети с. Новомихайловка на существующее положение»

Схема водопроводной сети с. Новомихайловка на существующем положении

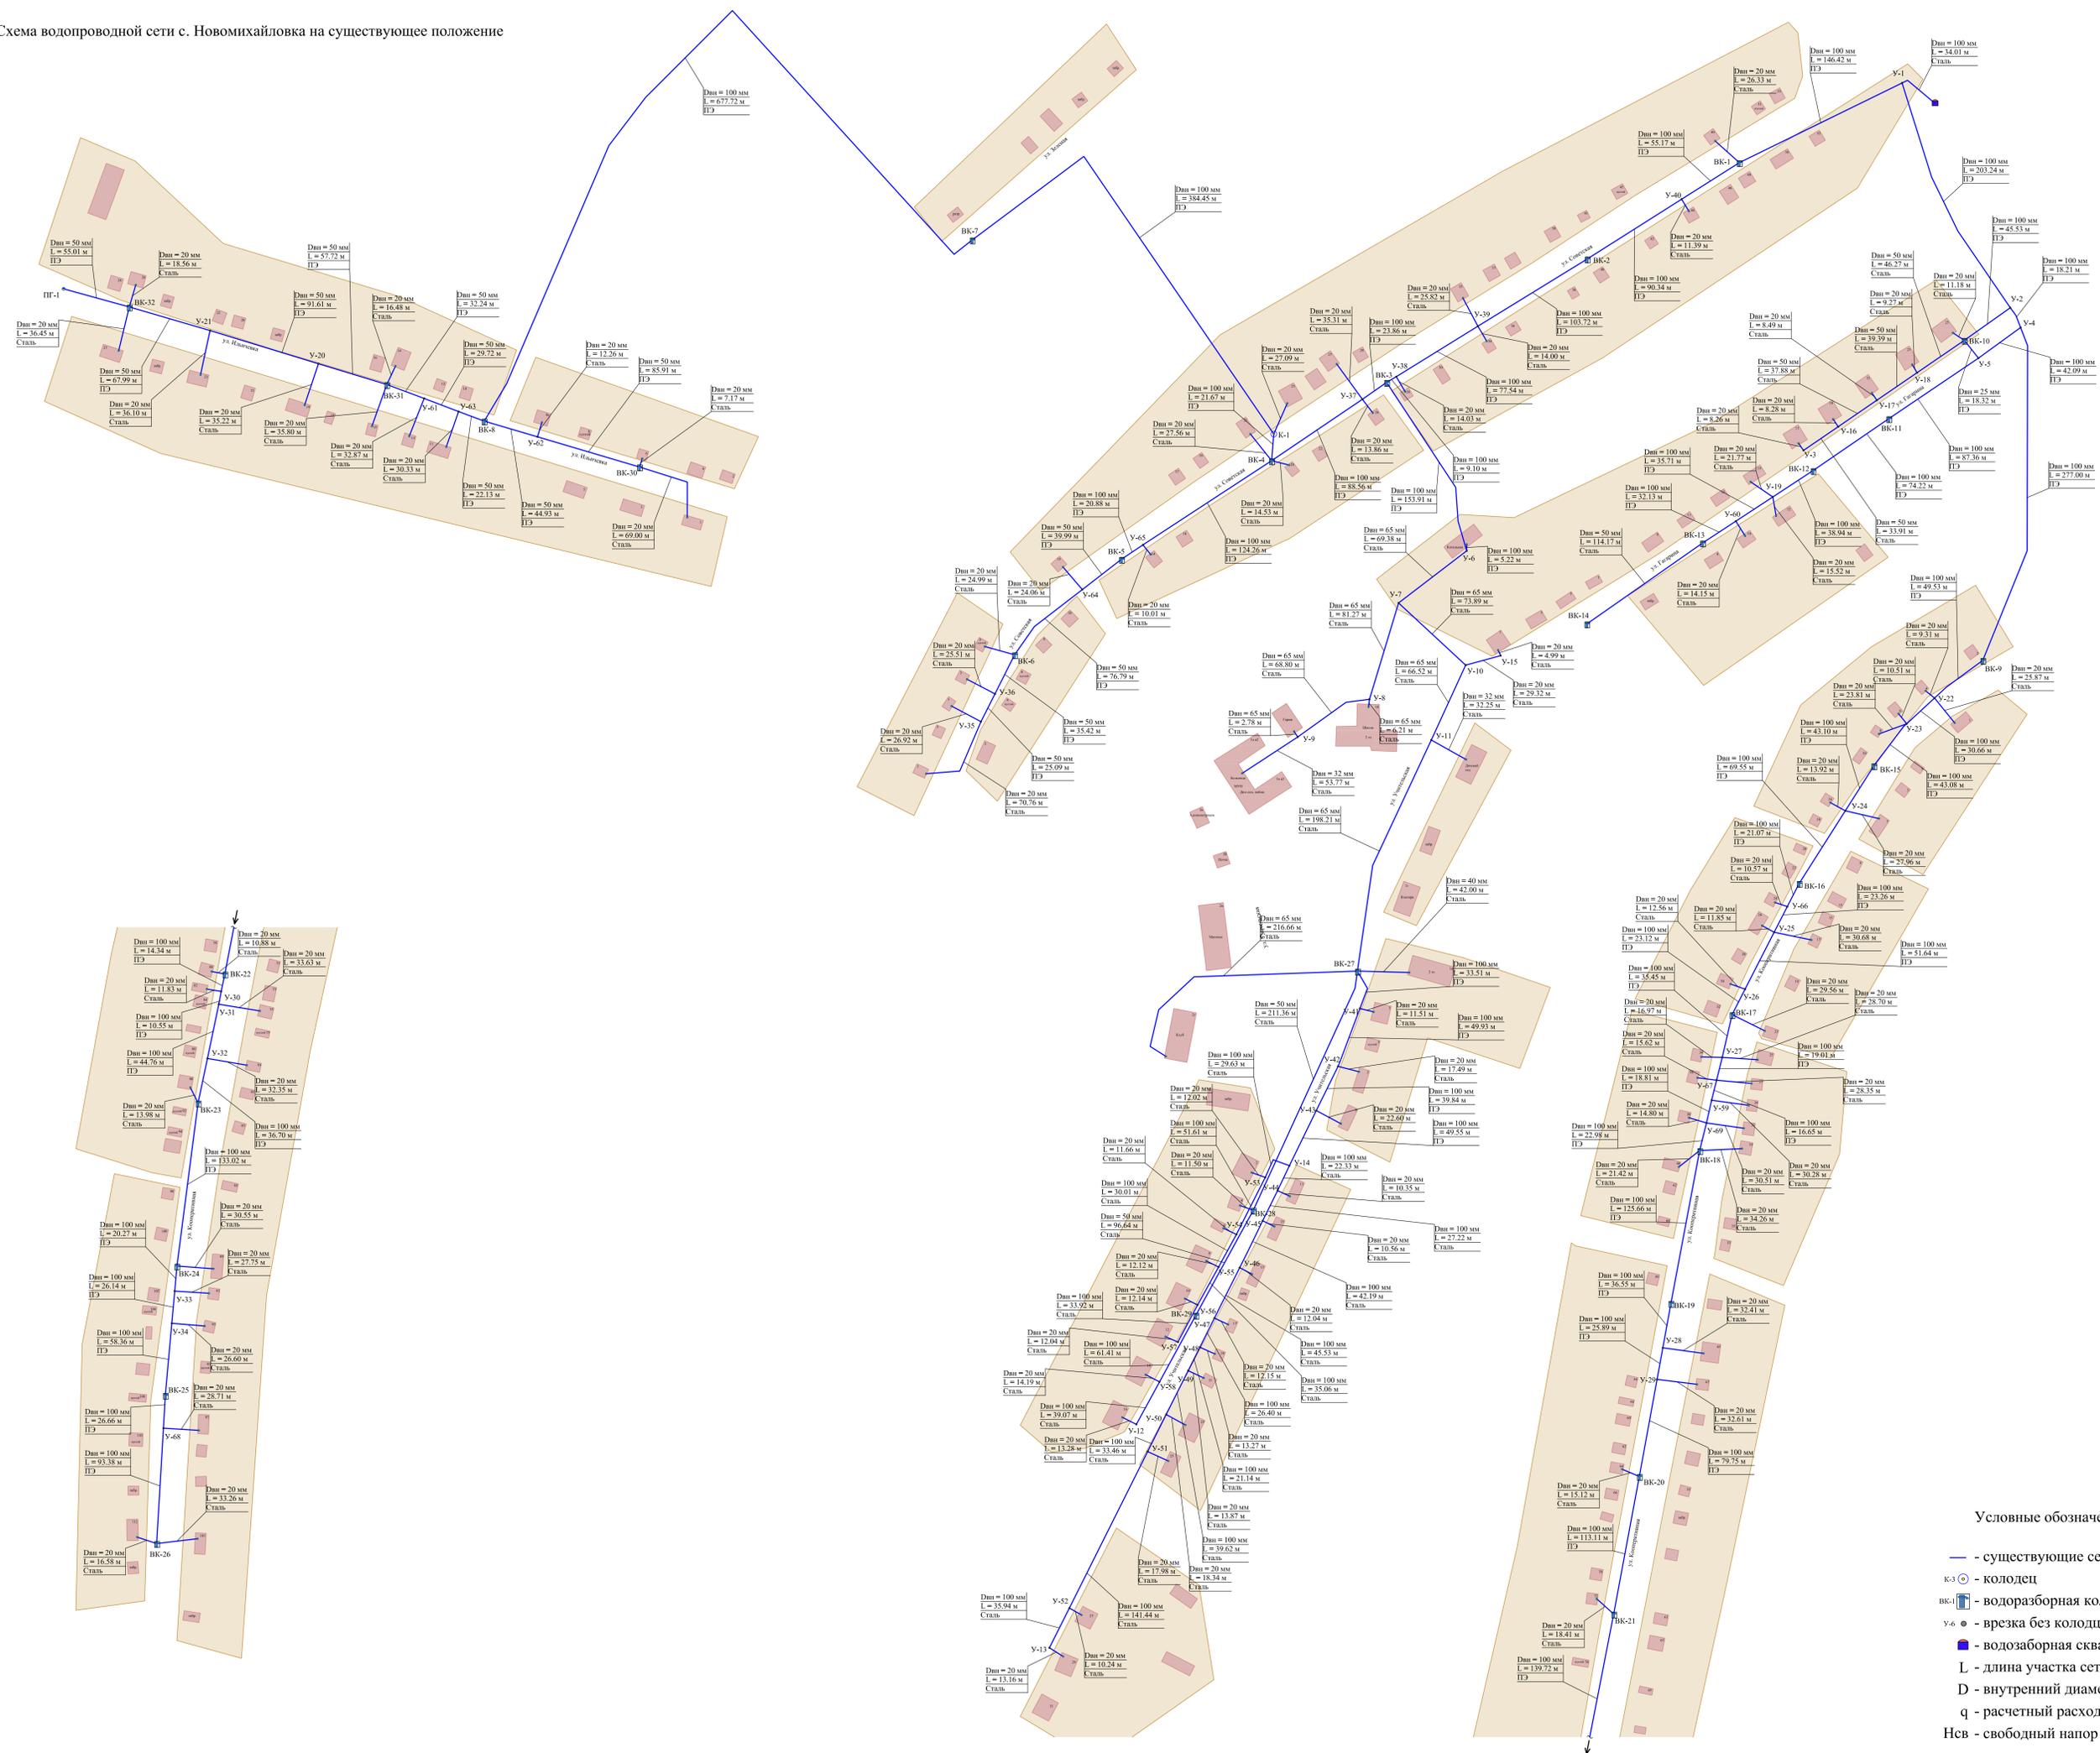


Условные обозначения:


- - существующие сети, подземная прокладка
- К-3 - колодец
- БК-1 - водозаборная колонка
- У-6 - врезка без колодца
- водозаборная скважина
- L - длина участка сети
- D - внутренний диаметр трубопровода
- q - расчетный расход потребления воды
- Нсв - свободный напор у потребителя

Приложение Е

«Расчетная схема водопроводной сети с. Новомихайловка на перспективное положение 2025 г.
в режиме максимального потребления»

Расчетная схема водопроводной сети с. Новомихайловка на перспективное положение 2025 г. в режиме максимального потребления

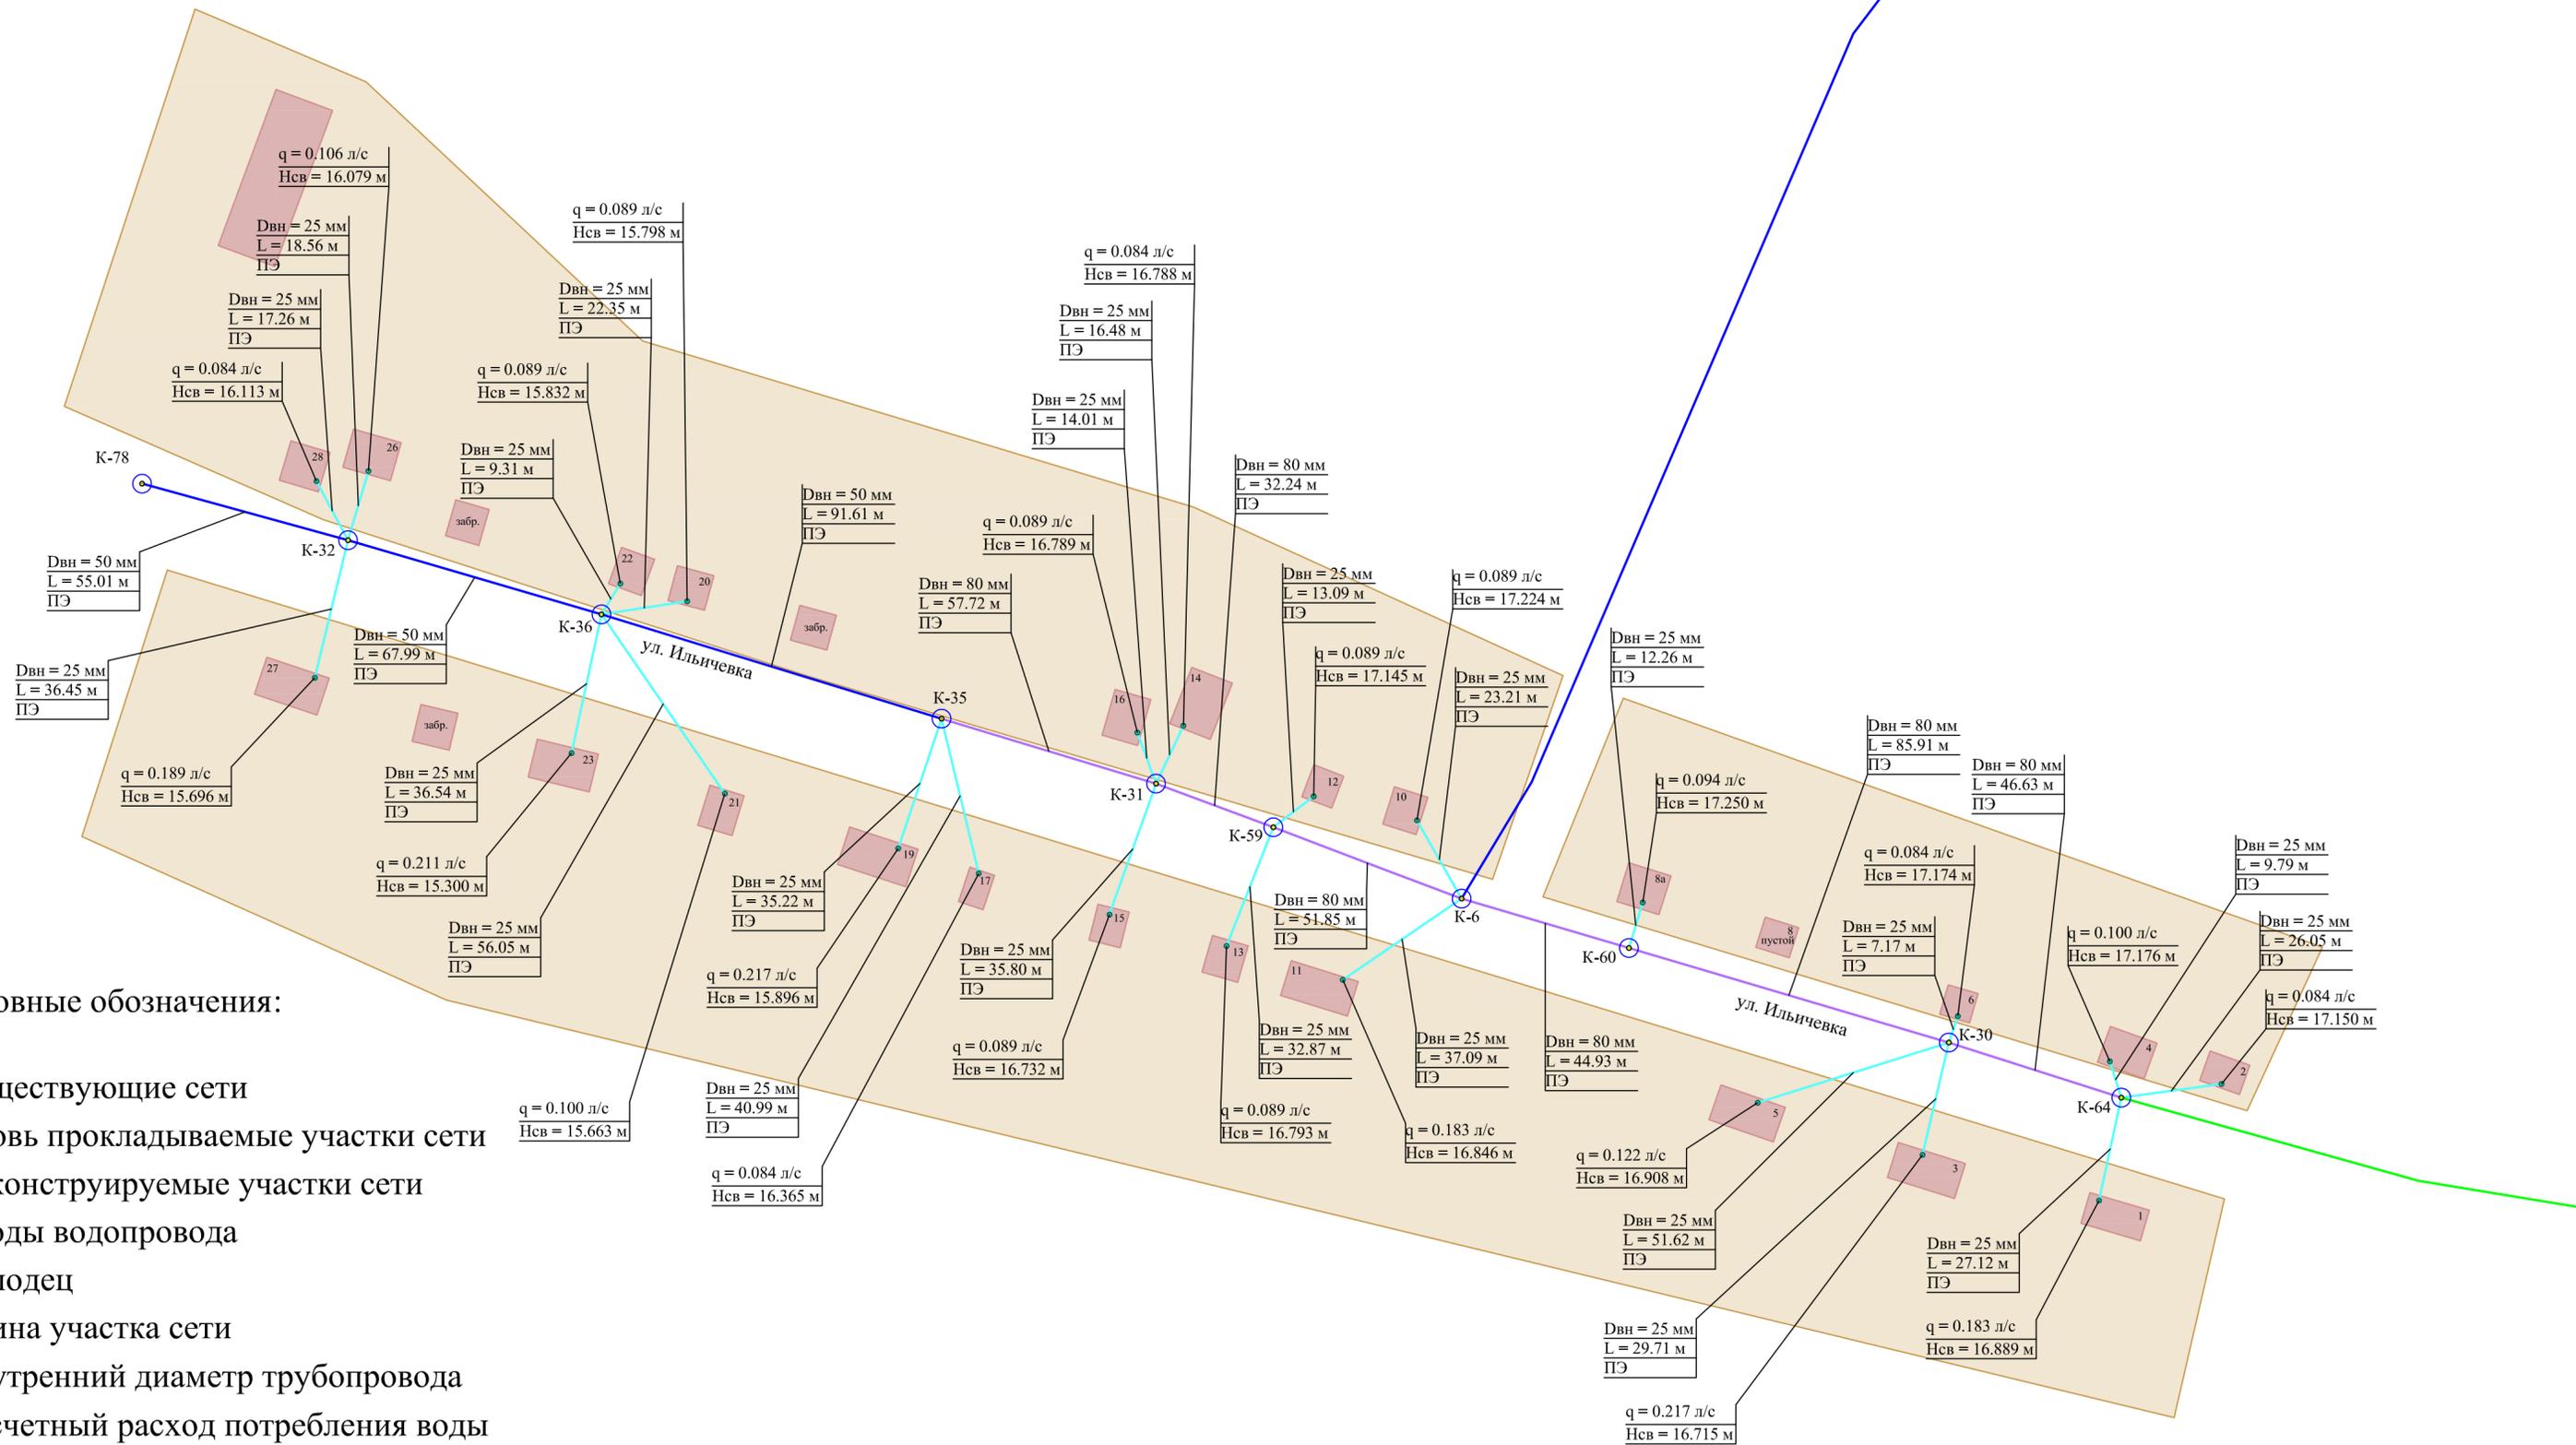

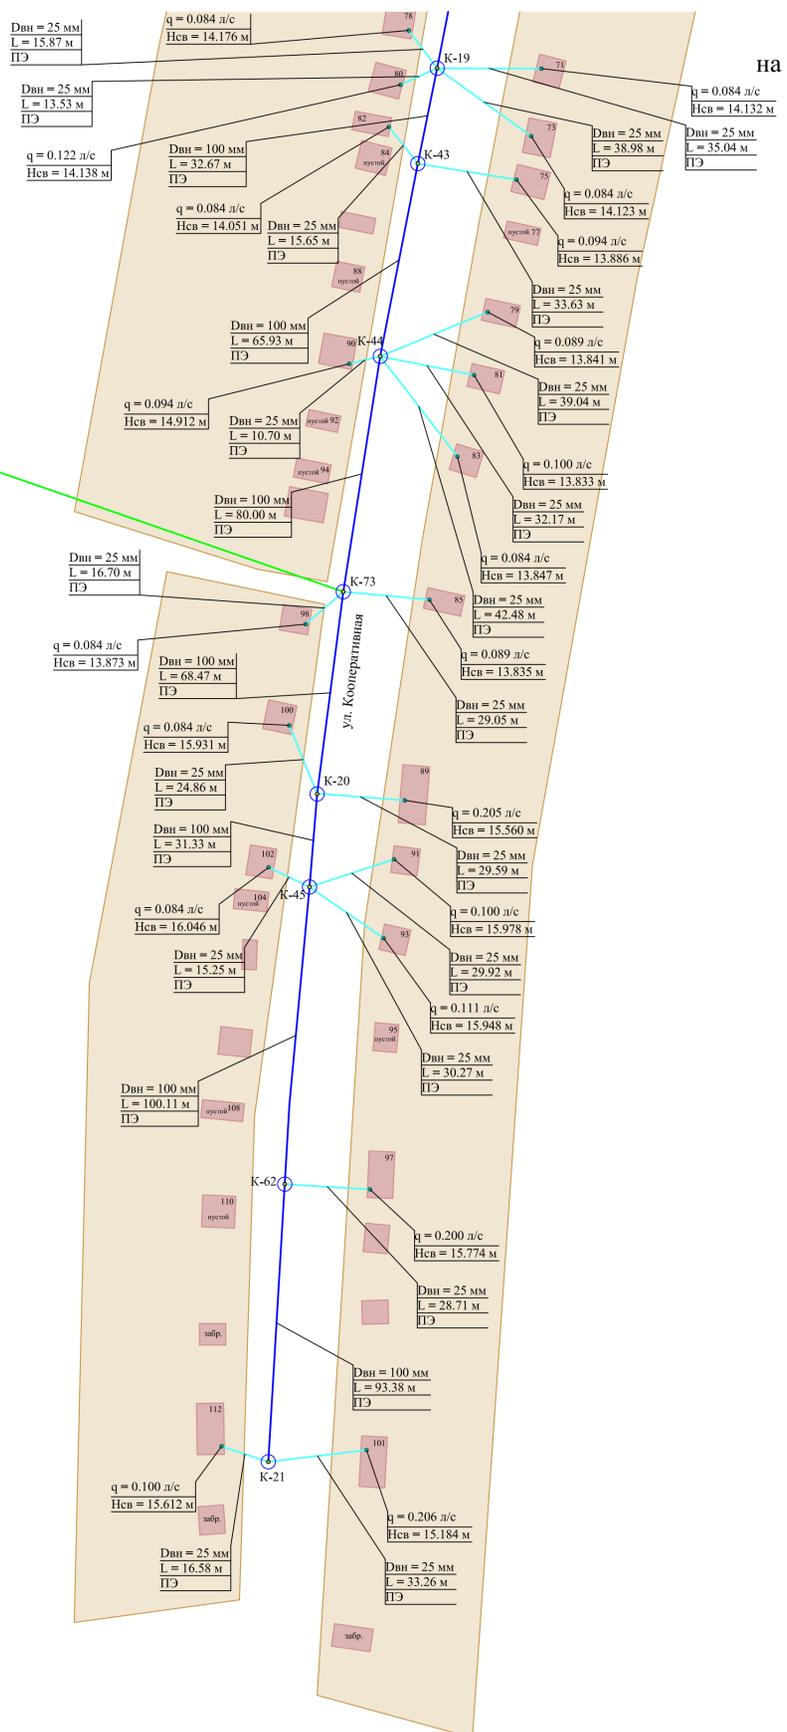


Условные обозначения:

- - существующие сети
- - вновь прокладываемые участки сети
- - реконструируемые участки сети
- - вводы водопровода
- К-3 - колодец
- L - длина участка сети
- D - внутренний диаметр трубопровода
- q - расчетный расход потребления воды
- Нсв - свободный напор у потребителя

Приложение Ж


«Расчетная схема водопроводной сети с. Новомихайловка на перспективное положение 2025 г.
в режиме пожаротушения»

Расчетная схема водопроводной сети с. Новомихайловка на перспективное положение 2025 г. в режиме пожаротушения

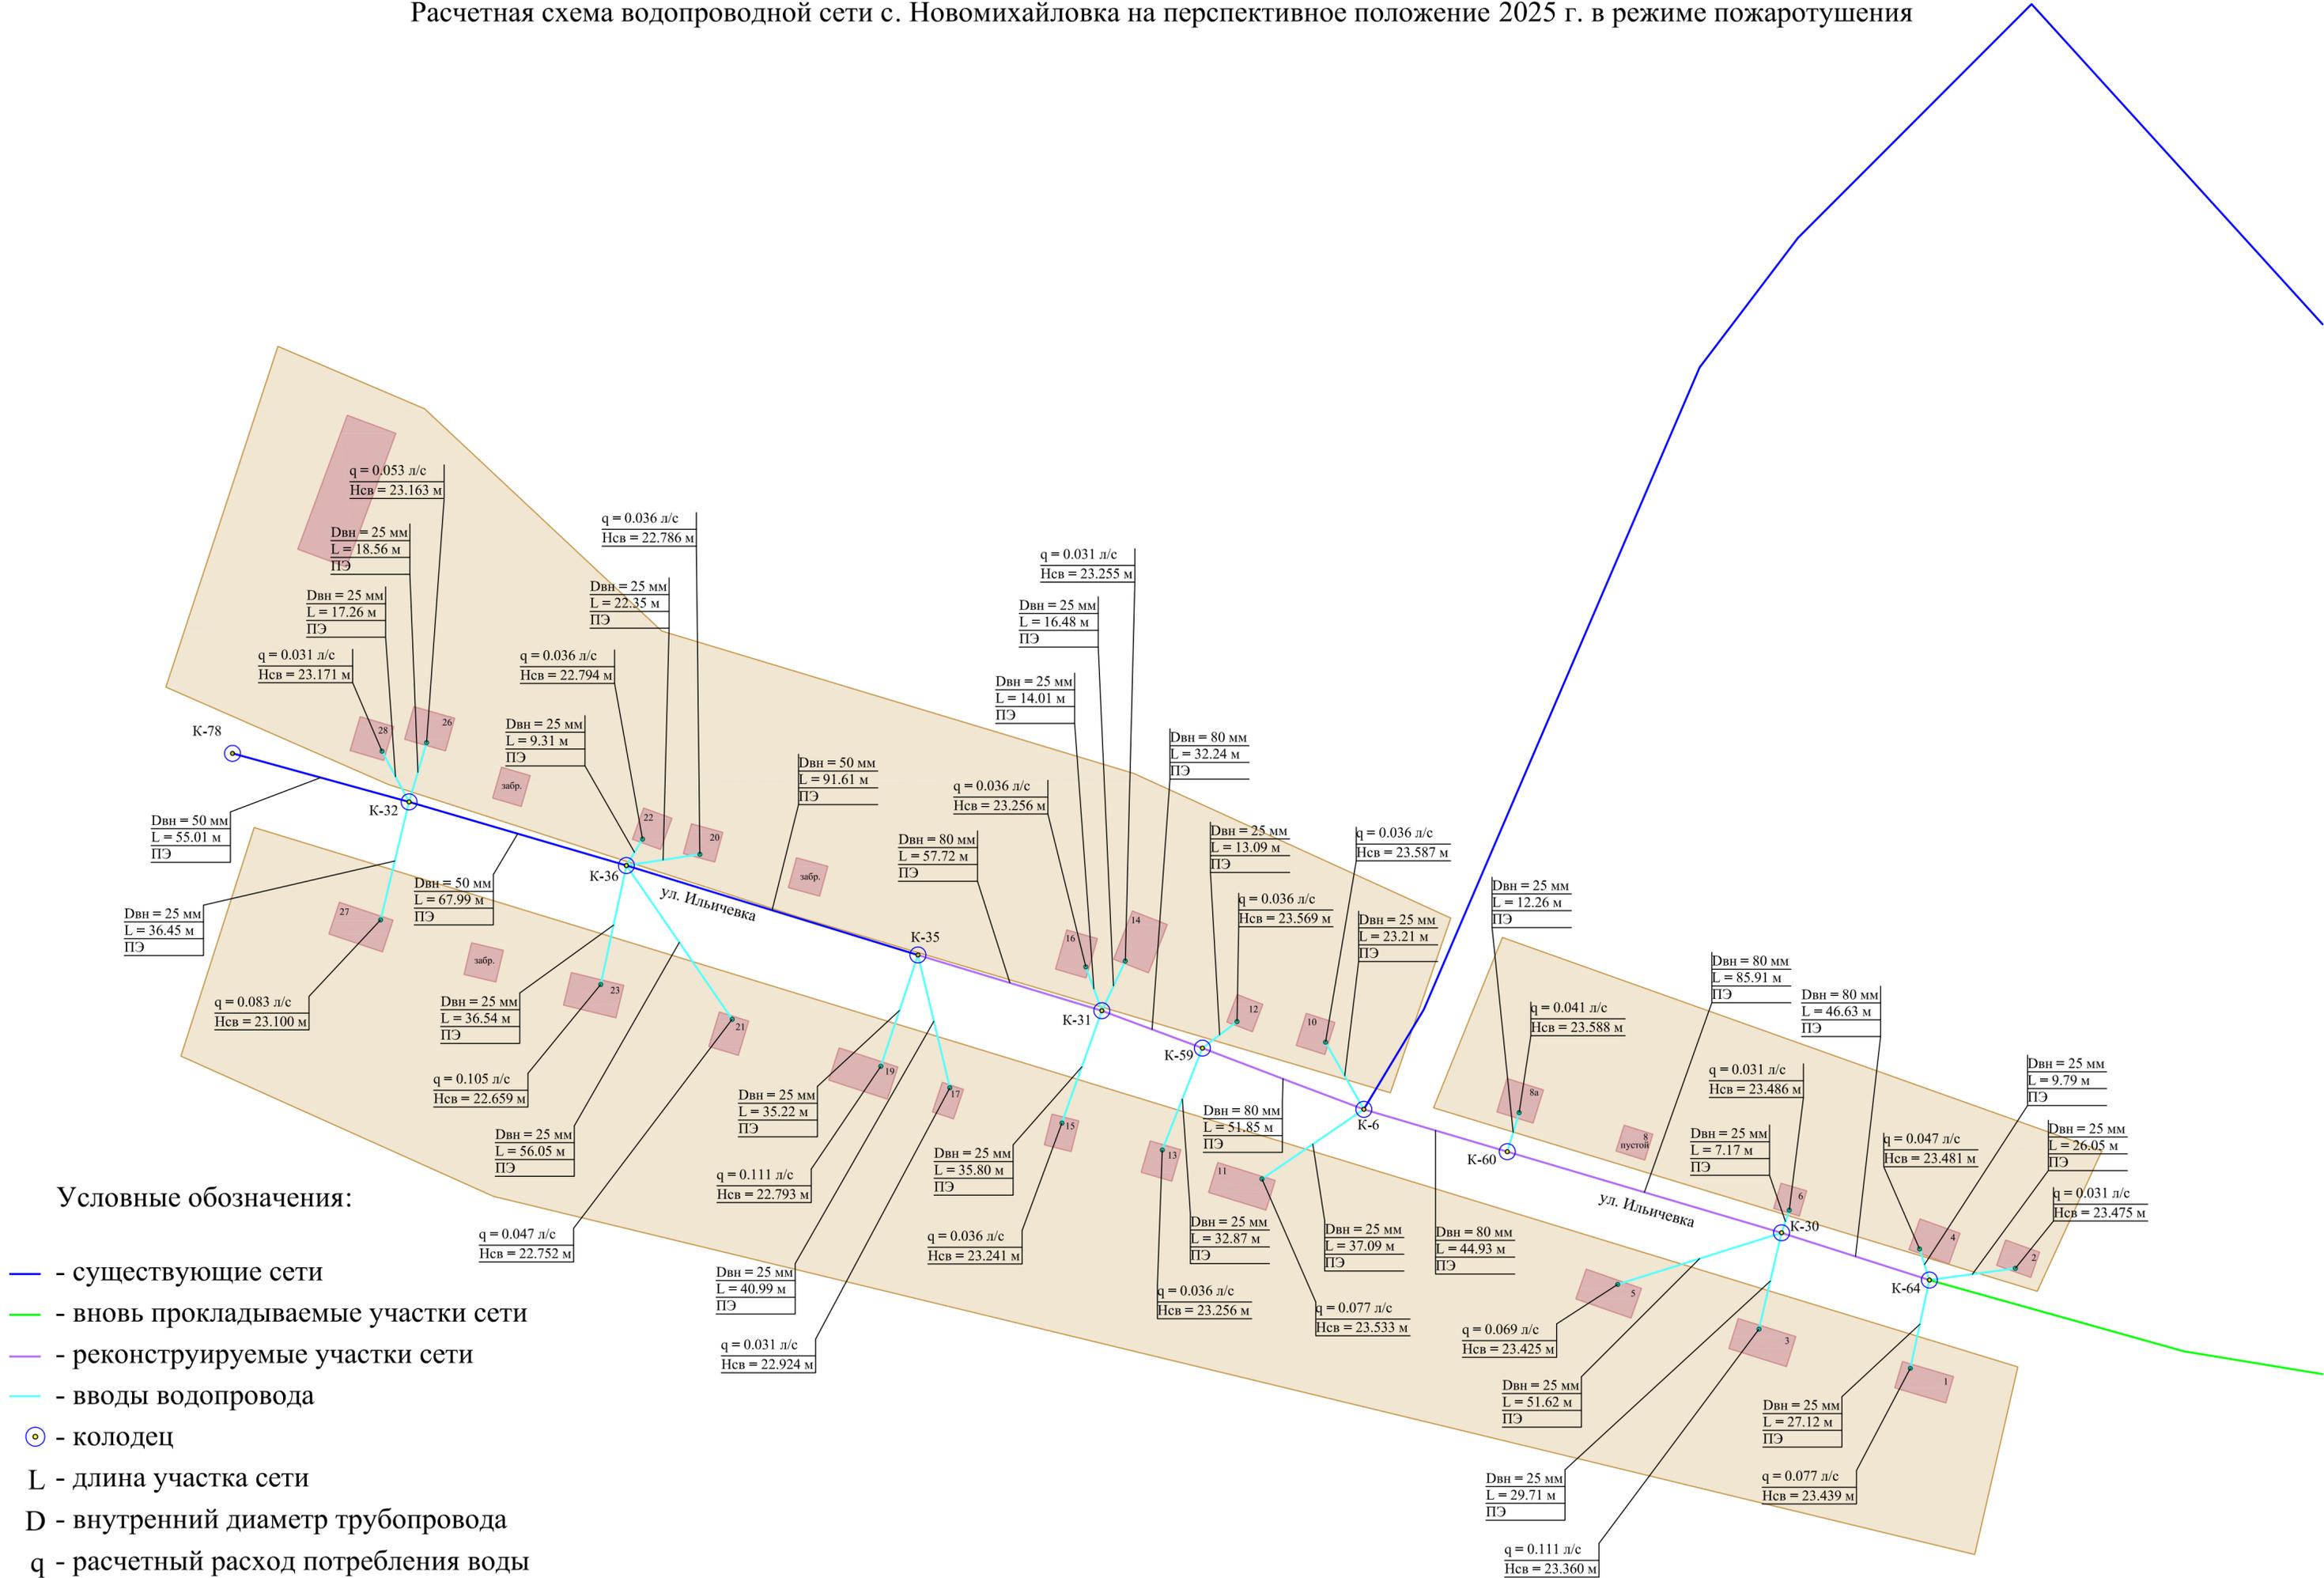


Условные обозначения:

- - существующие сети
- - вновь прокладываемые участки сети
- - реконструируемые участки сети
- - вводы водопровода
- колодець
- L - длина участка сети
- D - внутренний диаметр трубопровода
- q - расчетный расход потребления воды
- Нсв - свободный напор у потребителя

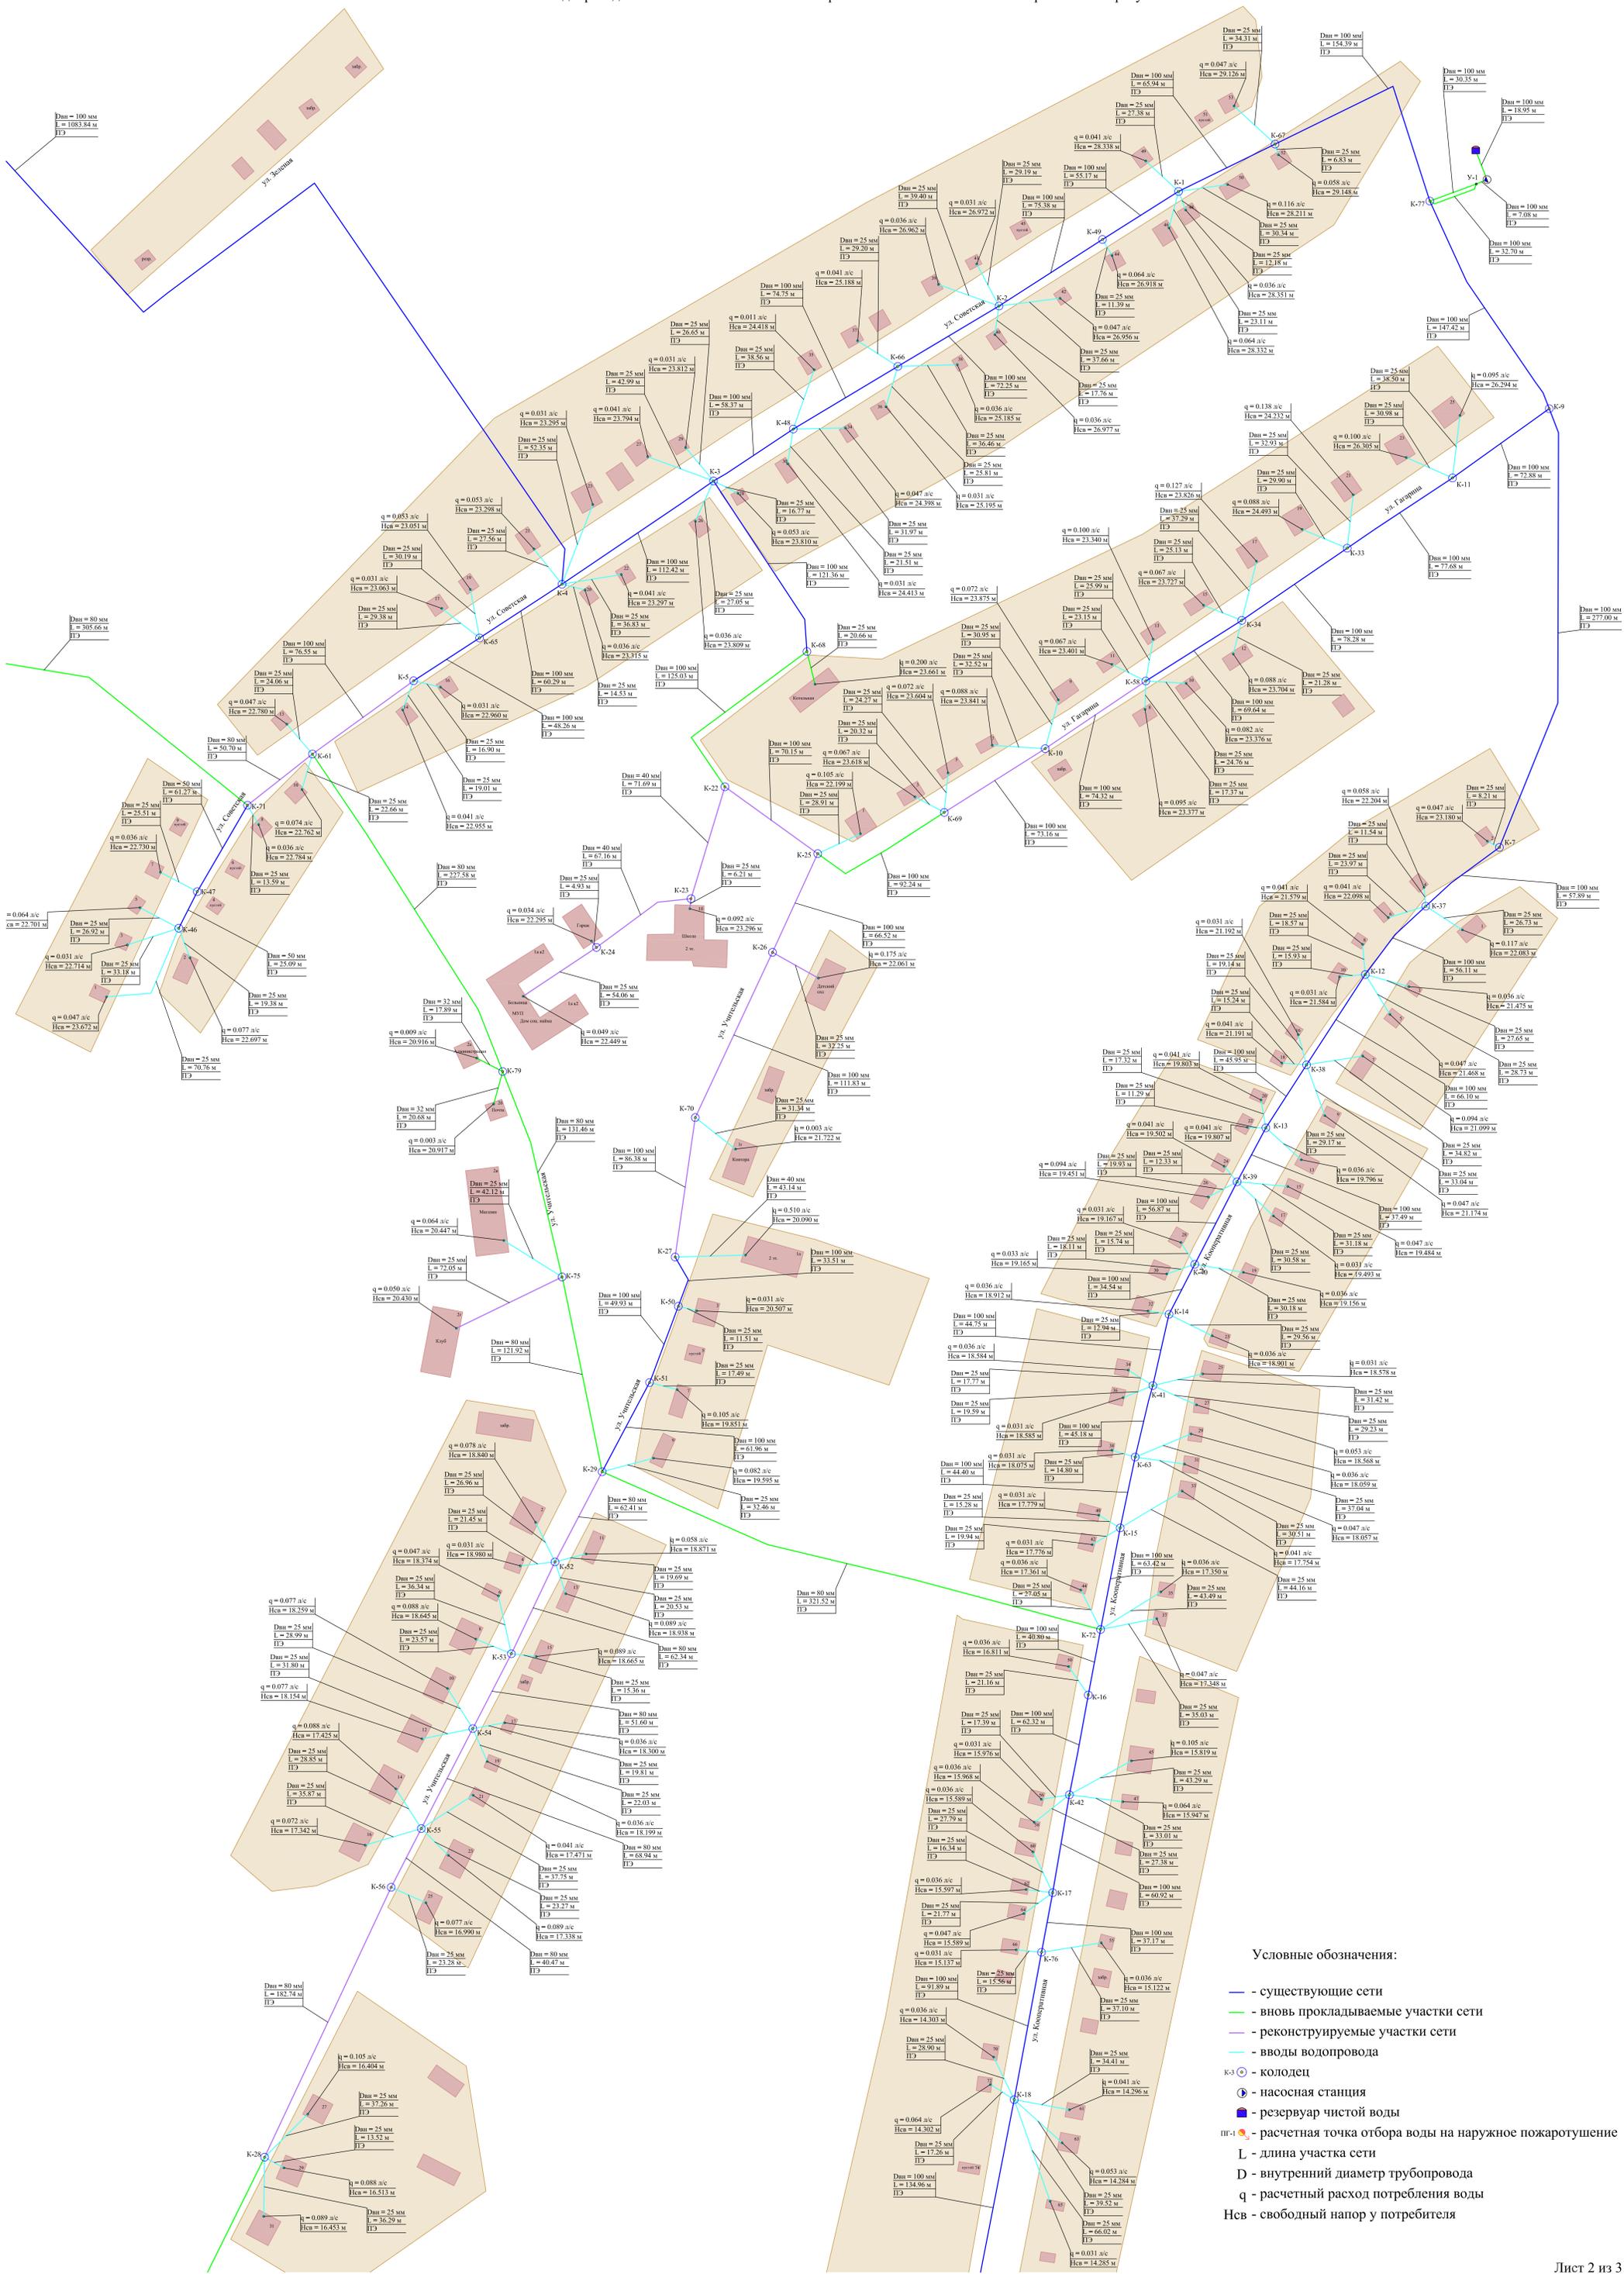

- Условные обозначения:**
- - существующие сети
 - - вновь прокладываемые участки сети
 - - реконструируемые участки сети
 - - водопровод
 - К- - колодец
 - насосная станция
 - резервуар чистой воды
 - л - расчетная точка отбора воды на наружное пожаротушение
 - L - длина участка сети
 - D - внутренний диаметр трубопровода
 - q - расчетный расход потребления воды
 - Нсв - свободный напор у потребителя

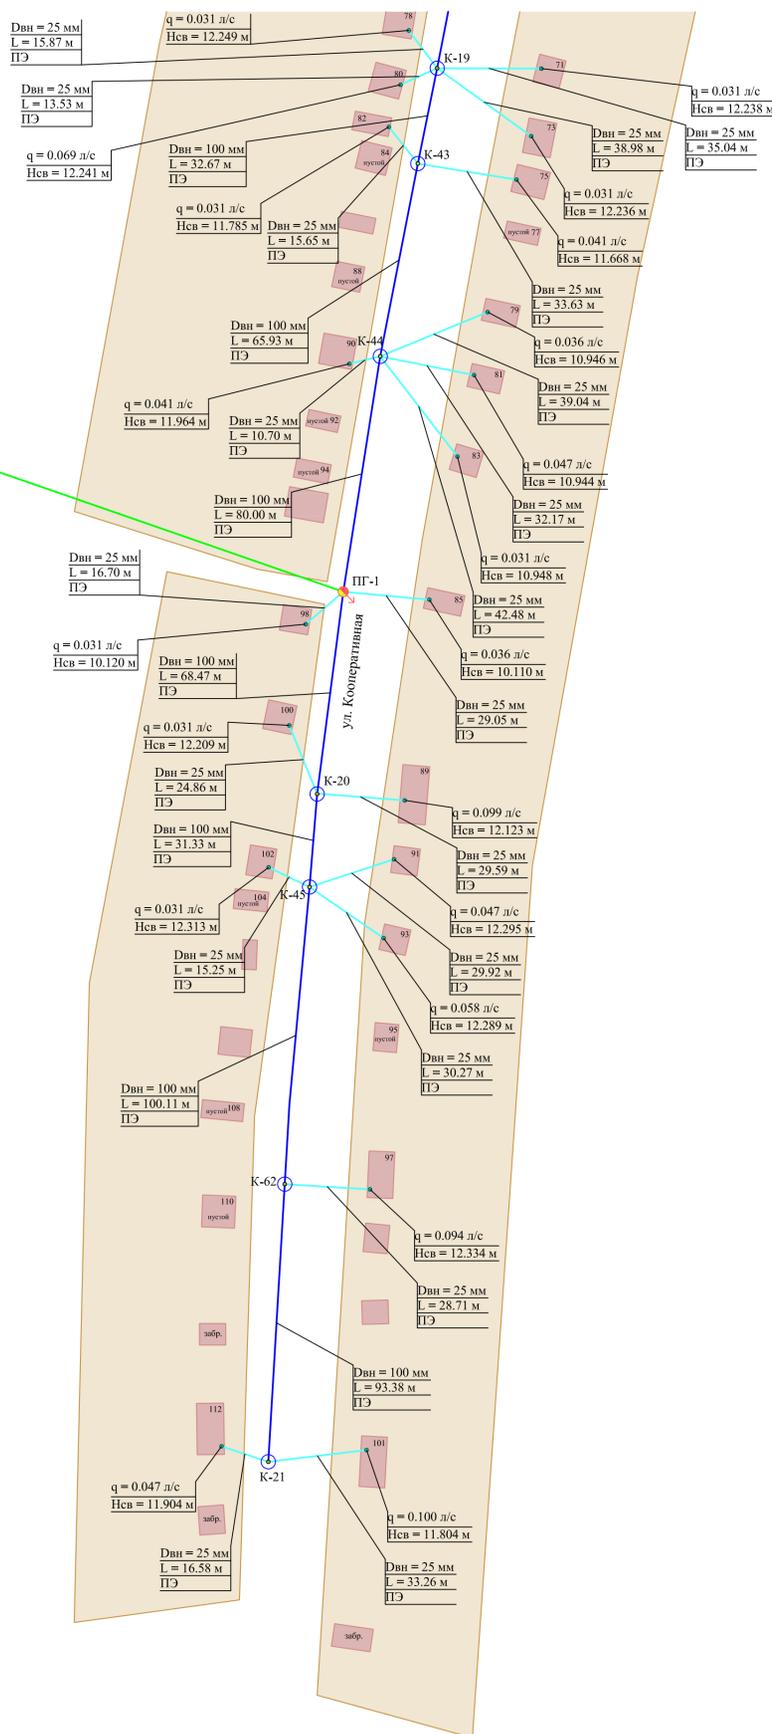

Условные обозначения:

- - существующие сети
- - вновь прокладываемые участки сети
- - реконструируемые участки сети
- - вводы водопровода
- К-3 - колодец
- L - длина участка сети
- D - внутренний диаметр трубопровода
- q - расчетный расход потребления воды
- Нсв - свободный напор у потребителя

Приложение И

«Локальная смета № 1 на реконструкцию распределительной водопроводной сети, включая прокладку новых ее участков, с. Новомихайловка Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области»

Приложение И

Реконструкция распределительной водопроводной сети, включая прокладку новых ее участков
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на реконструкцию распределительной водопроводной сети, включая прокладку новых ее участков села Новомихайловка Новомихайловского сельсовета
Татарского района Новосибирской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

Сметная стоимость

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

23183546,9 руб.

| № п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Стоимость работ, руб. |
|---|--|--------------------------------------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. | | | | | | |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром: 100 мм и глубиной 3 м | НЦС14-13-002-02 НЦС 81-02-14-2014 | 1 км | 3,75 | 4257560 | 15965850 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | 15965850 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | 19647073,64 |
| В том числе, справочно: | | | | | | |
| МДС02-12-2011 пр.1.п.7.2. Новосибирская область (4 зона) ПЗ=1,09 (ОЗП=1,09; ЭМ=1,09; МАТ=1,09) (Поз. 1) | | | | | | 1436926,5 |
| МДС02-12-2011 пр.2.п.7.4.7. Красноярский край - 7 зона ПЗ=0,996 (ОЗП=0,996; ЭМ=0,996; МАТ=0,996) (Поз. 1) | | | | | | -63863,4 |
| МДС02-12-2011 пр.4.п.1.3. Во всех районах Амурской области; во всех районах Архангельской области, за исключением городов Архангельска и Северодвинска; во всех районах Республики Бурятия, за исключением города Улан-Удэ; во всех районах Республики Карелия, за исключением города Петрозаводска; во всех районах Республики Коми; в городе Мурманске; во всех районах Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской области и во всех районах Красноярского края севернее Транссибирской железнодорожной магистрали, за исключением городов, расположенных на этой магистрали, а также городов Братска и Томска; во всех районах севернее 60-й параллели Пермского края; во всех районах Приморского края, за исключением городов Владивостока и Находки; во всех районах Республики Тыва; во всех районах южнее 60-й параллели Ханты-Мансийского автономного округа - Югра; во всех районах Хабаровского края, за исключением городов Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска; во всех районах Забайкальского края, за исключением города Читы ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2) (Поз. 1) | | | | | | 3193170 |
| Поправочный коэффициент перехода от базового района Московская область к НСО (Приложение №17 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2014 г. №506/пр) ПЗ=0,91 (ОЗП=0,91; ЭМ=0,91; ЗГПМ=0,91; МАТ=0,91; ТЗ=0,91; ТЗМ=0,91) (Поз. 1) | | | | | | -1436926,5 |
| Распоряжение от 31 декабря 2014 г. №56-Р (Прогнозный коэффициент инфляции на сентябрь 2015 г.) ПЗ=1,038 (ОЗП=1,038; ЭМ=1,038; ЗГПМ=1,038; МАТ=1,038; ТЗ=1,038; ТЗМ=1,038) (Поз. 1) | | | | | | 606702,3 |
| Итого по смете: | | | | | | |
| Сети водоснабжения и канализации (укрупненные НЦС) | | | | | | 19647073,64 |
| Итого | | | | | | 19647073,64 |
| В том числе: | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | 3536473,26 |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 23183546,9 |

Составил: _____
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)

Проверил: _____